



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/05/2025

Inspecteur: Kevin Marien

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel MI 3102
BT

Serienummer: 23120786

Datum verslag: 06/05/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Attenrodestraat
Huisnummer 5
Busnummer
Postcode 3391
Gemeente Meensel-Kiezegem
Land België

Eigenaar

Naam Sara Devroye
Straatnaam Attenrodestraat
Huisnummer 5
Busnummer
Postcode 3391
Gemeente Meensel-Kiezegem
Land België

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Type : woning

EAN : 541449400000305908

Teller Nr.: : 1SAG3100002823

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 3N400V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 20 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 26

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders

Ri algemeen: 8,76 MΩ

RE: 14,48 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	26	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	7	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
	-	-	Zie schema	-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

N2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 6/5/2050
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 07:43 tot 08:20

De inspecteur Kevin Marien

Kevin Marien
ACEG VZW - #351

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be


BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 6/5/2050	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.







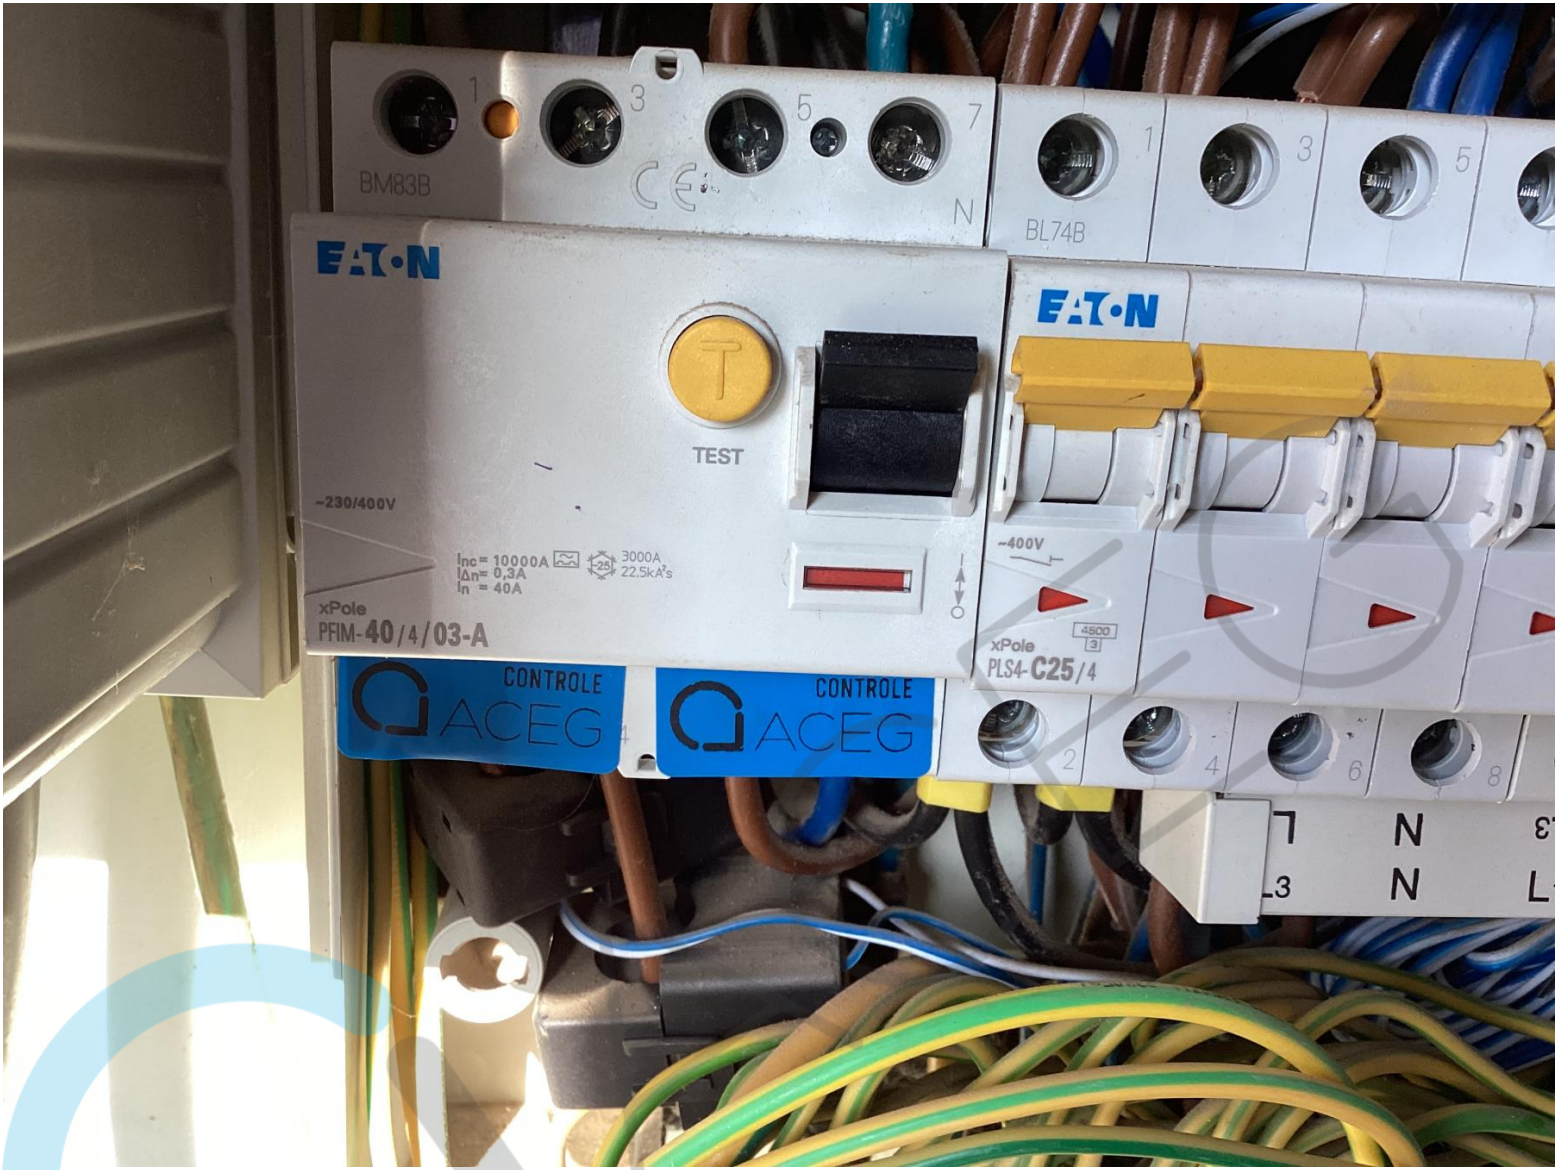

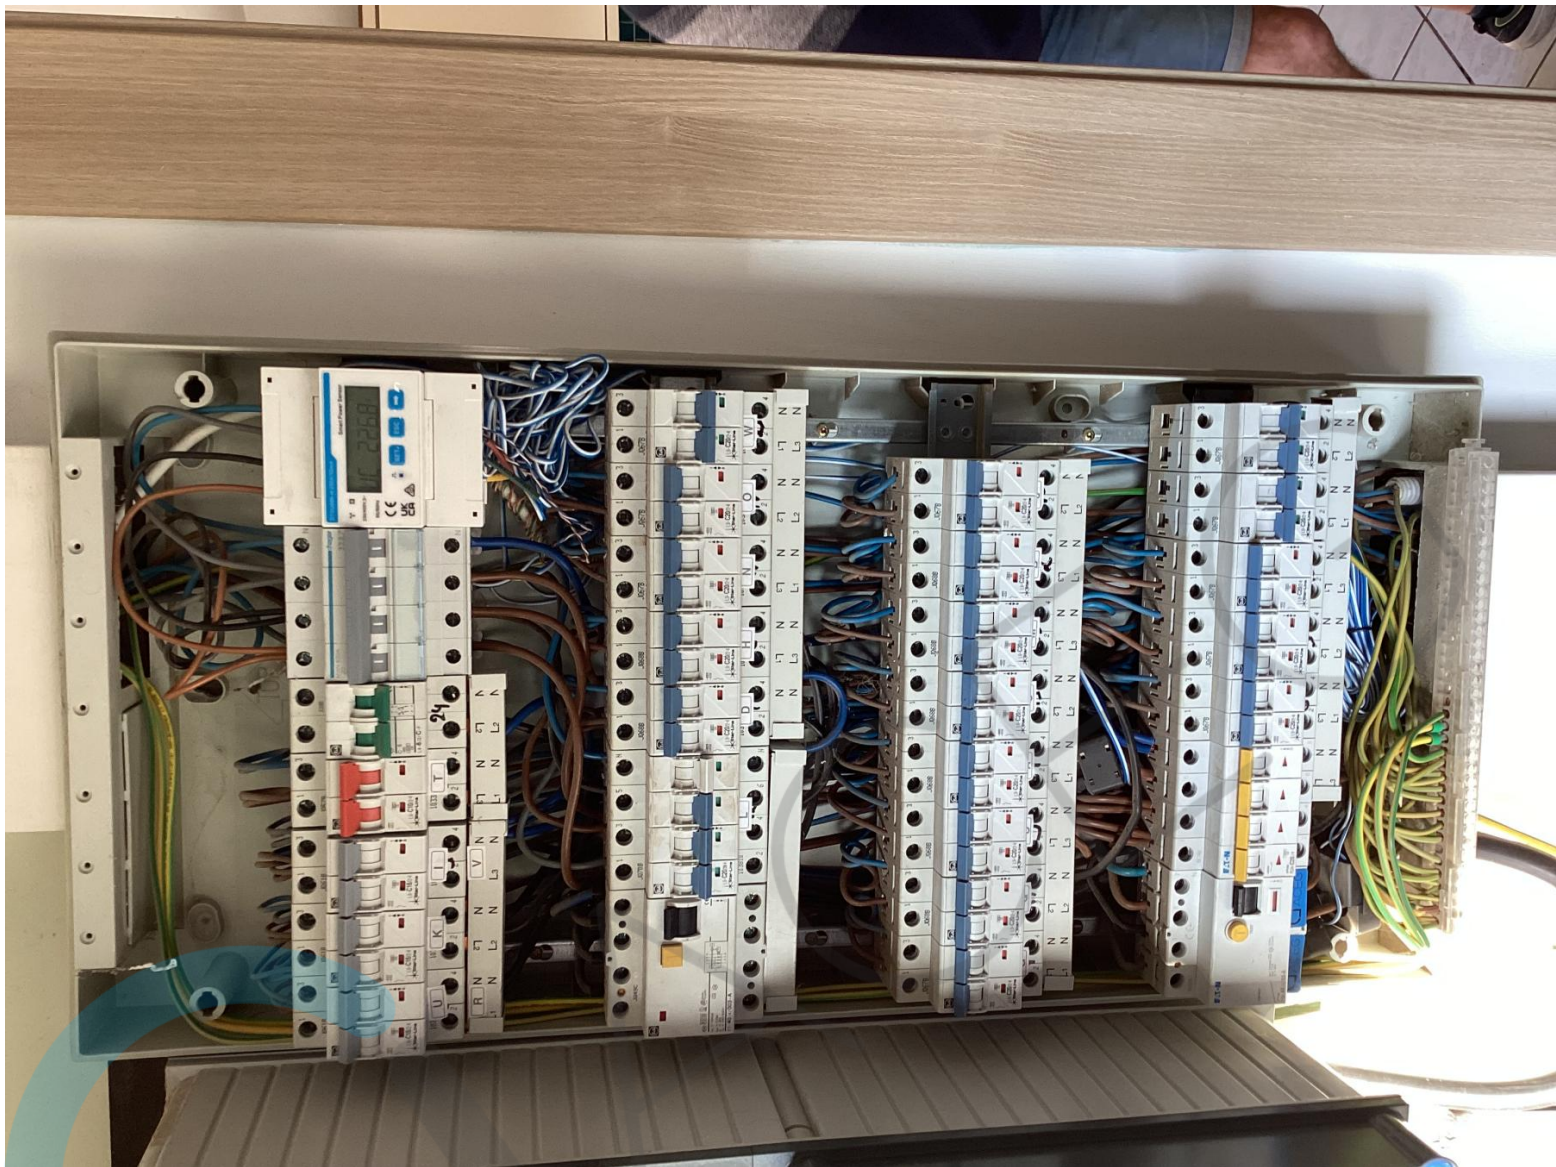











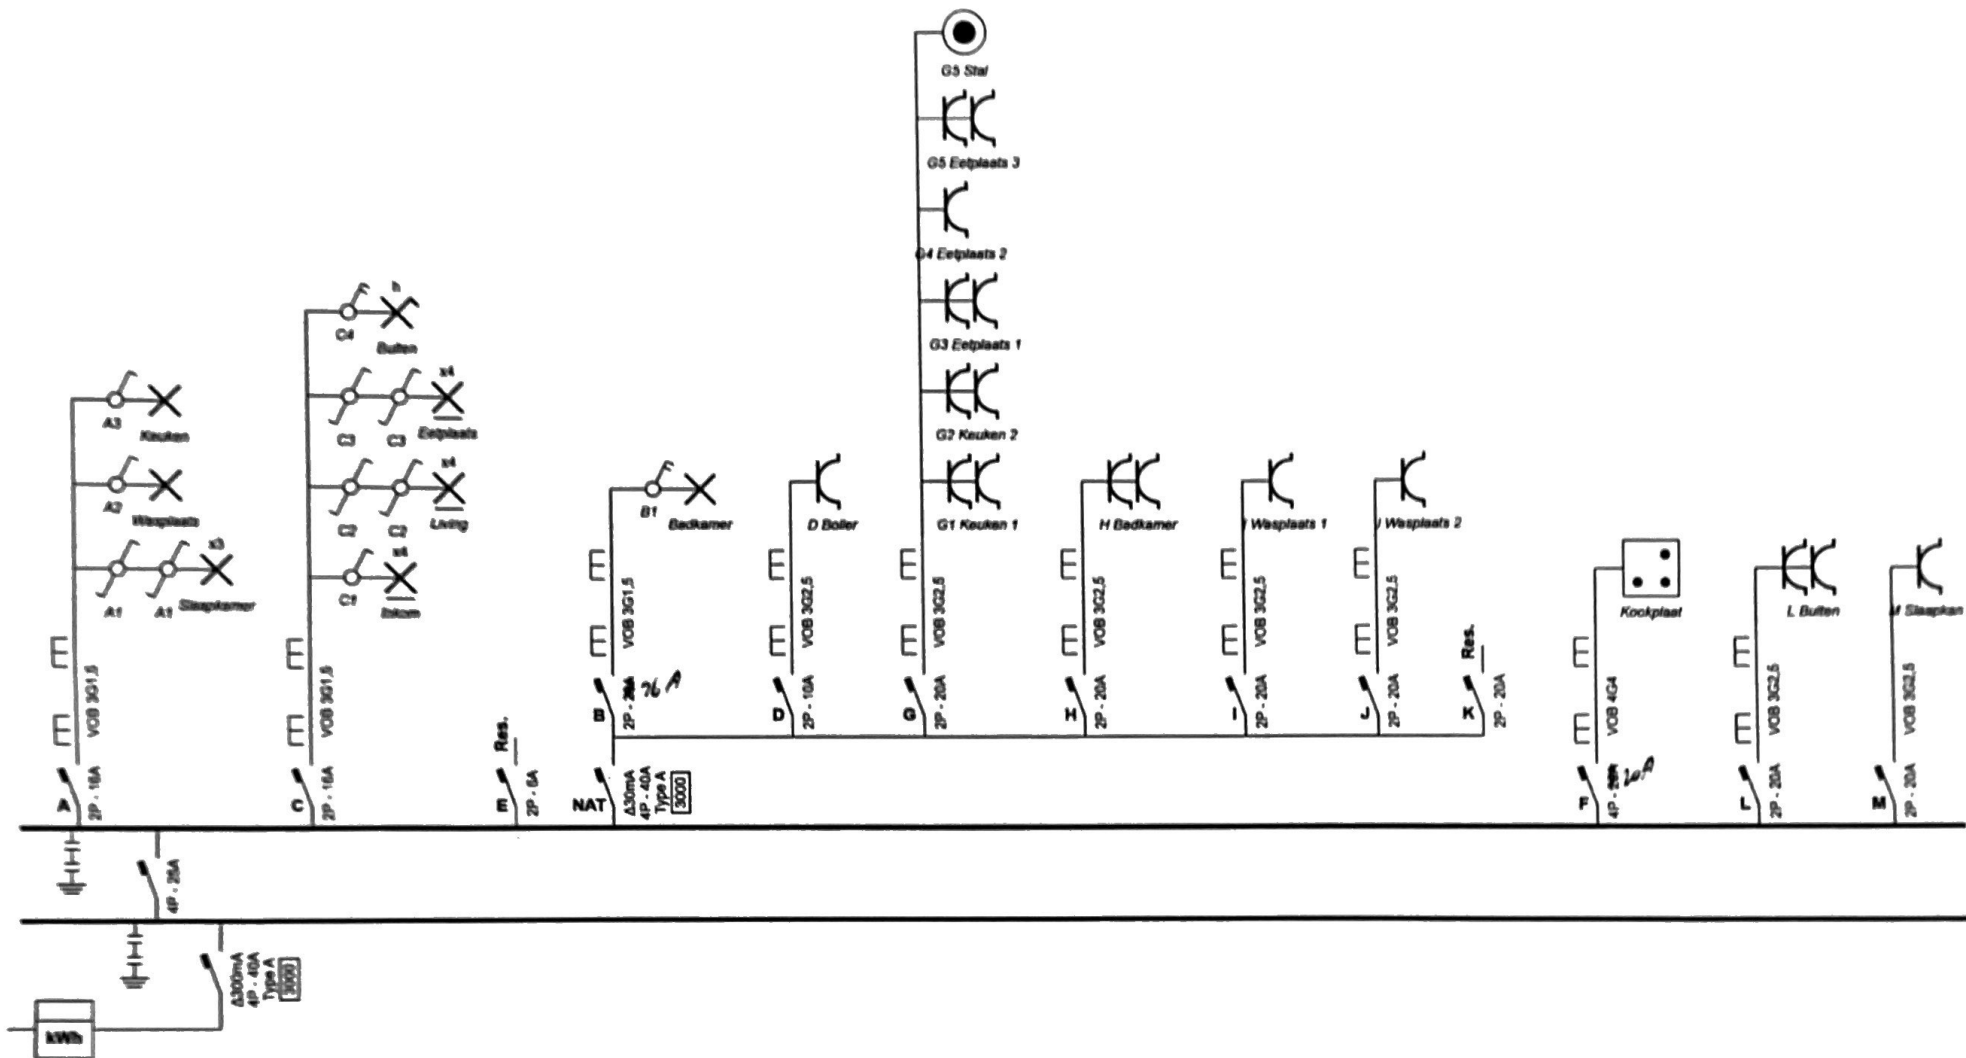

Erkend Organisme 06/05/2025 ACEG 351 Kevin Marien <i>[Signature]</i> Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be	Plaats van de elektrische installatie Sara Devroye Attenrodestraat 5 3391 Meensel-Kiezegem GSM: +32 495794801 e-mail: sara.devroye@telenet.be	Installateur idem	pagina. 1/6 Eendraadschema 4 x 230V - 50 Hz
---	---	---------------------------------	--

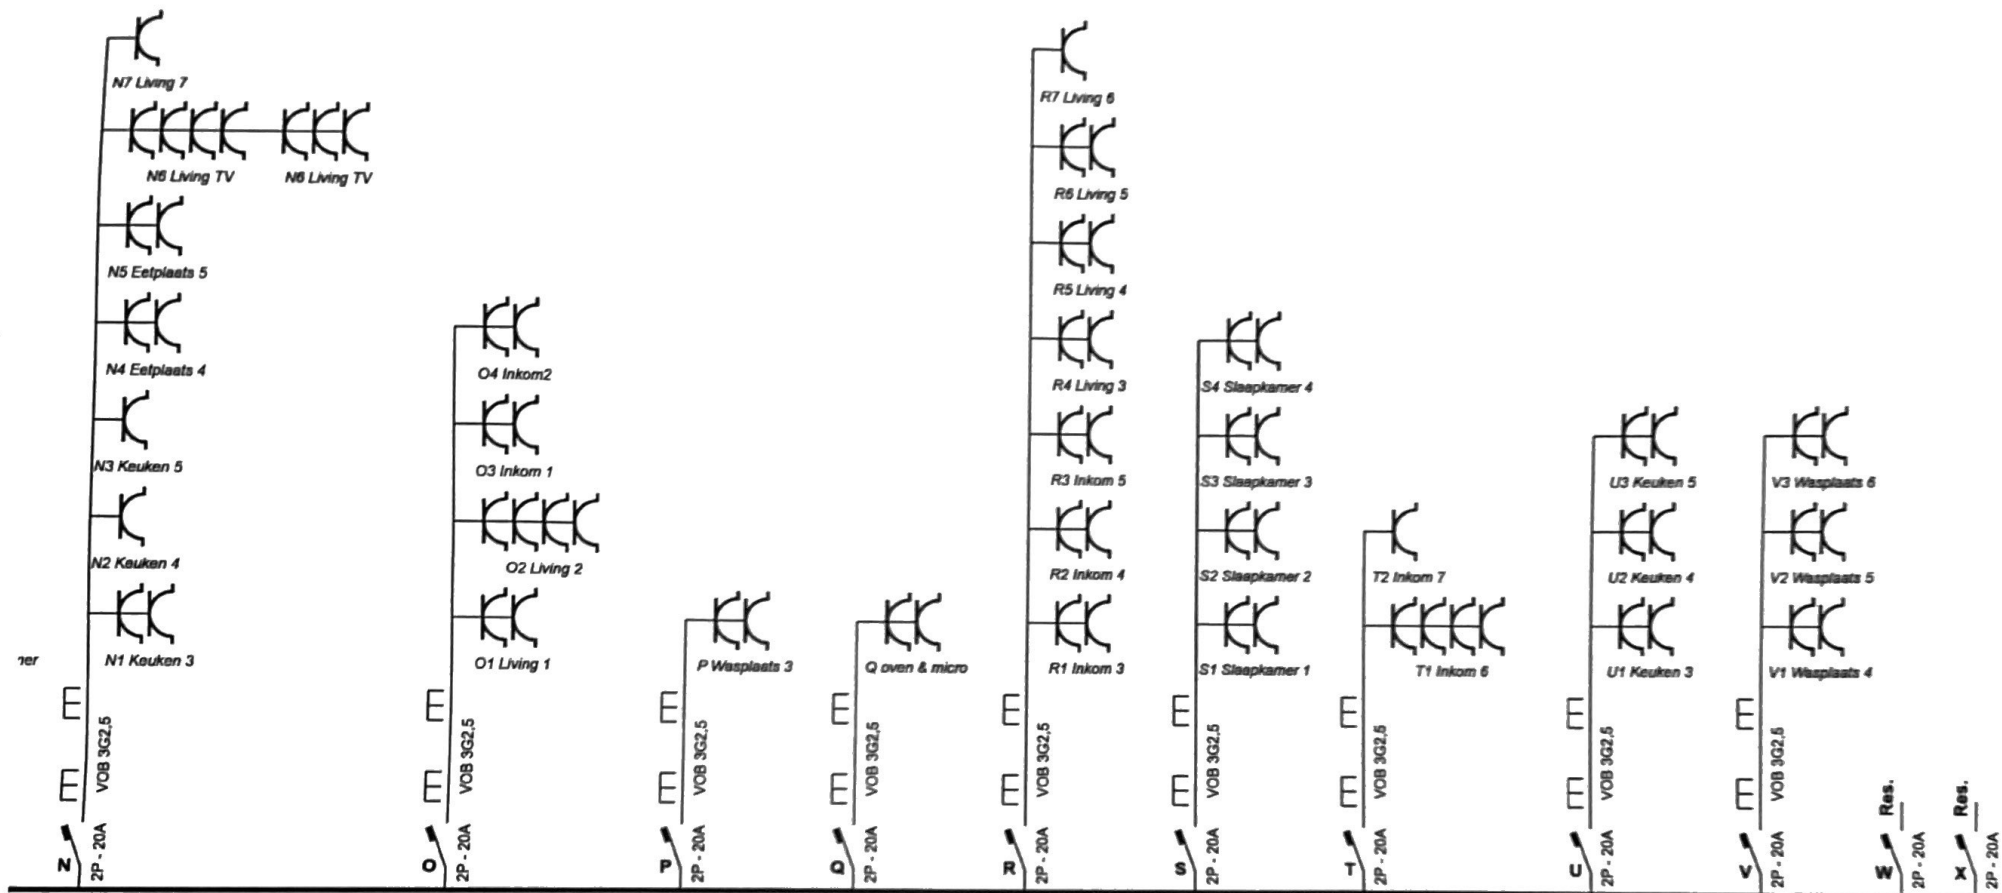

Erkend Organisme

06/05/2025

ACEG
Bijzondere Erkenning / Organisme
Kevin Marien

Plaats van de elektrische installatie


Sara Devroye
Attenrodestraat 5
3391 Meensel-Kiezegem

GSM: +32 495794801
e-mail: sara.devroye@telenet.be


Installateur
idem

pagina. 2/6
Eendraadschema

4 x 230V ~50 Hz



Erkend Organisme 06/05/2025 ACEG 351 Kevin Marien	Plaats van de elektrische installatie Sara Devroye Attenrodestraat 5 3391 Meensel-Kiezegem GSM: +32 495794801 e-mail: sara.devroye@telenet.be	Installateur idem	pagina. 3/6 Eendraadschema 4 x 230V ~50 Hz
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			

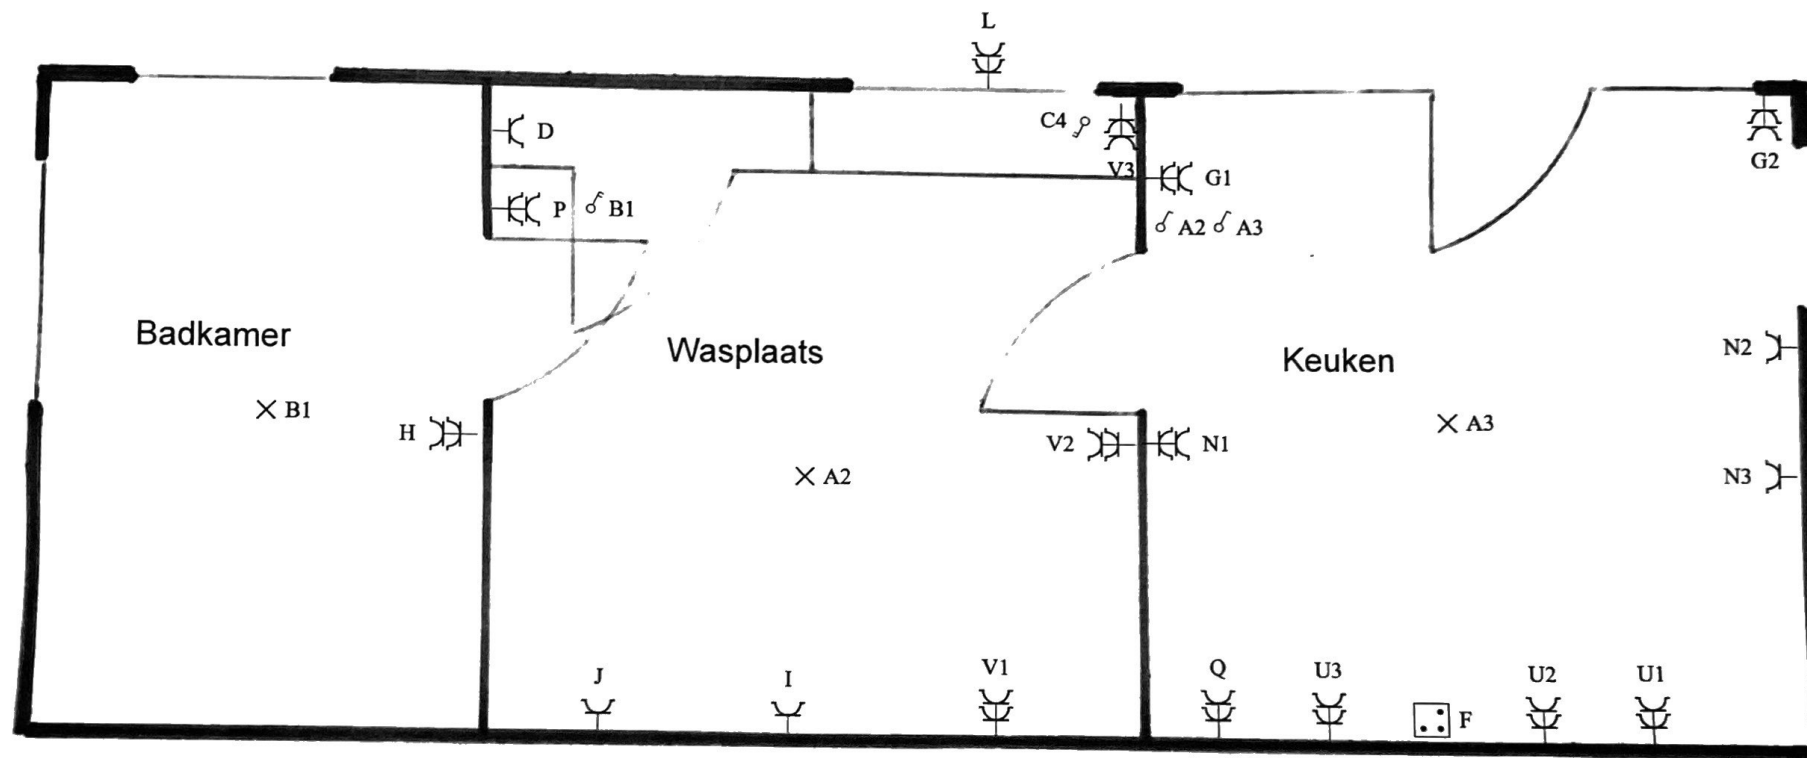

Erkend Organisme

06/05/2025

QACEG
Belgisch Instituut voor
 Normering en Certificatie
 Kevin Marien

351

Plaats van de elektrische installatie

Sara Devroye
 Attenrodestraat 5
 3391 Meensel-Kiezezem


GSM: +32 495794801
 e-mail: sara.devroye@telenet.be


Installateur
 Idem

pagina. 4/6
 Situatieschema

4 x 230V ~50 Hz

Getekend met <https://eendraadschema.goethals-jacobs.be>

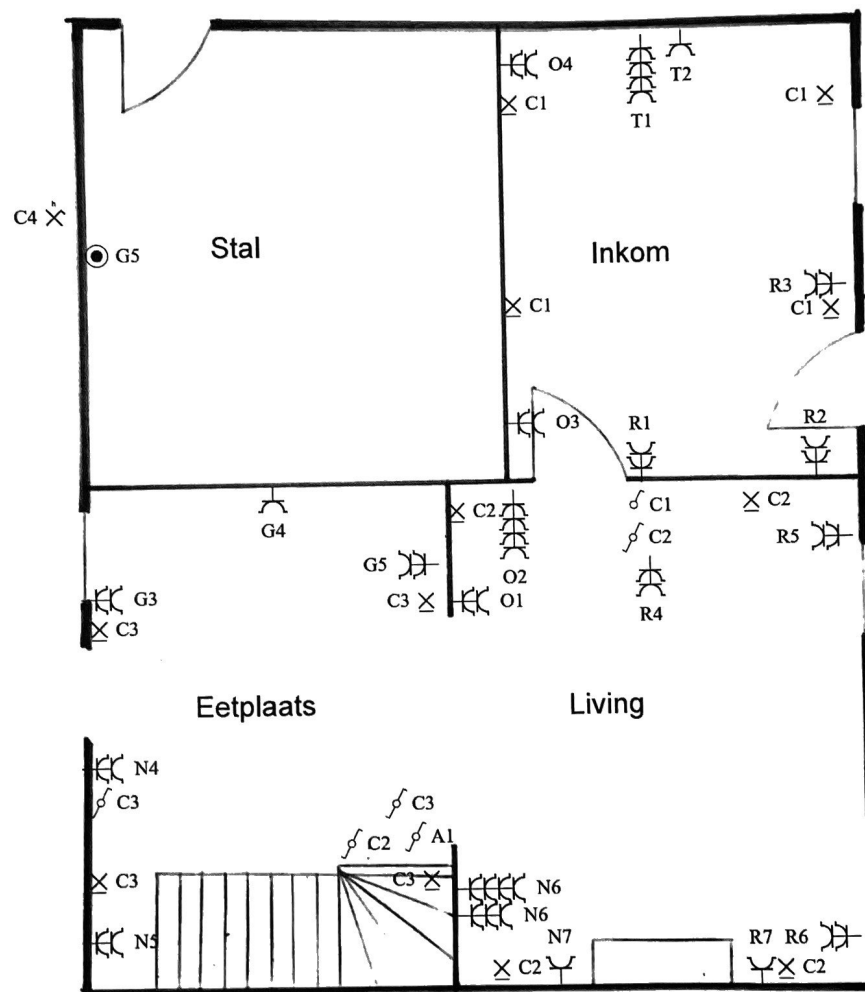

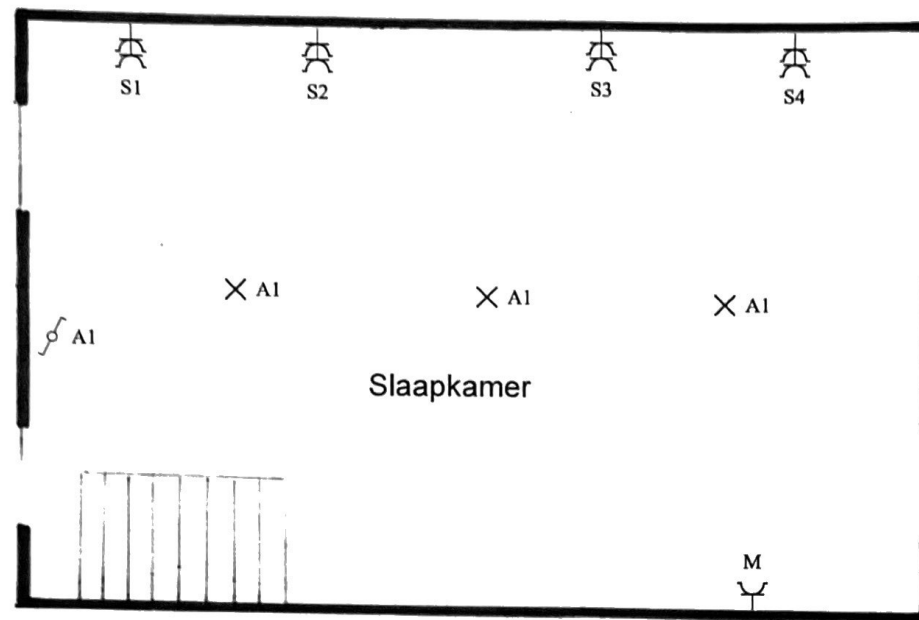

Erkend Organisme 06/05/2025 QACEG 3531 Kevin Marlen	Plaats van de elektrische installatie Sara Devroye Attenrodestraat 5 3391 Meensel-Kiezegem GSM: +32 495794801 e-mail: sara.devroye@telenet.be	Installateur idem	pagina. 6/6 Situatieschema 4 x 230V ~50 Hz
Getekend met https://eendraadschema.goethals-jacobs.be			