



Belgische Industriële Controle v.z.w

Erkend Controleorganisme
Externe dienst voor de technische controles op de arbeidsplaats



200-INSP

B I C
Nr 11449

Brussel : 126, bus 12 - Oorlogskruisenlaan - 1120 Brussel Tel : 02 245 46 95 Fax : 02 215 12 78
Hainaut : 18B Rue des Pierres - 7020 Maisières Tel : 065 34 76 50 Fax : 065 36 15 88
Luik : 61/63 - Rue Grand-Vinave - 4101 Jemeppe Tel : 04/234.17.00 Fax : 04/234.17.80
B.T.W. BE 0406.671.312 Bank : 340-0298168-28 cibic@skynet.be VERTROUWELIJK

CONTROLEVERSLAG VAN EEN ELEKTRISCHE LS EN ZLS INSTALLATIE

Verslag nr : 06/20120206104	Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk (Naam - Voornaam) : Hoguet Jean
Datum van onderzoek : 00022012	
Eigenaar Naam - Voornaam : Pallado	BTW nr. / I.K. nr. : 8883 64 331
Adres : Fieol De Herenstocht 9200 Mechelen	Adres installatie : Residentie "Caputsteen" Caputsteenstocht 36 2800 Mechelen B101 1ste verdieping

1) REFERENTIES : AREI - interne procedure : PRO-INS-E-10

2) SOORT CONTROLE :

- ☒ Controle vóór het onder spanning zetten van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie.
☐ Controlebezoek van een huishoudelijke LS en ZLS-installatie voor verzwaren van het vermogen op het openbaar distributienet.

3) INSTALLATIE :

☒ Wooneenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Anderen : Appb. nr. , volgens het Art. 86 ☐ Art. 87 van het AREI.

Verdeler : Endis Aansluiting volgens kablering van het bord : spanning 110V v. 18x230V

Voeding van het hoofdbord : 4 x 25 mm². Beveiliging aansluiting 40 A. (☐ In max. te voorzien)

Voedingskolom : 2 x 10 mm². Algemeen lastschakelaar : 40 A.

Aantal borden : 1 Aantal eindkringen : 14 $R_E = 1.2 \Omega$ $R_{IGEN} = 1 M\Omega$

Soort aarding : ☒ lus ☐ piketten -

Differentieel	I _n en I _{cc} en I _Δ en	Beschermde kringen	I _n in I _{cc} in I _Δ in	Beschermde kringen	I _n in I _{cc} in I _Δ in	Beschermde kringen
☒ 100 A	3 3 3	Alle	3 3 3	5-11		

4) BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE :

Kringen	Beveiligingen	Doorsnede	Kringen	Beveiligingen	Doorsnede
Velden	Norma	16/25			
A, B, C	Norma	16/25			
E, F, G, H	Norma	6 ²			
D, E, F, G, H	Norma	25			

5) GEBREKEN :

6) NOTA'S :

- De algemene differentieel : ☐ was reeds verzegeld ☐ mocht niet verzegeld worden ☒ werd verzegeld ☐ is onverzegelbaar ☐ geen differentieel - De schema's : ☒ werden ondertekend ☐ werden niet ondertekend ☐ niet aanwezig

7) BESLUIT :

☒ - De installatie is conform. Het volgende bezoek is te voorzien vóór : 06.02.2012

- ☐ - De installatie is niet conform. De nodige gevolgen om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen (i/o) moeten zonder uitstel uitgevoerd worden, en moeten er de nodige maatregelen genomen worden, indien de installatie de dienst blijft verzekeren, dat er geen enkel gevaar bestaat voor personen en eigendommen.
☐ - Binnen de termijn van één jaar vanaf heden, en indien deze tweede controle geweigerd wordt of in het geval van blijvende inbreuken, zal een kopie van dit verslag conform Art. 276.02 van het AREI aan de Administratie van Energie voor het toezicht op huishoudelijke elektrische installaties verstuurd worden.


☐ - De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór de (her) indienststelling van de installatie.


Inspecteur (Naam en Handtekening) Datum afgifte
In opdracht van BIC - vzw

De aanvrager (Naam en handtekening))

DE LAET
Wim

06 FEB 2012

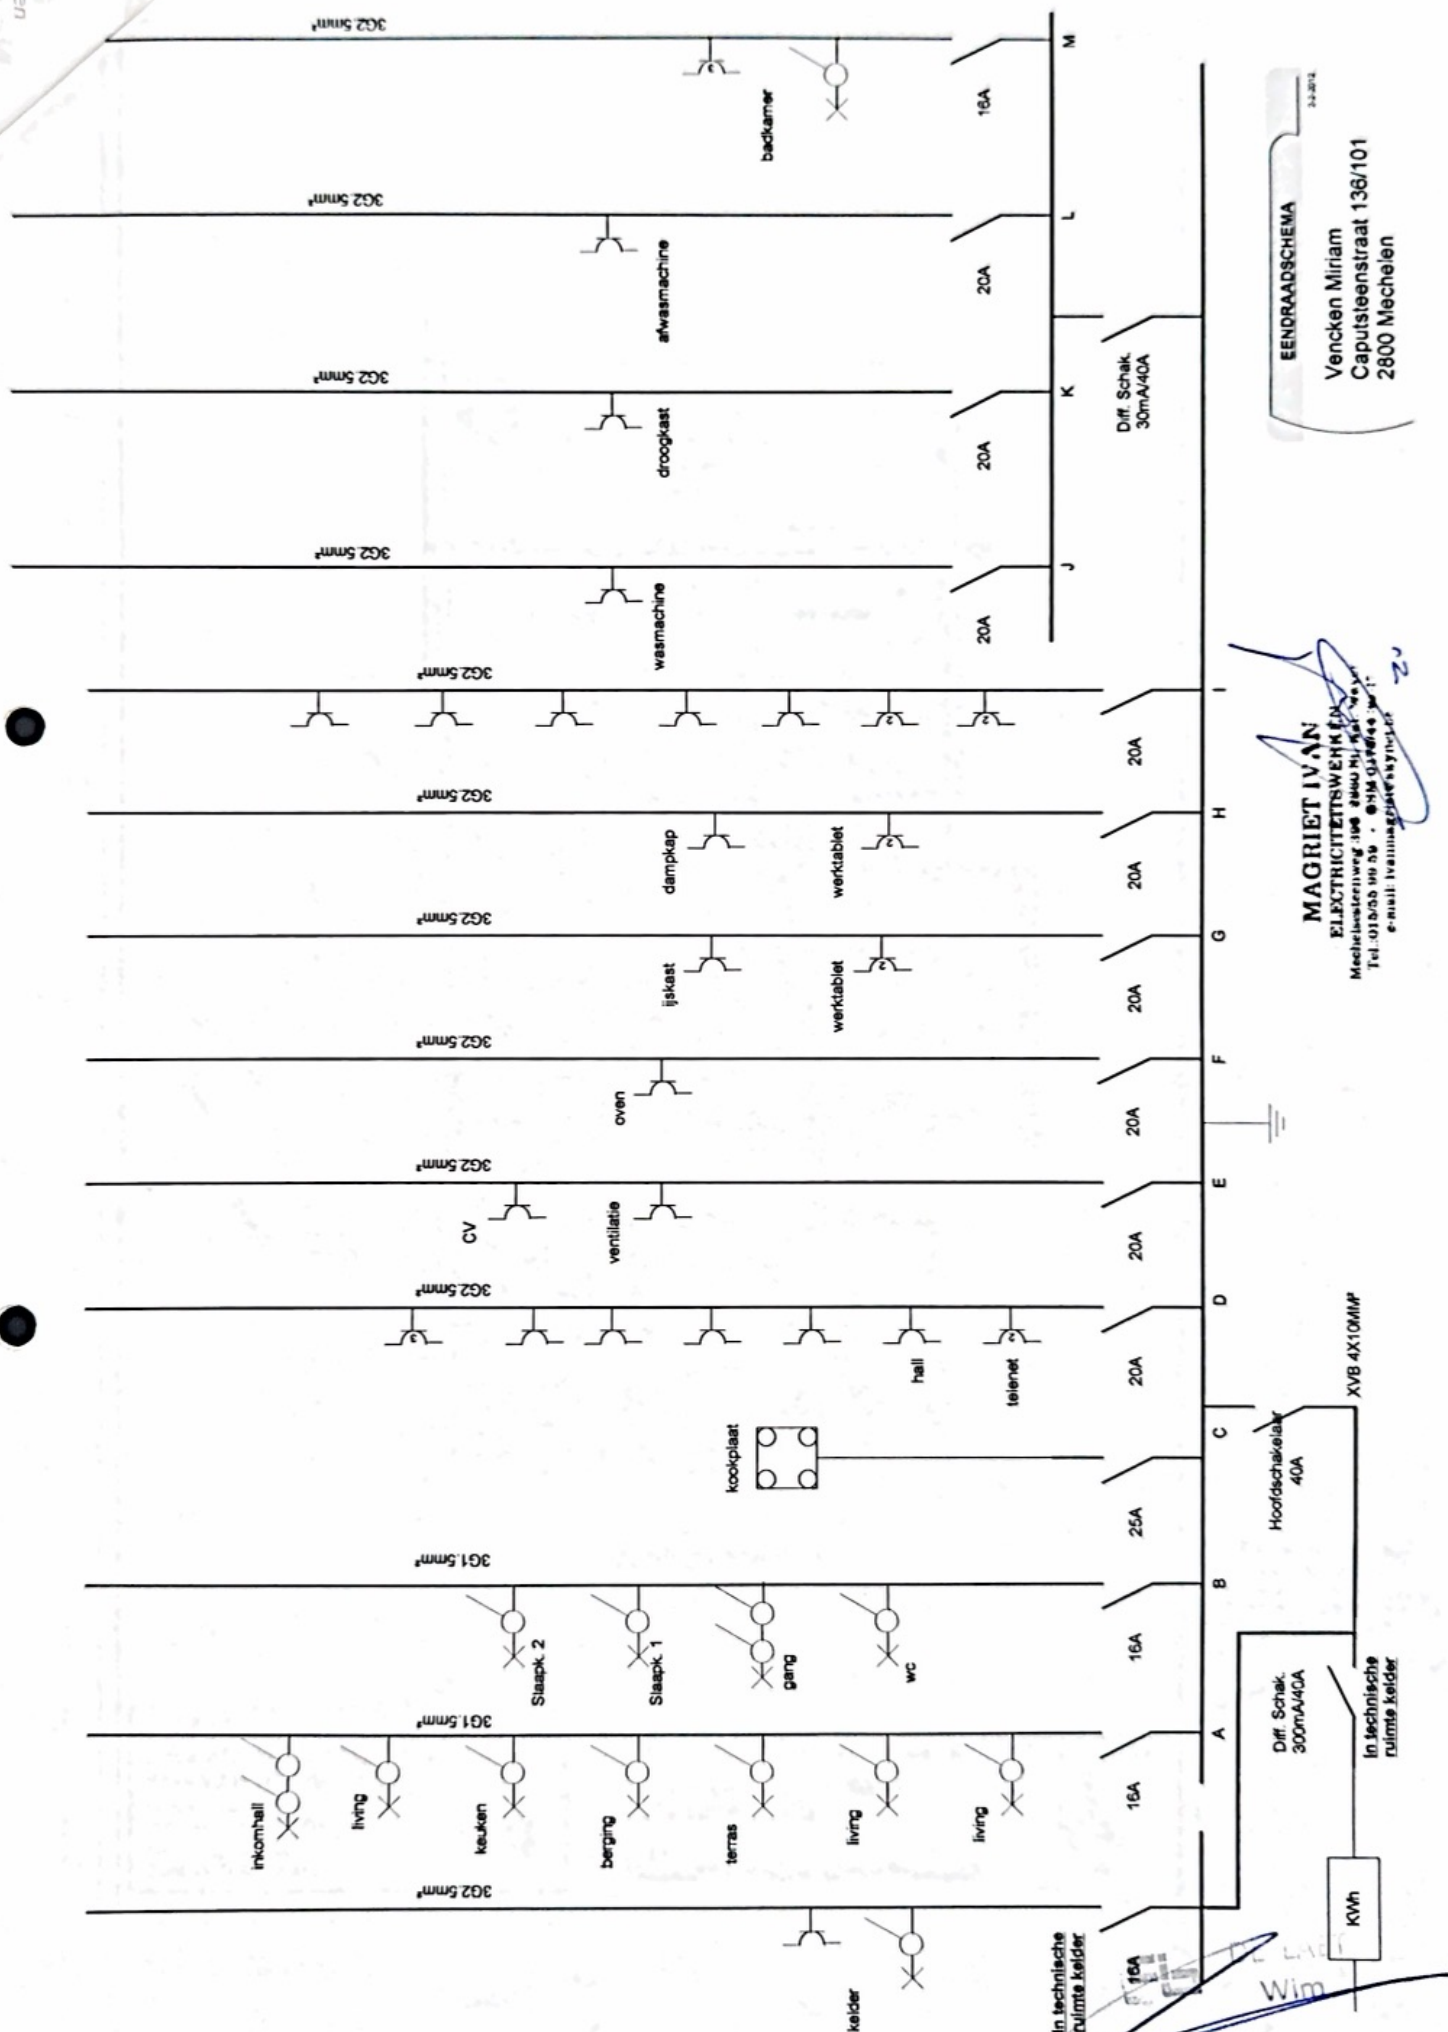

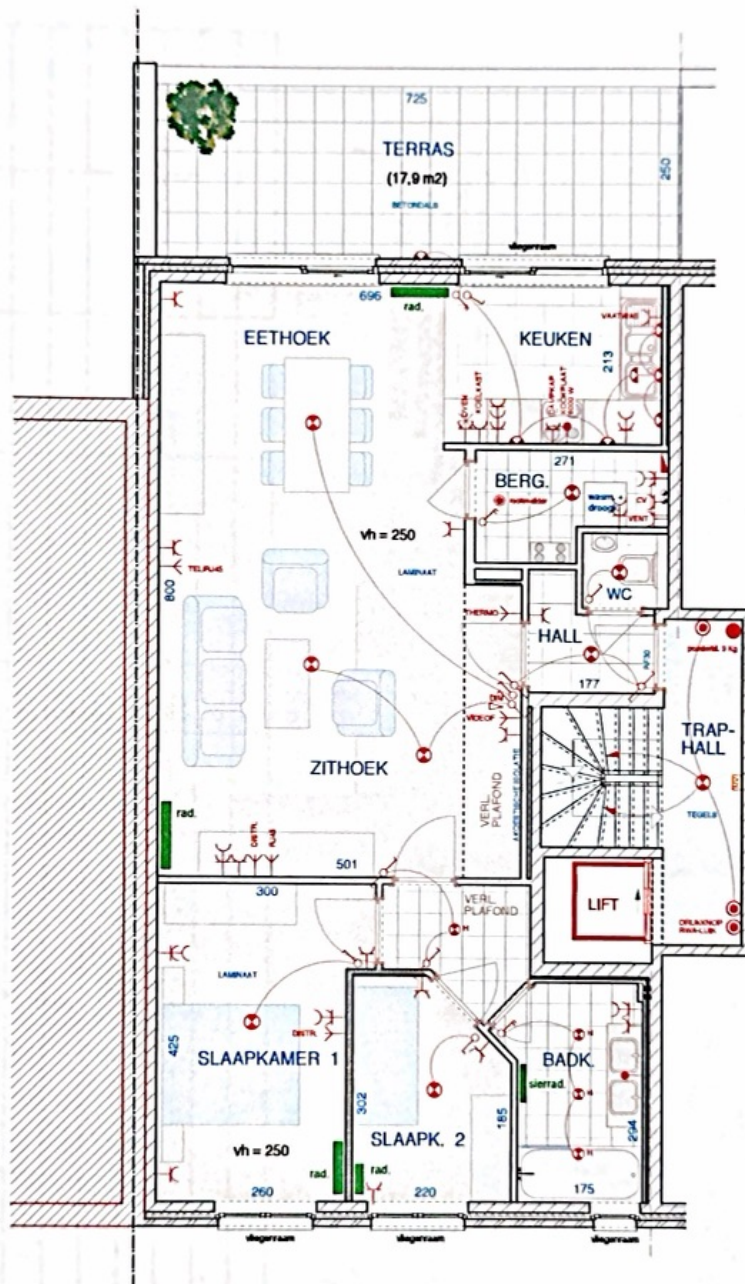

VERDIEPING 1
type 1.A

architect
bvba ARCHITECTENBURO
Wim VAN ITTERBEECK
Groenstraat 28
2860 ST-KAT-WAVER
Tel.: 015/21 65 28
GSM: 0477/42 37 37



PROJECT "Residentie CAPUTSTEEN"

Caputsteenstraat 136/101
2800 MECHELEN



MAGRIET
ELECTRICITEIT
Mechelenstraat 136/101
Tel.: 015/33 99 54
e-mail: ivan@magriet.be

Z.v

00 FEB 2012

DE LAET
W