

Register nr: _____ Zegel nr: 124100
 ADRES INSTALLATIE Kranenhoek 1
2500 Antwerpen
 EIGENAAR (Naam - Voornaam):
 Adres:
 OPDRACHTGEVER: Handgevoerd
 Adres:
 INSTALLATEUR: Handgevoerd
 Adres: Kranenhoek 1 2500 Antwerpen
 BTW aEIK: 0407 085 550

DNB: _____ Teller nr: _____ Index: _____ EAN Code: _____

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr. 3778 Isolatiemeter SGS nr. 3779 Continuïteitsmeter SGS nr. 3776
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controle datum: 21/10/2011 (AREI art.87/86) TEC EE 21-1-2
 Aard van onderzoek: ☒ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art 270)
☐ Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis)
☐ Controlebezoek vóór verzorging en/of verandering teller (AREI art.276)
☐ Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis)
☐ Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) - zie keerzijde
 Aard van installatie: bestaande ~~nieuwe~~ uitbreiding wijziging voorlopig ~~werf~~
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement, andere), huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, anders: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z
 Bouwjaar: fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 - BA4/BA5 ja / nee
 Aansluiting: spanning: 230 V AC 50 Hz; Bescherming van de aansluiting bestaande: A - voorzien: 630 A
 Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm², type UB Algemene schakelaar: 1 / 30 A, type A
 Type van de aardelektrode: lus - baran - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 1, Ra = 2,5 Ω, Ri tot = 2,5 MΩ

BESCHRIJVING: ☒ zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed - inbreuk - opmerking
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed - inbreuk - opmerking
- Bestaat er: badkamer - wasmachine - afwasmachine - droogkast - douche: ja - neen
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - neen (indien ja, zie in bijlage)
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - neen
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - neen
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed - inbreuk - opmerking
- Saat van het elektrisch materiaal: goed - inbreuk - opmerking
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed - inbreuk - opmerking
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed - inbreuk - opmerking
- Vast of vast opgesteld materieel: goed - inbreuk - opmerking
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed - inbreuk - opmerking

INBREUKEN - OPMERKINGEN :

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER : zie keerzijde

BESLUIT : (belangrijke informatie keerzijde)

Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.

- ☒ De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van ☐ (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd vóór 21/10/2012 De algemene ADSI is - was verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - drie betrokken personen ondertekend.
- ☐ De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld ☐ (zie keerzijde 2)
 - ☐ Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 21/10/2012
 - ☐ Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maand vanaf de dag van verkoopakte

Gecontroleerd door
 SGS naam + functienoering
 Datum _____
 Agent 506 M. BREBELS

NAAM - FUNCTIE / BEVOEGHEID:
 Inspecteur gezien op vermelde datum

Blad LS nr **145715**



VISUM VAN DNB:

DATUM: _____

Dit rapport wordt uitgegeven door SGS Statutory Services Belgium onder beding van haar algemene voorwaarden in uw bezit.

BLEE10.13N - 22/03/11

SGS Statutory Services Belgium VZW Internationalelaan, 55 D 1070 Brussel t +32 (0)2 411 60 35 f +32 (0)2 411 38 70 e sgs.brussels.sgsssb@sgs.com
 Grote baan, 76.1 3530 Houthalen t +32 (0)11 80 61 76 f +32 (0)11 80 61 75 e sgs.houthalen.sgsssb@sgs.com
 SGS House, Noorderlaan, 87 2030 Antwerpen t +32 (0)3 545 48 88 f +32 (0)3 545 48 89 e sgs.antwerp.sgsssb@sgs.com

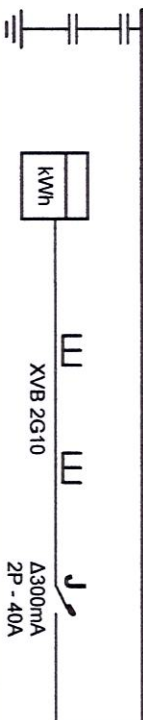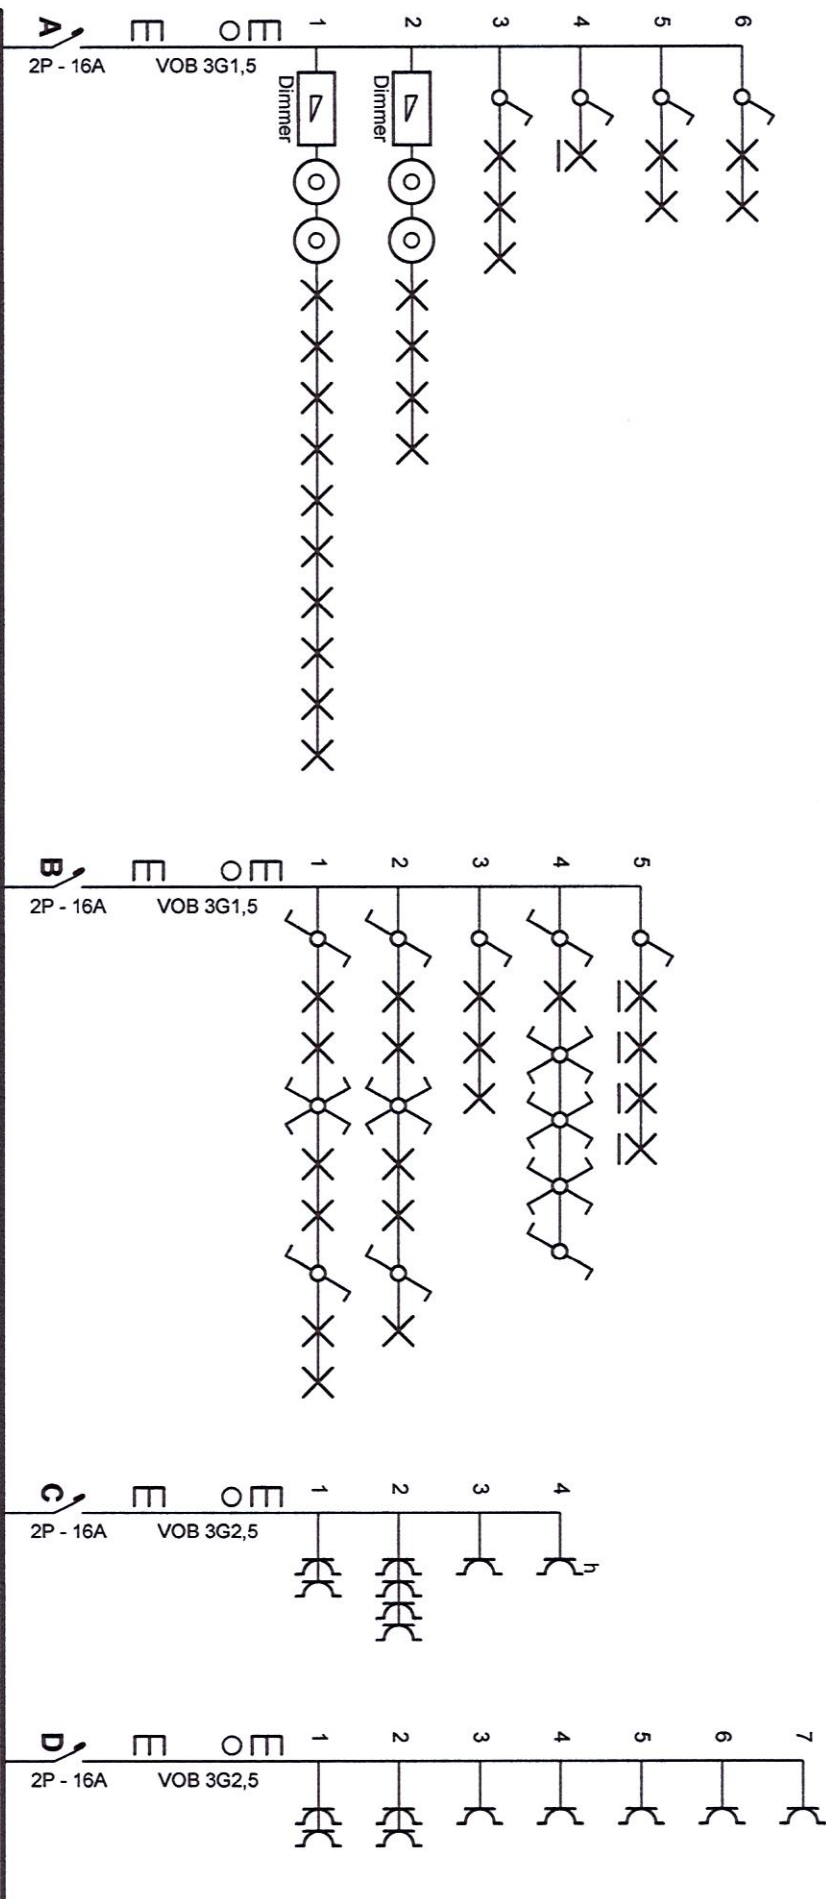

Erkend Organisme
a

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Gecontroleerd door
SGS-
Datum: 04/10/2011
Agent 506 M. BREBELS

Plaats van de elektrische installatie


HOOYBERGHS nv,
KROONSTRAAT 7 Bus A.2.3
2500 LIER
Tel.: 014-66.90.60 GSM: -
Fax: 014-68.90.61
e-mail: -
0424.877.618

Installateur

Vos Electro B.V.B.A.
Doomstraat 323
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel.: 03 828 47 18 GSM: 0495 20 62 36
Fax: 03 825 68 73
e-mail: voselectro@skynet.be
BTW BE 0407.055.550

p. 1/2
Eendraadschema

Datum: 03/10/2011
2 x 230V ~ 50Hz

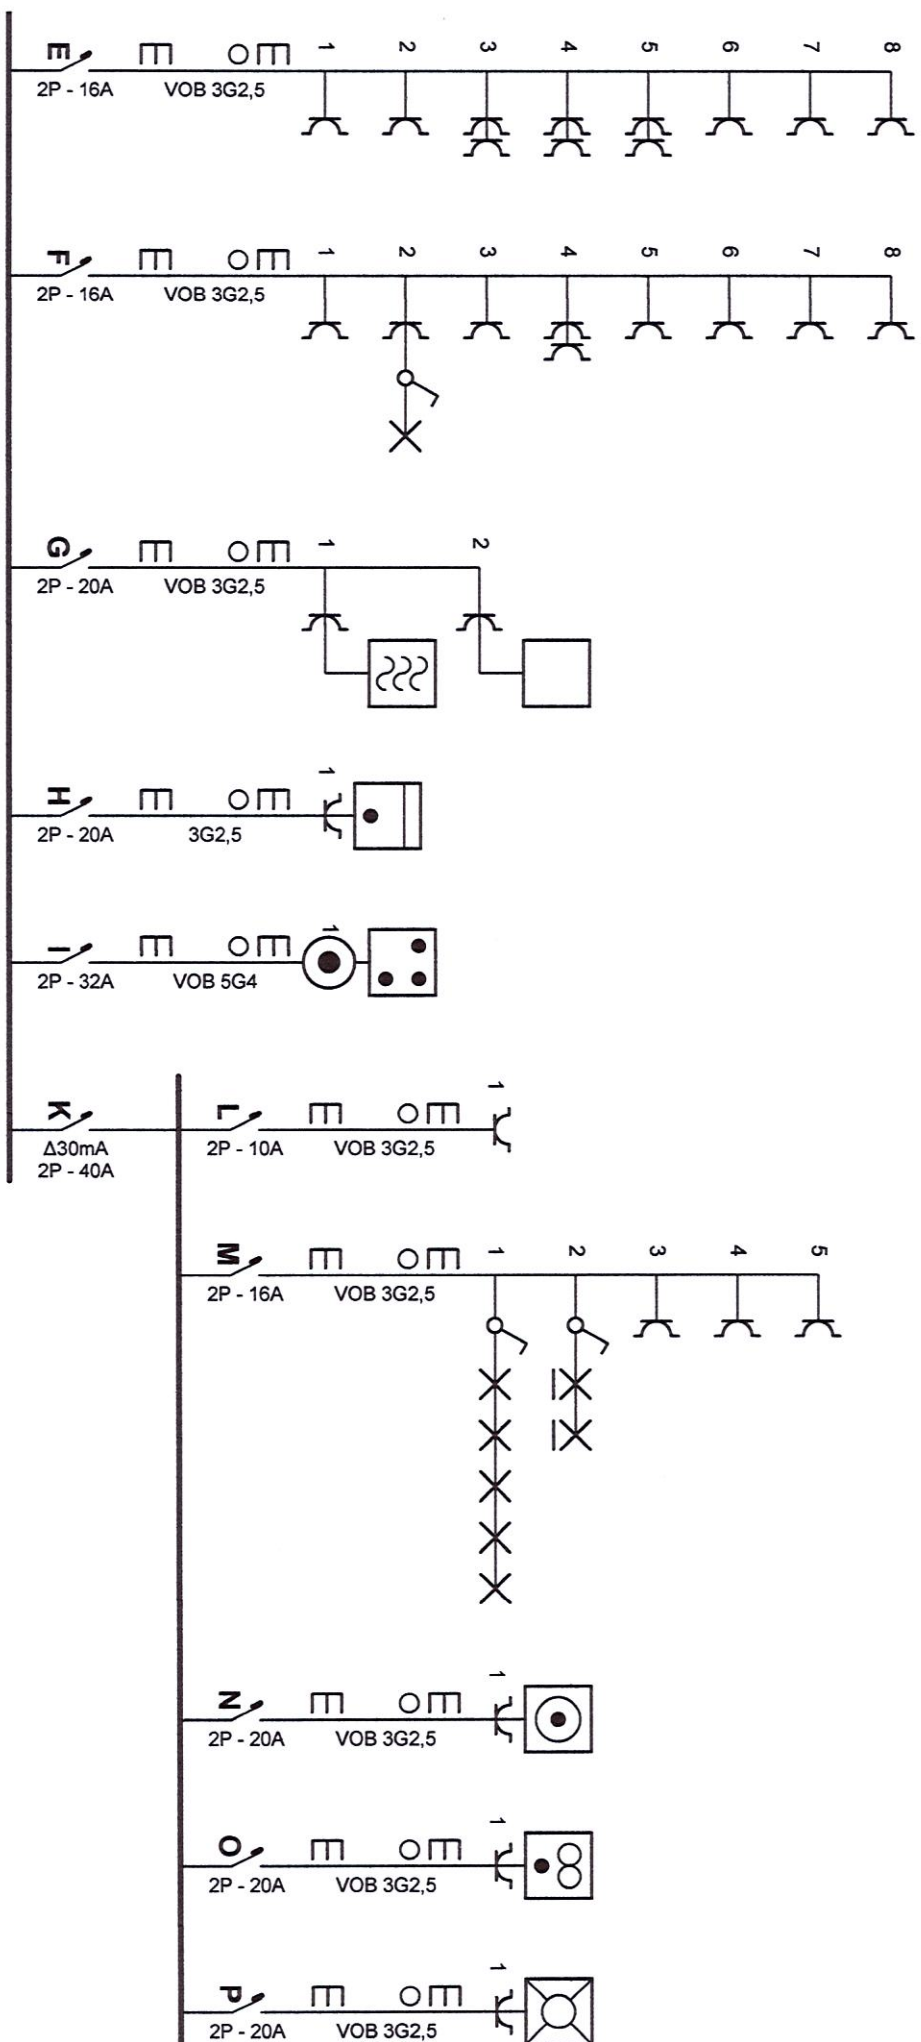

Erkend Organisme
a

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -

Gecontroleerd door
SGS-
Datum
Agent 506 M. BREBELS

Plaats van de elektrische installatie

HOOYBERGHS nv,
KROONSTRAAT 7 Bus A.2.3
2500 LIER
Tel.: 014-66.90.60 GSM: -
Fax: 014-68.90.61
e-mail: -
0424.877.618

Installateur

Vos Electro B.V./B.A.
Doomstraat 323
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Tel.: 03 828 47 18 GSM: 0495 20 62 36
Fax: 03 825 68 73
e-mail: voselectro@skynet.be
BTW BE 0407.055.550

p. 2/2
Eendraadschema

Datum: 03/10/2011
2 x 230V ~ 50Hz

J:	Hoofdlekschakelaar Appartement.
A:	7 Lichtpunten woonkamer+1 Lichtpunt terras+10 Lichtpunten keuken+2 Lichtpunten toilet+2 Lichtpunten berging.
B:	5 Lichtpunten gang+5 Lichtpunten slaapkamer1+6 Lichtpunten slaapkamer 2+3 Lichtpunten slaapkamer 3.
C:	7 Stopk. Woonkamer+1 stopk.terras.
D:	7 Stopk.slaapkamer1+1 stopk. berging.
E:	6 Stopk.slaapkamer2+4 Stopk.slaapkamer3+1 Stopk. gang.
F:	8 stopk.keuken+1 stopk.dampkap+1 lichtpunt boven kookplaat.
G:	1 Stopk.microgolf+1 Stopk.koffiemachine.
H:	1 Stopk. oven
I:	Kookplaat
K:	Lekschakelaar voor L,M,N,O,P.
L:	Verwarming
M:	Stopk.en Licht Badkamer.
N:	Wasautomaat
O:	Droogkast
P:	Vaatwas

Erkend Organisme a	Plaats van de elektrische installatie HOOYBERGHS nv, KROONSTRAAT 7 Bus A.2.3 2500 LIER Tel.: 014-66.90.60 GSM: - Fax: 014-68.90.61 e-mail: - 0424.877.618	Installateur Vos Electro B.V./B.A. Doomstraat 323 2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel.: 03 828 47 18 GSM: 0495 20 62 36 Fax: 03 825 68 73 e-mail: voselectro@skynet.be BTW BE 0407.055.550	p. 1/1 Lijst Kringen
			Datum: 03/10/2011 2 x 230V ~ 50Hz

Tel.: - GSM: -
Fax: -
e-mail: -