



VZW - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verslag nr. :

P0366 808 1001



N

101799

Resi code:

4

☒ Antwerpen-Limburg
☐ Brabant

tel.: 03 221 86 11
tel.: 02 674 57 11

☐ Oost & West -Vlaanderen
☐ Wallonië

tel.: 09 244 77 11
tel.: 081 432 611

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>M. M. M.</u>	Naam, voornaam : <u>M. M. M.</u>
Ident. Kaart nr. : <u>089.102.783</u>	Adres : <u>1560 Lisse</u>
BTW nr.: BE <u>089.102.783</u>	Post nr. + Stad : <u>1560 Lisse</u>
	Tel. : <u>1</u>

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

☒ Art 270 ☐ ingebruikname ☐ wijziging ☐ uitbreiding	☐ Art 86 ☐ Art 271 bis	☒ 1 Wooneenheid
☐ mobiel ☐ tijdelijk	☐ Art 87 ☐ Art 278	☒ 2 Huishoudelijke werkeenheid
☐ Art 271 ☐ periodiek ☐ controle ☐	☐ Art 88 ☐ Art	☒ 3 Gemeenschappelijke delen
☐ Art 276 : verzwaaring	☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid	☐ 4 Werkeenheid

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdeler	EAN	☐ EAN niet meegedeeld	☐ kWh meter niet geplaatst
kWh meter nr. : <u>305578</u>	meterstand dag : <u>5</u>	nacht : <u>3</u>	☐ kWh excl. nacht meter :
Bescherming aansluiting (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☐ 040 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	nr. : meterstand :		
Gegevens installatie	Ontworpen voor U _N : ☒ 230 V ☐ 3x230 V ☐ 3N400 V	Type aardelektrode :	
Maximale nominale stroom (A) : ☐ 020 ☐ 025 ☐ 032 ☒ 40 ☐ 050 ☐ 063 ☐ 080 ☐ 100	☒ aardingslus ☐ pen / baar		
Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>6</u> mm ² - Type <u>2XNB</u>	☐		
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>19</u>
☒ zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : <u>6,1</u> Ω	☒ Algemeen isolatieniveau : <u>2</u> MΩ	☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.		
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	☒ Nihil
Inbreuken Bestaande installatie	☒ Nihil
Opmerkingen	<u>Verwijzing naar 60415</u> <u>60415 CV</u> <u>BSR Dacur</u>
☐ Nihil	Visum DNB of aangestelde : <u>ok</u> <u>12/15/16</u> <u>5-10</u>

Besluit(en) :

☒ De nieuwe installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.
☐ De bestaande installatie voldoet ☒ voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

1.1.2017 (*)

☒ door hetzelfde erkend organisme.

Voor de directeur generaal : Handtekening

Agent bezoeker :

Naam : B. BERTHIAUX Agent nr. : 3626 Datum : 5.12.16

Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) : 3 ☒ Eéndraadsschema(s) : 0


- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


p. 1/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz

MINNEN
ELEKTRICITEITSWERKEN

Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Molsebaan 86 bus 1
2470 Reffe
Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

Plaats van de elektrische installatie
Koren D8 Nijlen
Korenstraat 7
2560 Nijlen

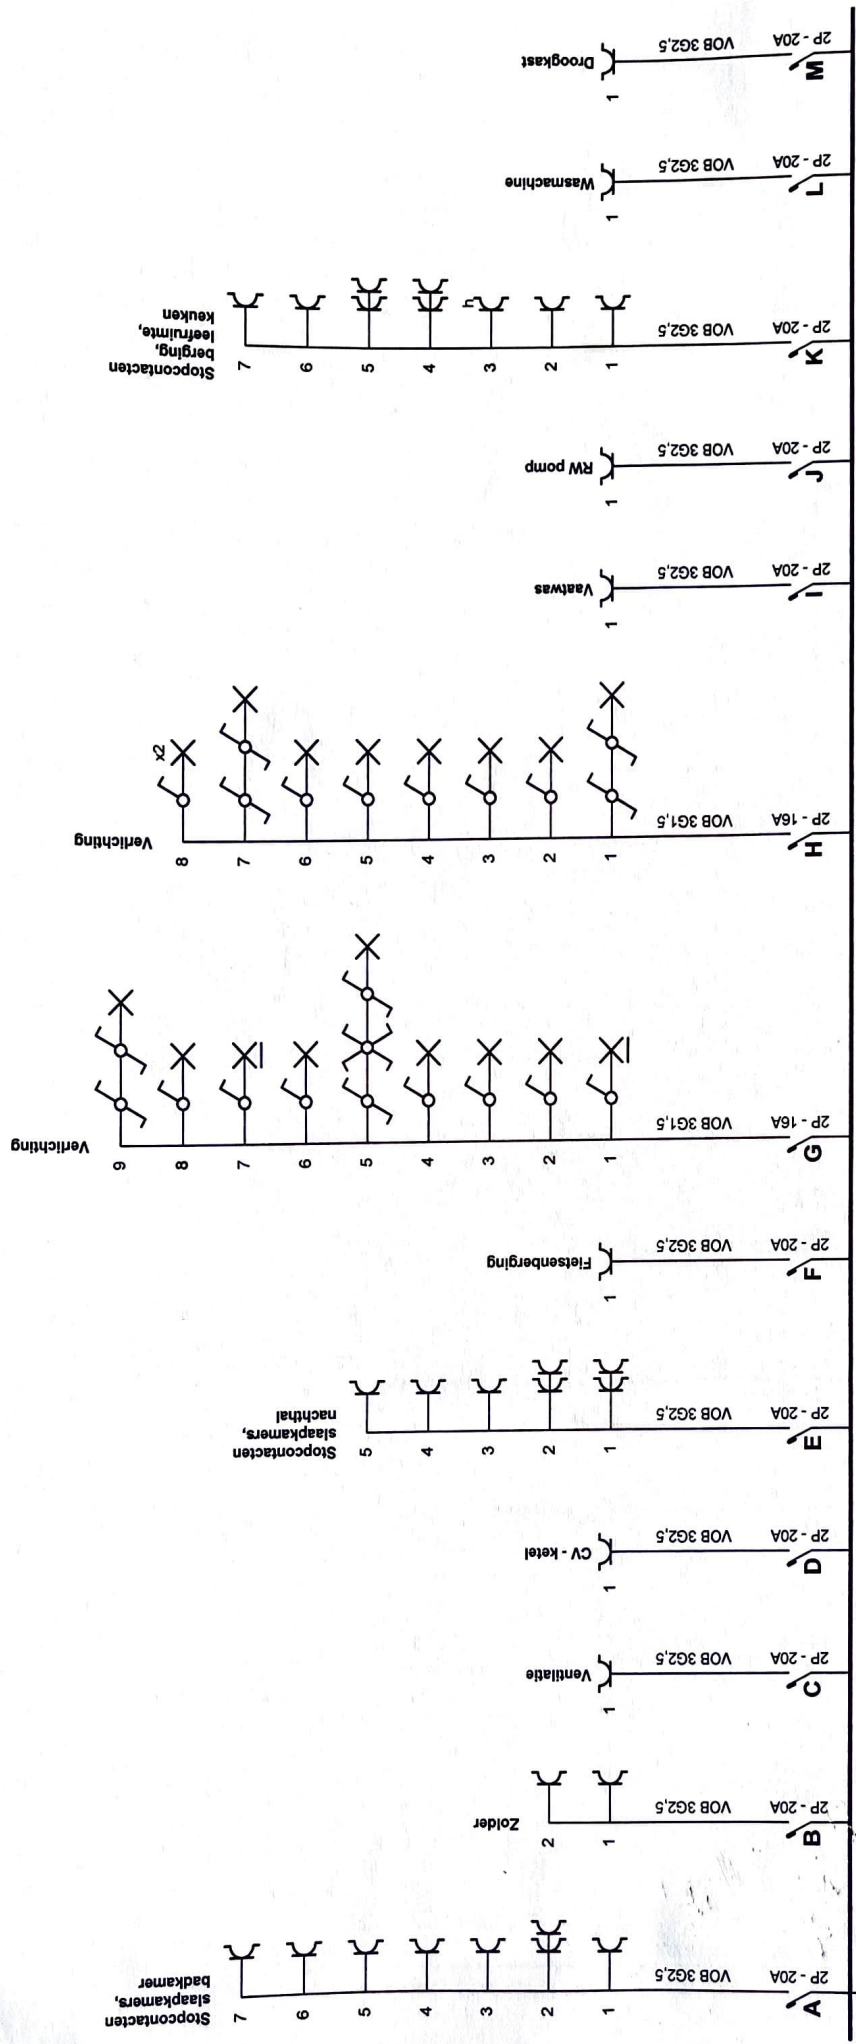

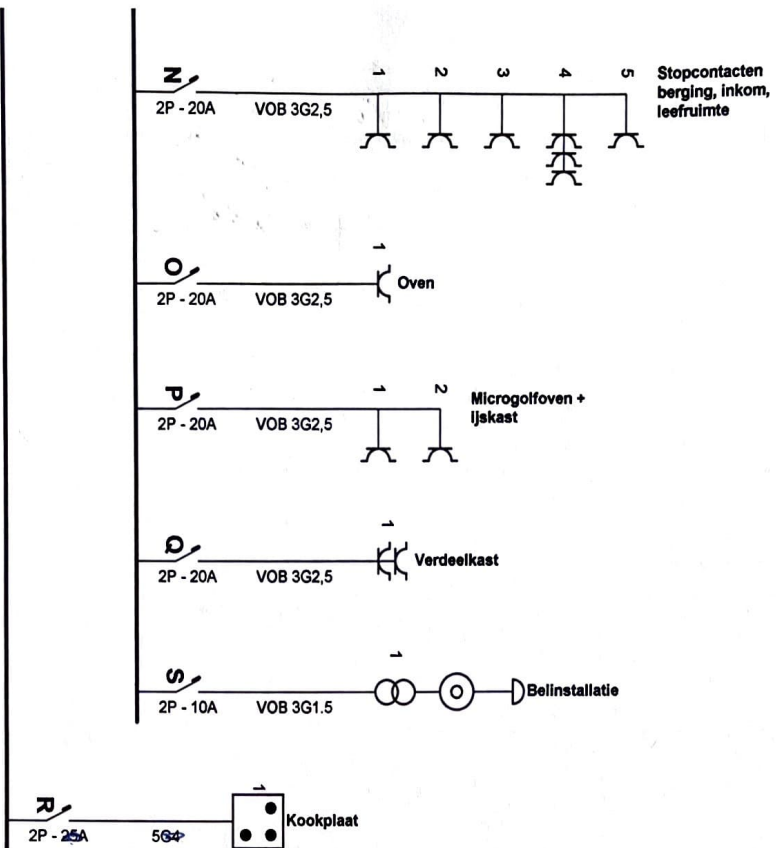

2P 50A

Plaats van de elektrische installatie
Koren D8 Nijlen
Korenstraat 7
2560 Nijlen

Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Molsebaan 86 bus 1
2470 Rette
Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

MINNEN
ELEKTRICITEITSWERKEN


p. 2/6
Eendraadschema
2 x 230V ~ 50Hz



Installateur
Gebroeders Minnen B.V.B.A.
Moisebaan 86 bus 1
2470 Retie
Tel.: 014-38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
Fax: 014 74 84 74
e-mail: info@gebroedersminnen.be
BTW BE 0895.108.773

MINNEN

p. 4/6
Situatõeschema
2 x 230V ~ 50HZ

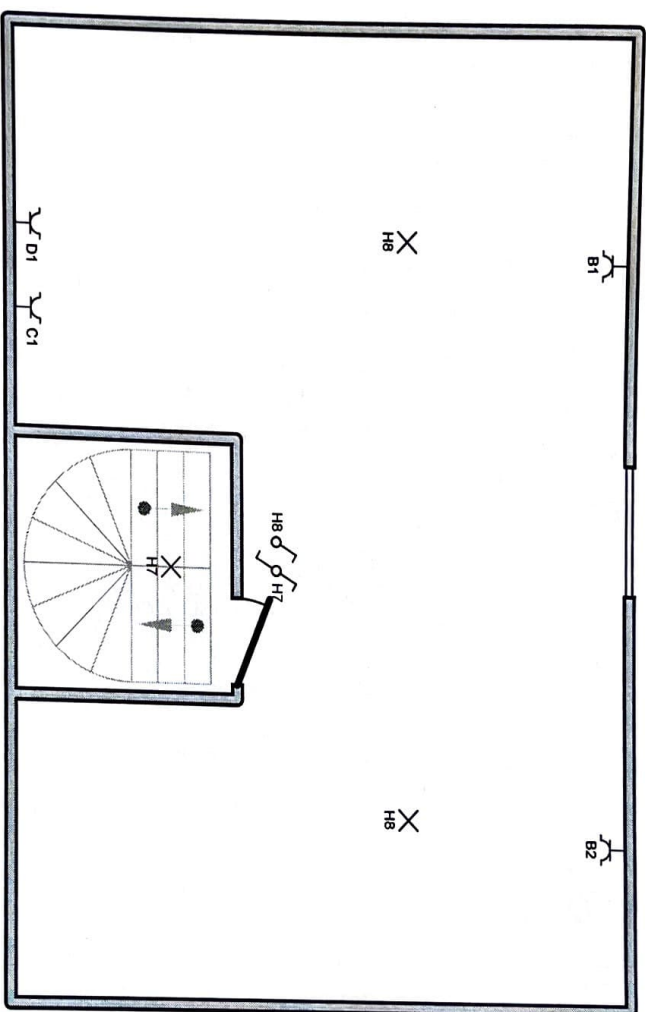

Plaats van de elektrische installatie
 Koren D8 Nijlen
 Korenstraat 7
 2560 Nijlen

Installateur
 Gebroeders Minnen B.V./B.A.
 Molsebaan 86 bus 1
 2470 Retie
 Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
 Fax: 014 74 84 74
 e-mail: info@gebroedersminnen.be
 BTW BE 0895.108.773

MINNEN
 ELEKTRICITEITSWERKEN

p. 5/6
Situatieschema
 2 x 230V ~ 50Hz

- A Stopcontacten slaapkamers, badkamer
- B Zolder
- C Ventilatie
- D CV - ketel
- E Stopcontacten slaapkamers, nachthal
- F Fietsenberging
- G Verlichting
- H Verlichting
- I Vaatwas
- J RW pomp
- K Stopcontacten berging, leefruimte, keuken
- L Wasmachine
- M Droogkast
- N Stopcontacten berging, inkom, leefruimte
- O Oven
- P Microgolfoven + ijskast
- Q Verdeelkast
- S Belinstallatie
- R Kookplaat

Plaats van de elektrische installatie
 Koren D8 Nijlen
 Korenstraat 7
 2560 Nijlen

Installateur
 Gebroeders Minnen B.V.B.A.
 Molsebaan 86 bus 1
 2470 Retie
 Tel.: 014 38 89 33 GSM: 0495 64 51 99
 Fax: 014 74 84 74
 e-mail: info@gebroedersminnen.be
 BTW BE 0895.108.773

MINNEN
 ELEKTRICITEITSWERKEN

p. 6/6
 Lijst Kringen
 2 x 230V ~ 50Hz