

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr.: 133644
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: Ewk@outlook.be



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5606117
Voorl. verslagnr.:
Datum: 19/05/2021

Klant / Opdrachtgever:

E.W.K.
SCHAVOTSTRAAT 83
3130 BEGIJNENDIJK

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 526 MICHIELS ERWIN
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: HENDRIX Adres: SANDER DE VOSSTRAAT 105 KONINGSHOOIKT 2500
Installateur/verantw. werk: Naam: E.W.K. Adres: SCHAVOTSTRAAT 83 BEGIJNENDIJK 3190 B.T.W.:
Adres installatie: HENDRIX SANDER DE VOSSTRAAT 105 KONINGSHOOIKT 2500 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/install. ID:
EAN nr.: N/A Leverancier: Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 8/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.
Type: gelijkvormigheidscontrole ná ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (hfst.6.4) Afwijking deel 8 Boek 1 *: toegepast

(*) Bij controle hfst.6.4, referentie van document "aanvang installatie vóór 01/06/2020": nvt
Datum: 19/05/2021 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/05/2046 Installatiedatum: tussen 01/10/1981 en 01/06/2020

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Nom. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 25A Alg. schiedingsschak.: alg.diff.schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: in orde Staat vast of - opgesteld materieel: in orde
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 21

Zie schema in bijlage

RESULTATEN

Algemene isolatieweerstand: 2,5 MOhm Spreidingsweerstand: 9,85 Ohm
Testknop diff.schak.: in orde Controle foutlus: in orde Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde
Beschermt tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Beschermt tegen overstroom: in orde Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: in orde

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N	1. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle. 2. Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.
I	geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.


Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

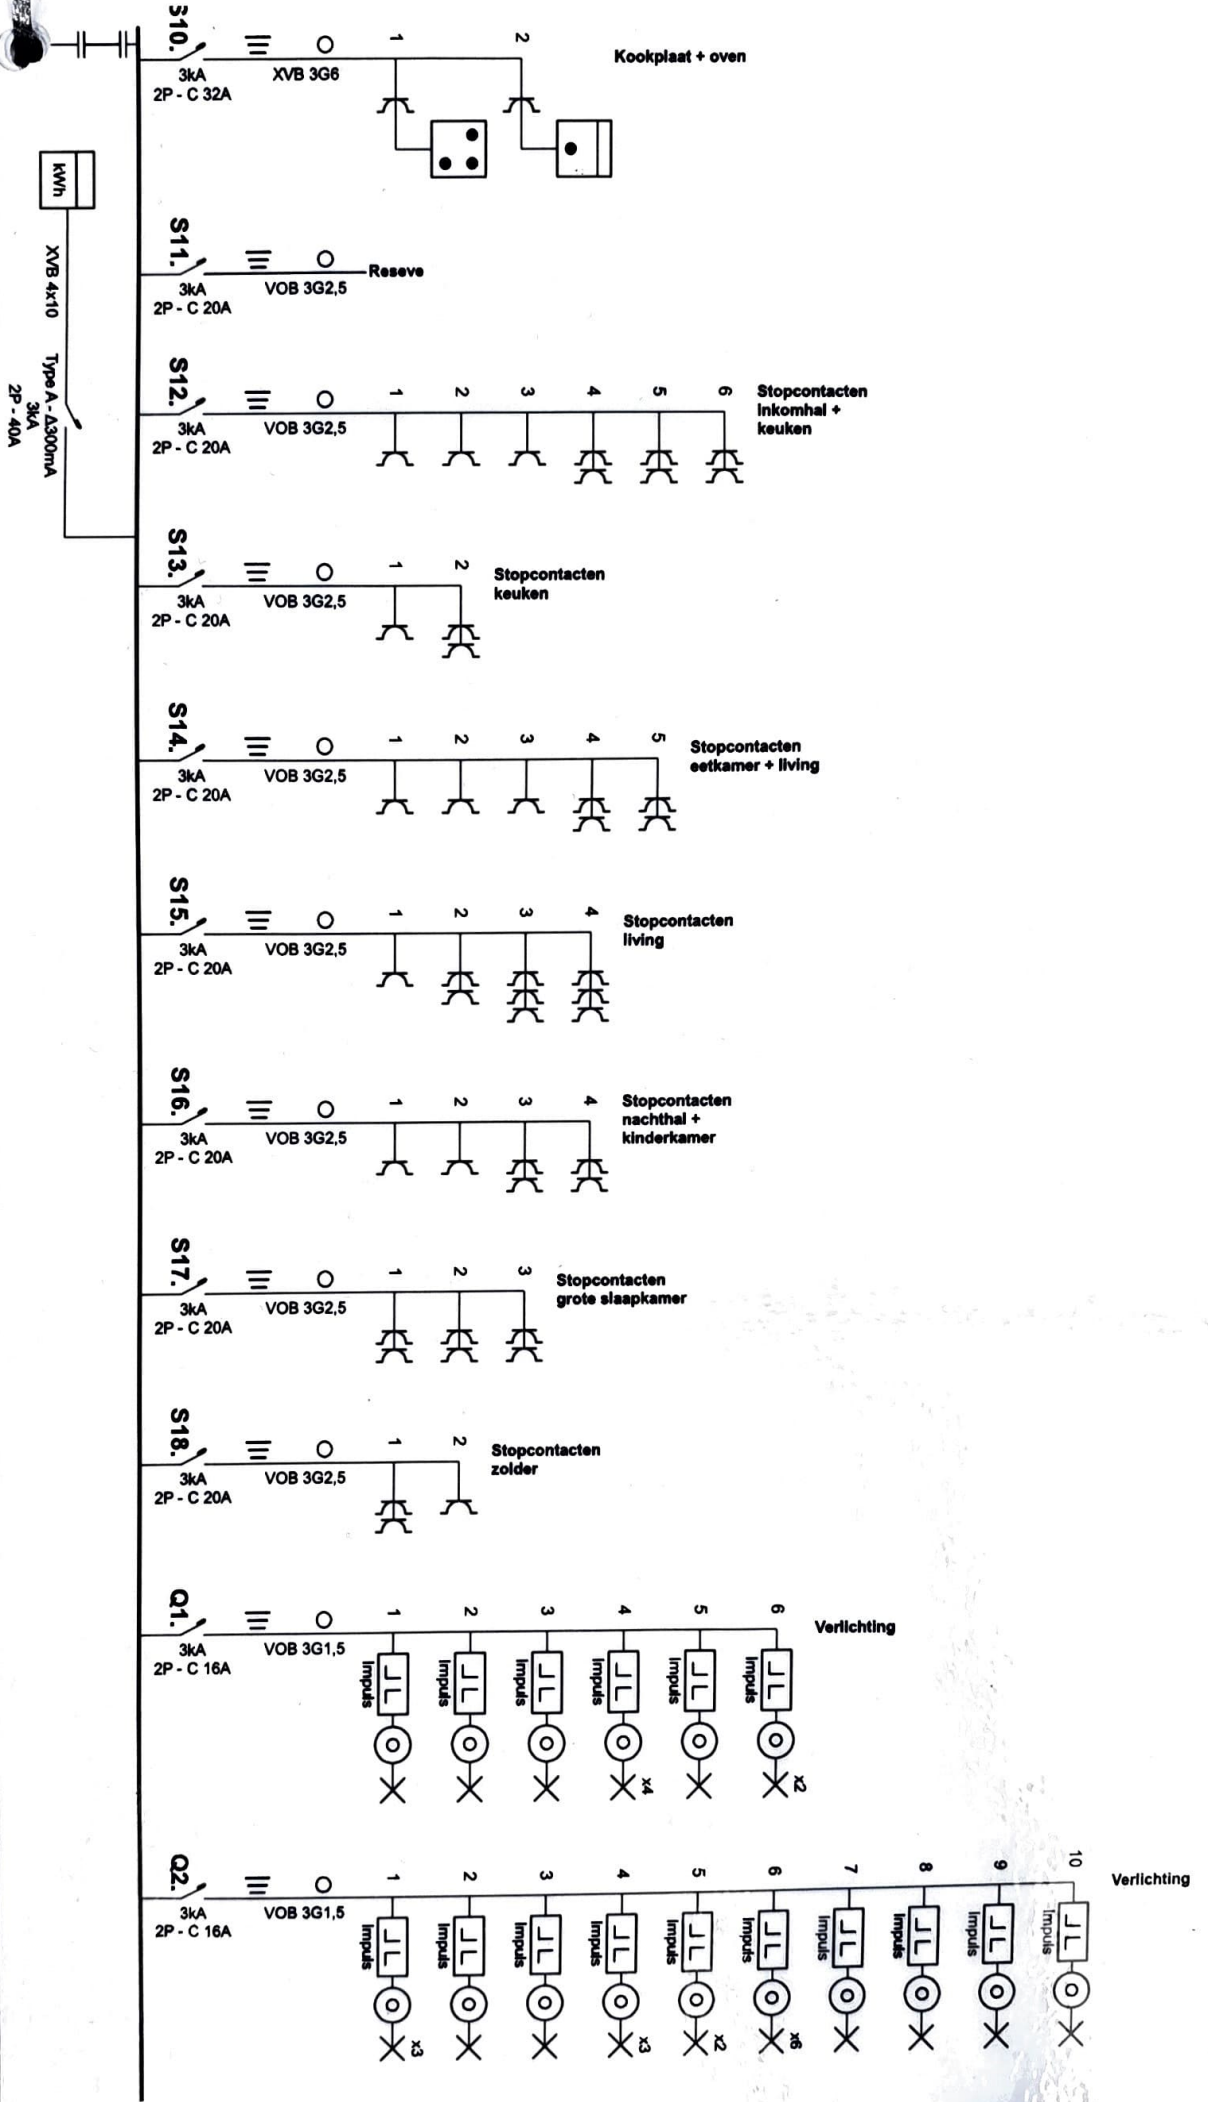

Ekend Organisme

OCB vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034




Plaats van de elektrische installatie

Nicolas Hendrix
Sander De Vosstraat 105
2500 Koningshoeve

Installateur

E.W.K. Elektriciteitswerken Kristof bv
Schavotstraat 83
3130 Begijnendijk
GSM: 0497 79 07 51
e-mail: ewk@outlook.be
BTW BE 0731.746.521



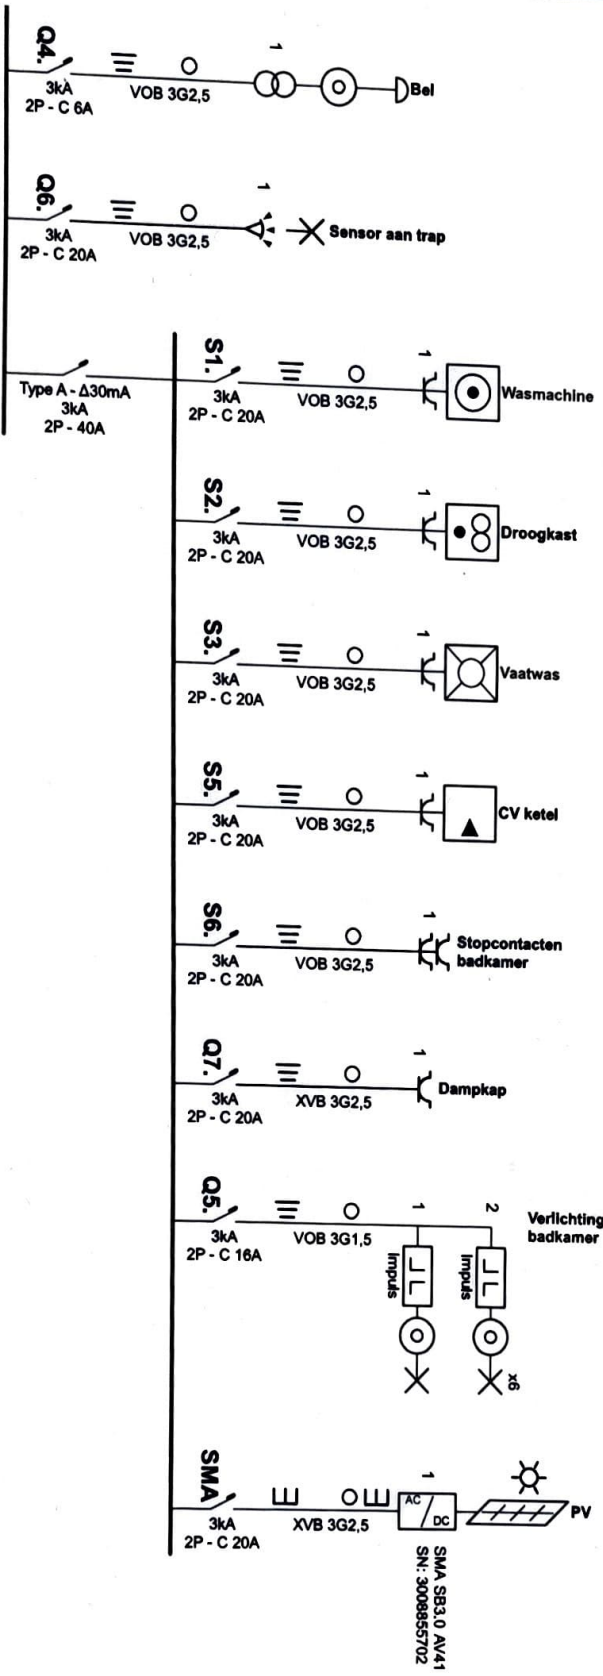

Erkend Organisme

OCB vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034



Michiels Erwin
GSM 0496.200.100
erwin.michiels@ocb.be


Plaats van de elektrische installatie

Nicolas Hendrix
Sander De Vosstraat 105
2500 Koningshooft

Installateur

E.W.K. Elektrische werken Kristof bv
Schavotstraat 83
3130 Begijnendijk
GSM: 0497 79 07 51
e-mail: ewk@outlook.be
BTW BE 0731.746.521



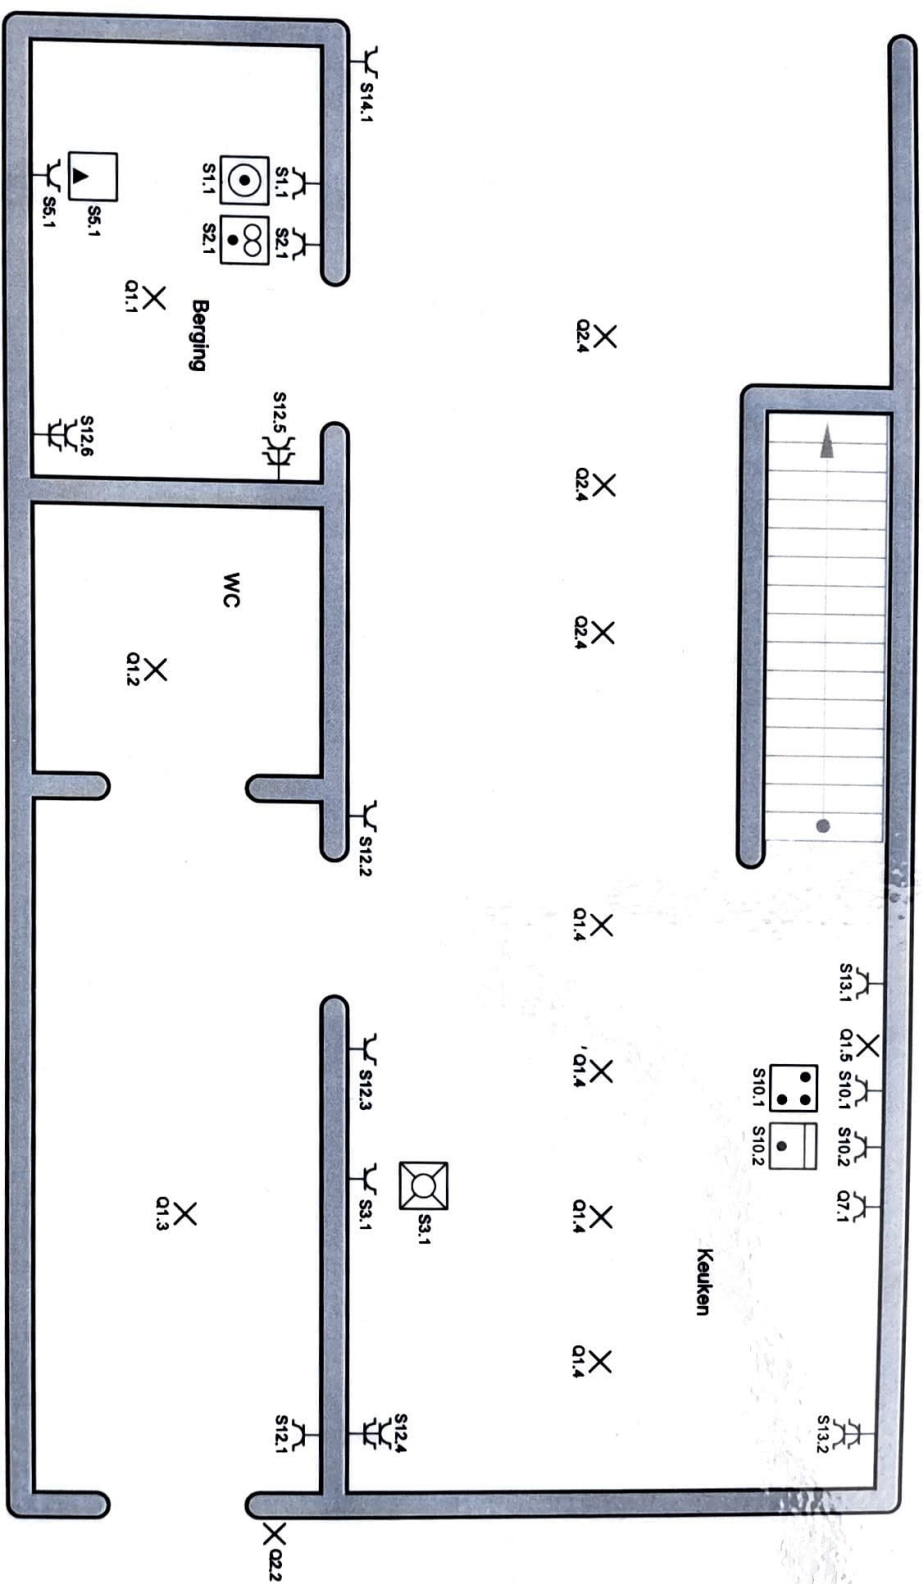

Erkend Organisme

OCB vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Konicht
Tel.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034



Plaats van de elektrische installatie

Nicolas Hendrix
Sander De Vosstraat 105
2500 Koningshooft

[Handwritten signature]

Installateur

E.W.K. Elektrische werken Kristof bv
Schavotstraat 83
3130 Begijnendijk
GSM: 0497 79 07 51
e-mail: ewk@outlook.be
BTW BE 0731.746.521



02.3

S15.2

S15.3

S15.4

Q1.6

Q1.6

S15.1

02.6

02.6

02.6

Woonkamer

02.7

02.6

02.6

02.6

S14.4

S14.3

S14.5

02.5

02.5

S14.2

Erkend Organisme

OCB vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034



Michiels Erwin
GSM 0496/290 100
erwin.michiels@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie

Nicolas Hendrix
Sander De Vosstraat 105
2500 Koningshooft

Installateur

E.W.K. Elektriciteitswerken Kristof bv
Schavotstraat 83
3130 Begijnendijk
GSM: 0497 79 07 51
e-mail: ewk@outlook.be
BTW BE 0731.746.521

p. 4/8


Situatieschema

Datum: 8/05/2021

2 x 230V ~ 50Hz



Erkend Organisme
OCB vzw
Koningin Astridlaan 60
2550 Kontich
Tel.: 0800 13 890
e-mail: info@ocb.be
BE 0404.312.034



Michiels Erwin
GSM 0496/290 100
erwin.michiels@ocb.be

Plaats van de elektrische installatie
Nicolas Hendrix
Sander De Vosstraat 105
2500 Koningshooft


Installateur
E.W.K. Elektrische werken Kristof bv
Schavotstraat 83
3130 Begijnendijk
GSM: 0497 79 07 51
e-mail: ewk@outlook.be
BTW BE 0731.746.521



p. 6/8
Situatieschema

Datum: 8/05/2021

2 x 230V ~ 50Hz

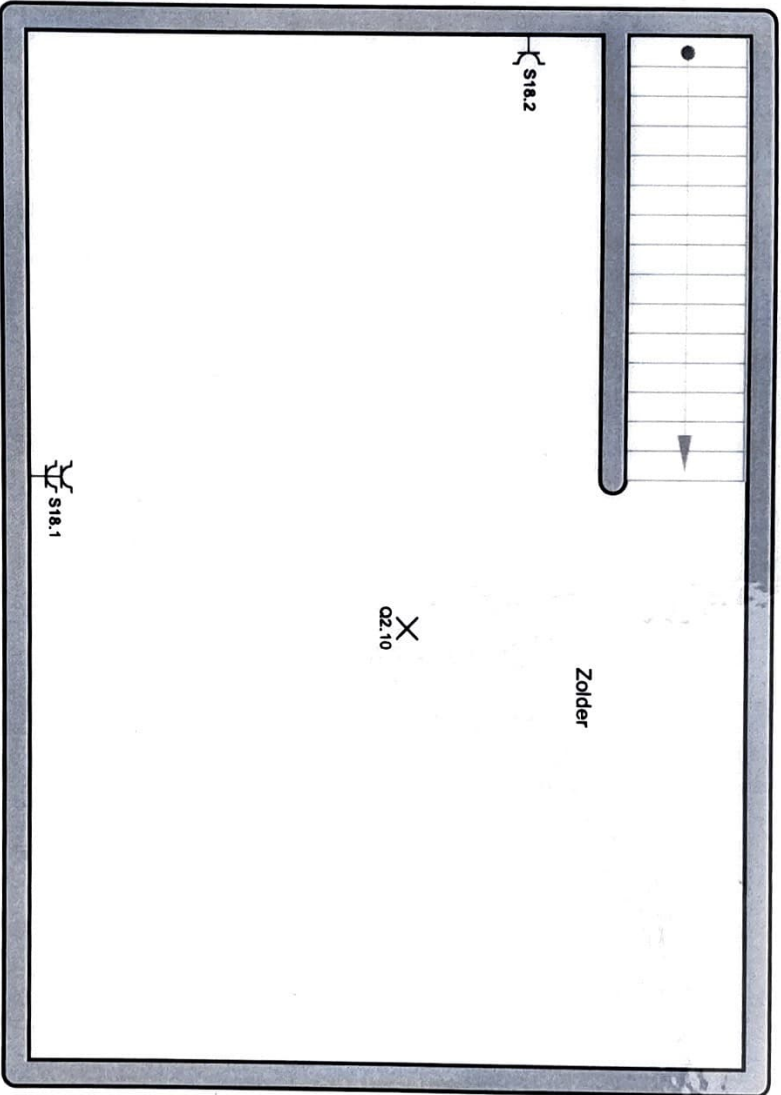

- S10. Kookplaat + oven
- S11. Reseve
- S12. Stopcontacten Inkomthal + keuken
- S13. Stopcontacten keuken
- S14. Stopcontacten eetkamer + living
- S15. Stopcontacten living
- S16. Stopcontacten nachthal + kinderkamer
- S17. Stopcontacten grote slaapkamer
- S18. Stopcontacten zolder
- Q1. Verlichting
- Q2. Verlichting
- Q4. Bel
- Q6. Sensor aan trap
- S1. Wasmachine
- S2. Droogkast
- S3. Vaatwas
- S5. CV ketel
- S6. Stopcontacten badkamer
- Q7. Dampkap
- Q5. Verlichting badkamer
- SMA PV

Erkend Organisme

OCB vzw
Koningin Astridlaan 60
1550 Kontich
t.: 0800 13 890
ail: info@ocb.be
A04.312.034




Plaats van de elektrische installatie

Nicolas Hendrix
Sander De Vosstraat 105
2500 Koningshooft

Installateur

E.W.K. Elektriciteitswerken Kristof bv
Schavoistraat 83
3130 Begijnendijk
GSM: 0497 79 07 51
e-mail: ewk@outlook.be
BTW BE 0731.746.521



	Aarding	1		Omvormer	1
	Aardingsstrip	1		Teller - kWh	1
	Automaat - 3kA - 2P - C 16A	3		Transformator	1
	Automaat - 3kA - 2P - C 20A	16			
	Automaat - 3kA - 2P - C 32A	1		Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ300mA - 3kA - 2P - 40A	1
	Automaat - 3kA - 2P - C 6A	1		Verliesstroomschakelaar - Type A - Δ30mA - 3kA - 2P - 40A	1
	Bel	1		Zonnepaneel	1
	Bewegingsdetector - Infrarood - Gespreid	1			
	Contactdoos - Kinderbescherming	52			
	Drukknop	19			
	Impulsschakelaar	18			
	Leiding - VOB 3G1,5				
	Leiding - VOB 3G2,5				
	Leiding - XVB 3G2,5				
	Leiding - XVB 3G6				
	Leiding - XVB 4x10				
	Lichtpunt	38			

Erkend Organisme
 OCB vzw
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich
 Tel.: 0800 13 890
 e-mail: info@ocb.be
 BE 0404.312.034



Plaats van de elektrische installatie
 Nicolas Hendrix
 Sander De Vosstraat 105
 2500 Koningshoeke

[Handwritten signature]

Installateur
 E.W.K. Elektriciteitswerken Kristof bv
 Schavotstraat 83
 3130 Begijnendijk
 GSM: 0497 79 07 51
 e-mail: ewk@outlook.be
 BTW BE 0731.746.521

