

08.00 > 19.00

N.V. VERSCHUEREN
Elektrische werken
Eikenlaan 6, Bonheiden
Tel. 015/3493.49

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/01/2020 **Inspecteur:** Jef Haest **Mentor:** **Installateur:** Verschueren Bvba
ID-label: LS Zwartustersvest 28/604, Mechelen **Client reference:**
B.T.W. nr.: BE 446 188 914 **IK. nr.:**
Merk en type meettoestel: Metrel ET61557 **Serie Nr.:** 17470084

Plaats van het onderzoek

Straatnaam: Zwartustersvest
Huisnummer: 28
Busnummer: 604
Postcode: 2800
Gemeente: Mechelen
Land: België

Eigenaar

Naam: Hartman
Straatnaam: Zwartustersvest
Huisnummer: 28
Busnummer: 604
Postcode: 2800
Gemeente: Mechelen
Land: België

Naam contactpersoon: Frans Verschueren
Telefoon: 0475/23.33.65
Gsm nr. (SMS):

Installateur

Naam: Verschueren Bvba
BTW nr.: BE 446 188 914
Telefoonnummer: 0475/23.33.65
E-mail: frans.verschueren@telenet.be

Type : appartement

EAN : 54

Teller Nr.: 6252160

Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens AREI artikels 270 en 86.

Netbeheerder: FLUVIUS **Spanning:** 3N400V **Meter / bord verbinding:** 10 mm² **Max beveiliging:** 40 A
Aantal borden: 1 **Aantal kringen:** 11 **Isolatie:** 227 MΩ

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders **RE:** 24.1 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	Alle	Ok	Ok
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	Ok	Ok

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm ²)
Zie schema's					

Visueel nazicht (algemeen) ☒ OK ☐ NOK **Directe aanraking** ☒ OK ☐ NOK **Indirecte aanraking** ☒ OK ☐ NOK
Aansluitingen ☒ OK ☐ NOK **Correcte schema's** ☒ OK ☐ NOK **schema in bijlage door Aceg vzw** ☐
Equipotentiale verbindingen ☒ OK ☐ NOK ☐ niet van toepassing ☐ in afwachting
Continuïteit ☒ OK ☐ NOK **Verlichting / toestellen** ☒ OK ☐ NOK ☐ NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

Opmerking

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

O32 OPMERKING: Volgende gedeeltes werden gekeurd volgens Art.276bis en Art.278:

Alle stopcontacten zijn zonder aardingspen uitgezonderd keuken + badkamer

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 22/1/2045
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- ☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum:

☐ De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum:

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jef Haest

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de FOD economie, KMO, middenstand en Energie – algemene directie energie, afdeling gas – elektriciteit

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be


02 880 88 90

BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0846.351.031

Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Indien u belangrijke uitbreidingen doet aan uw installatie, laat opnieuw keuren	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/1/2045	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.



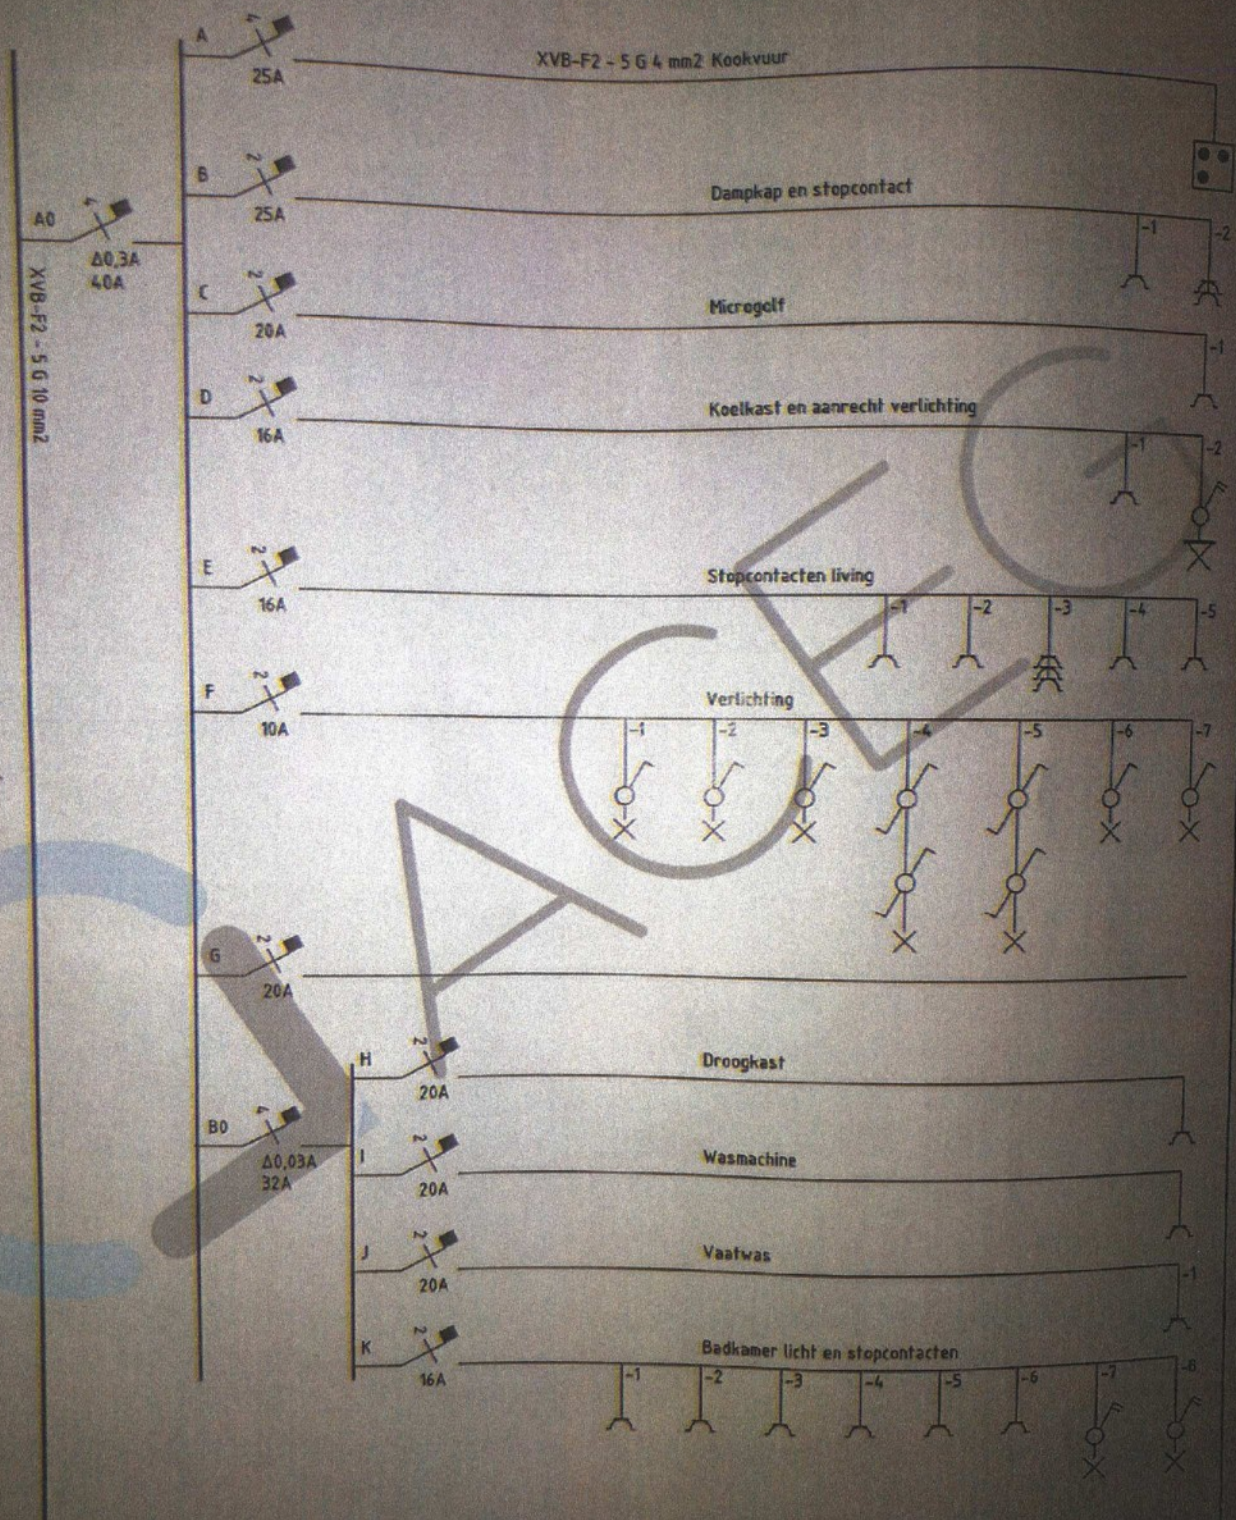



Project:
HARTMAN


Adres:
Zwartustersvest 27
2800 Mechelen


Datum: 18/12/19 Gef. door: Pieter

VO ELEKTRICITEIT

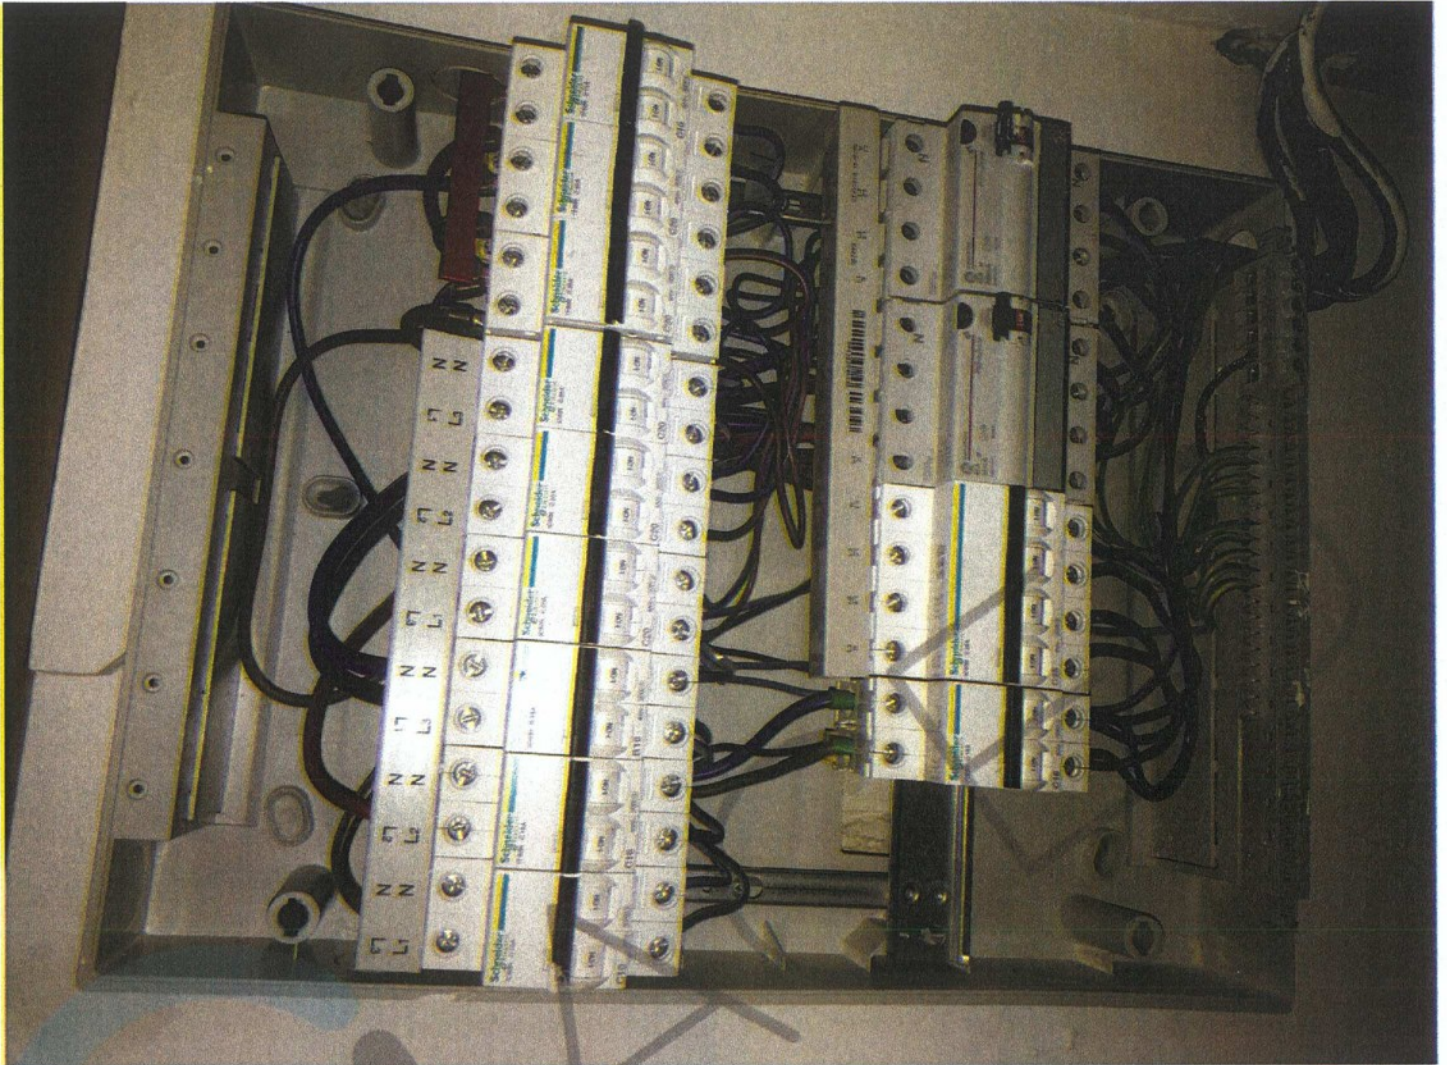

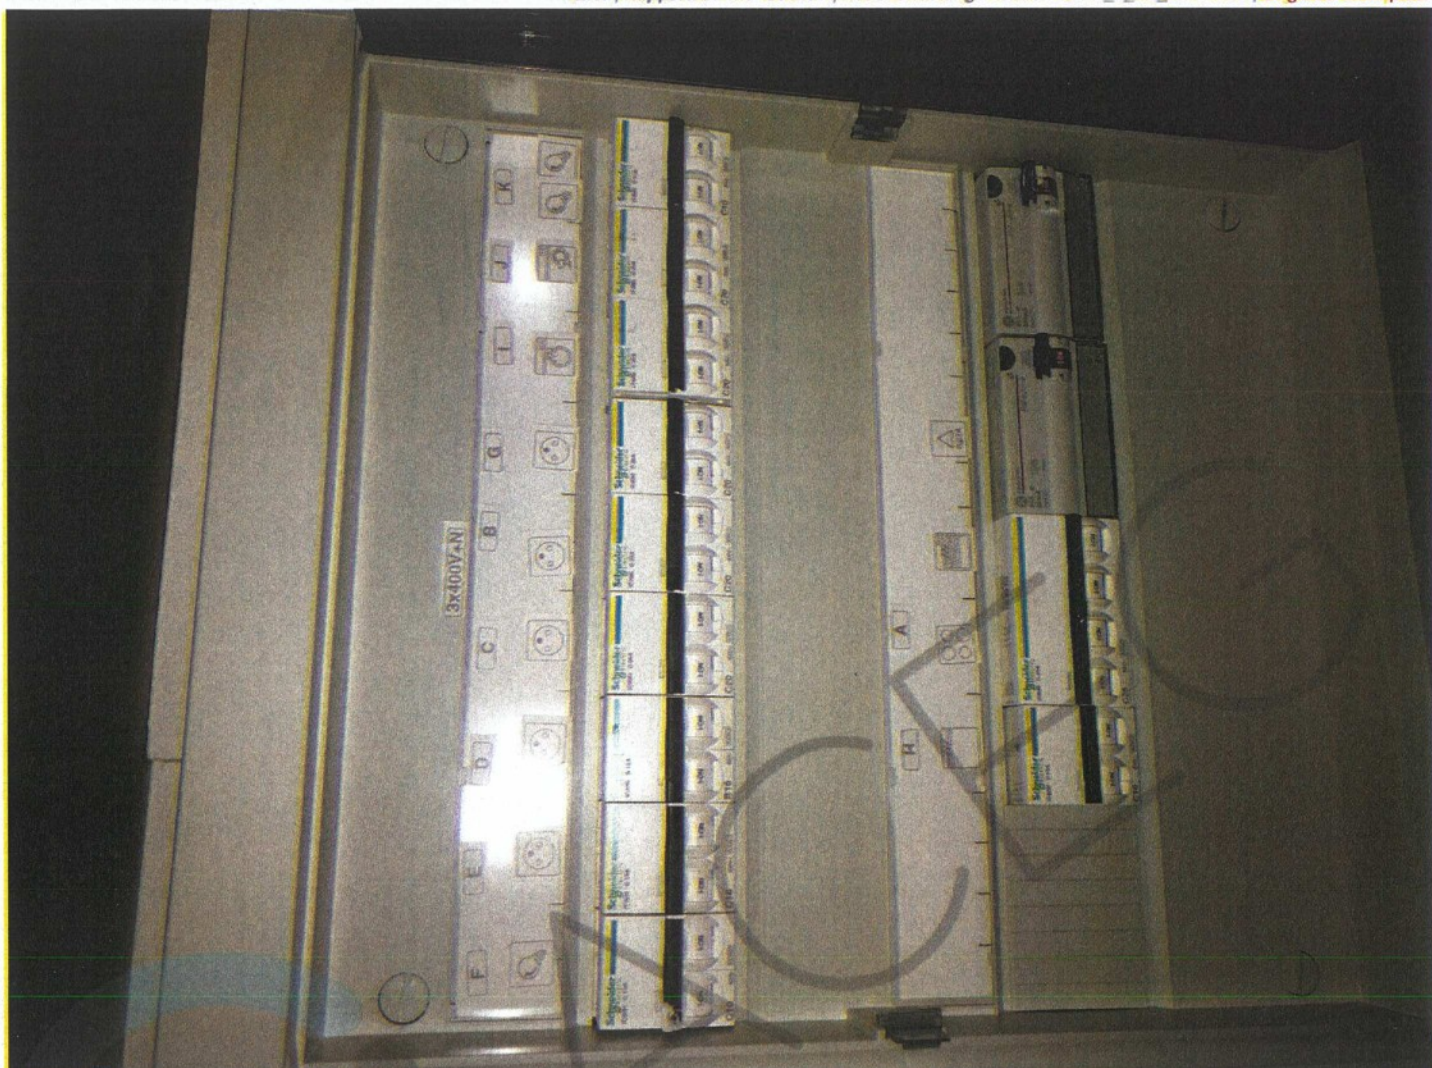

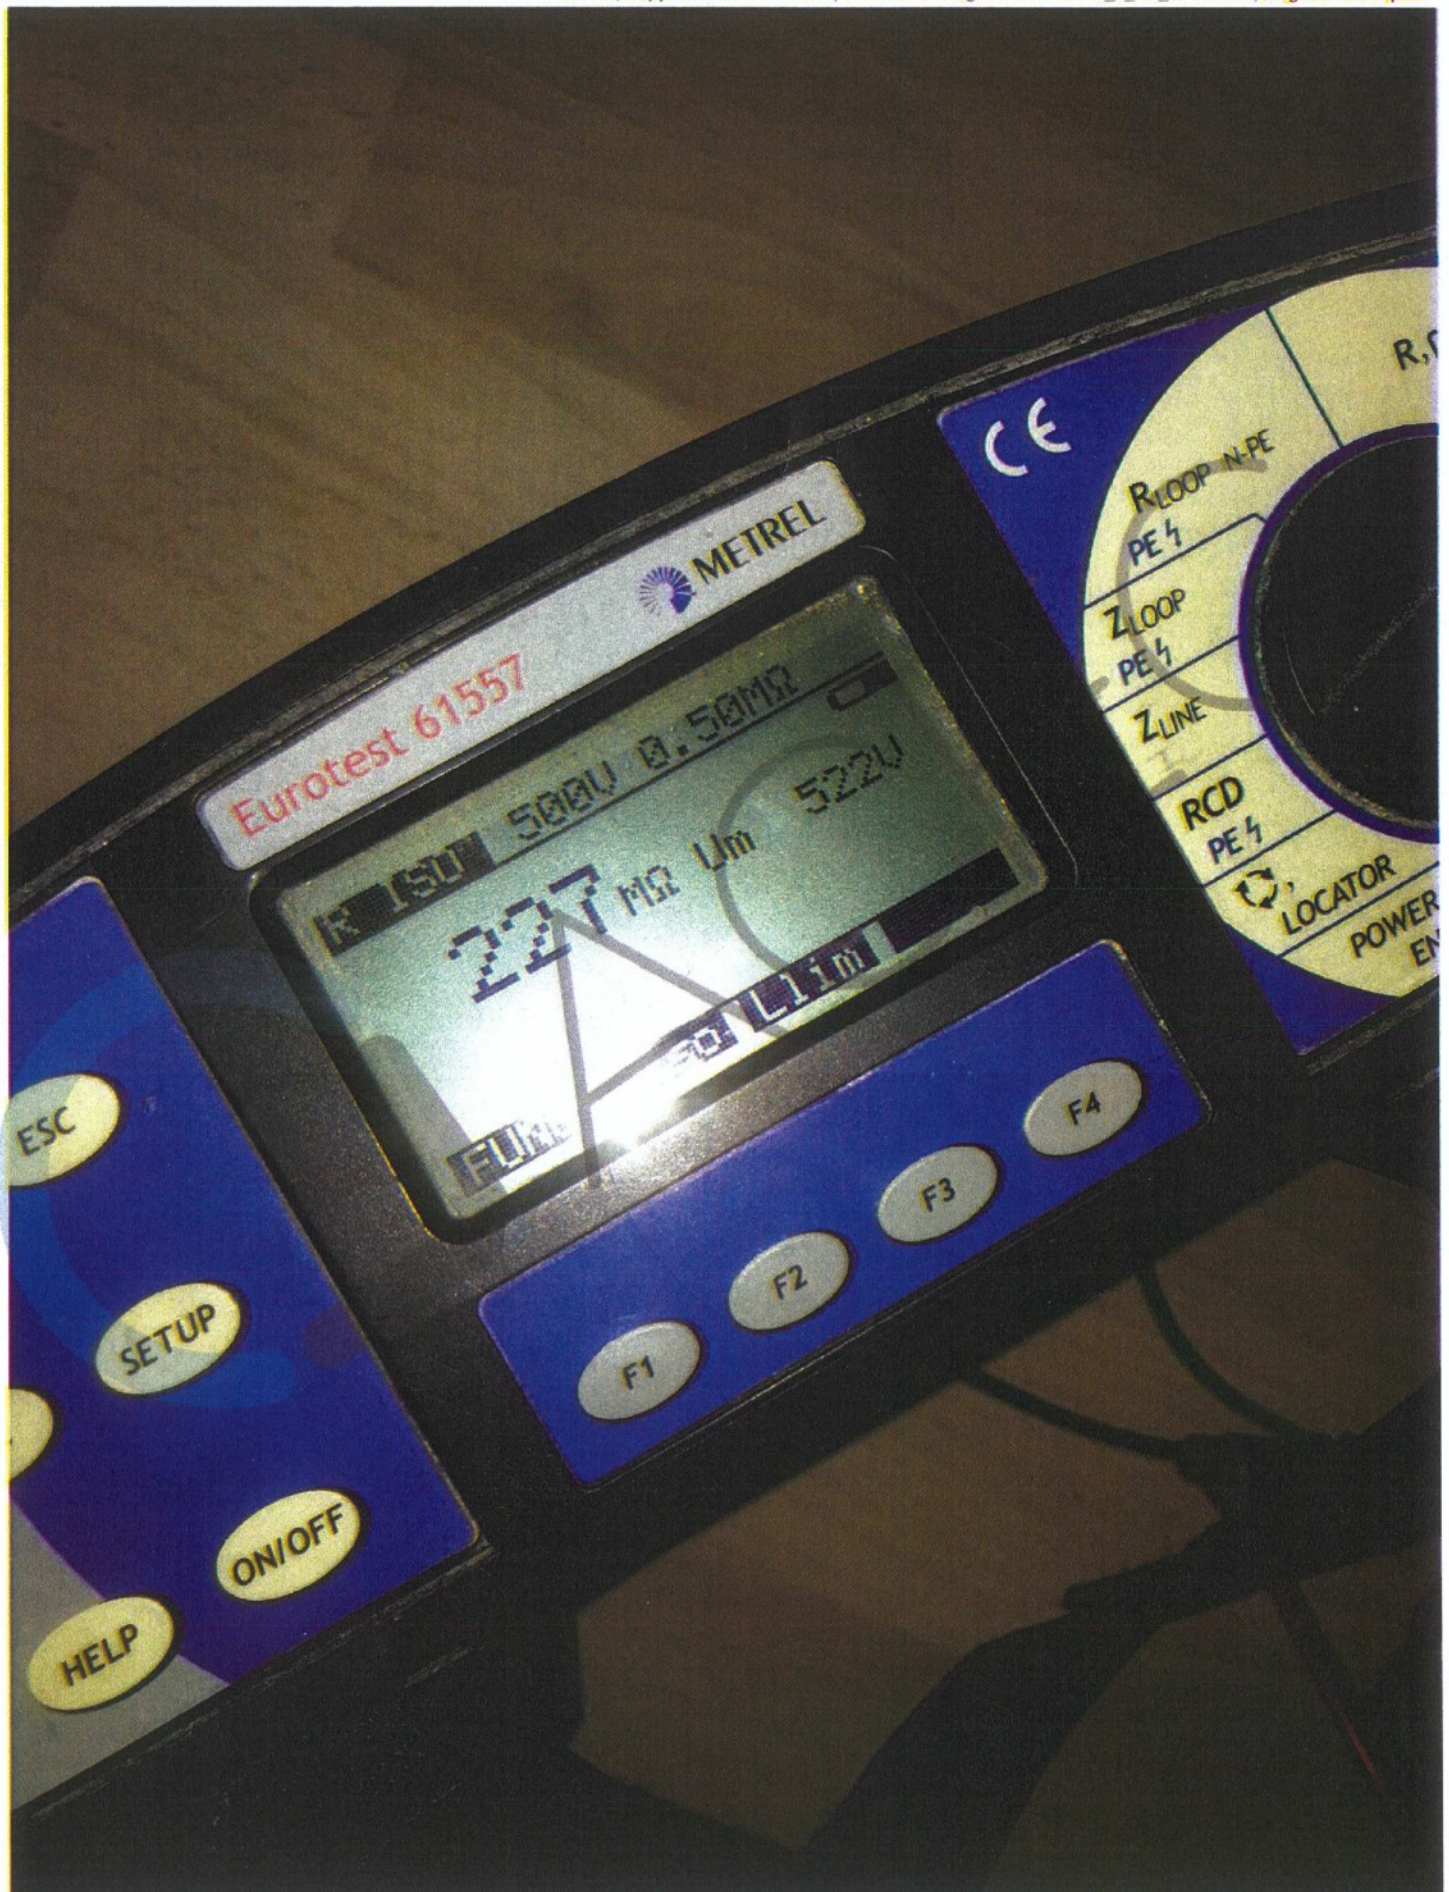

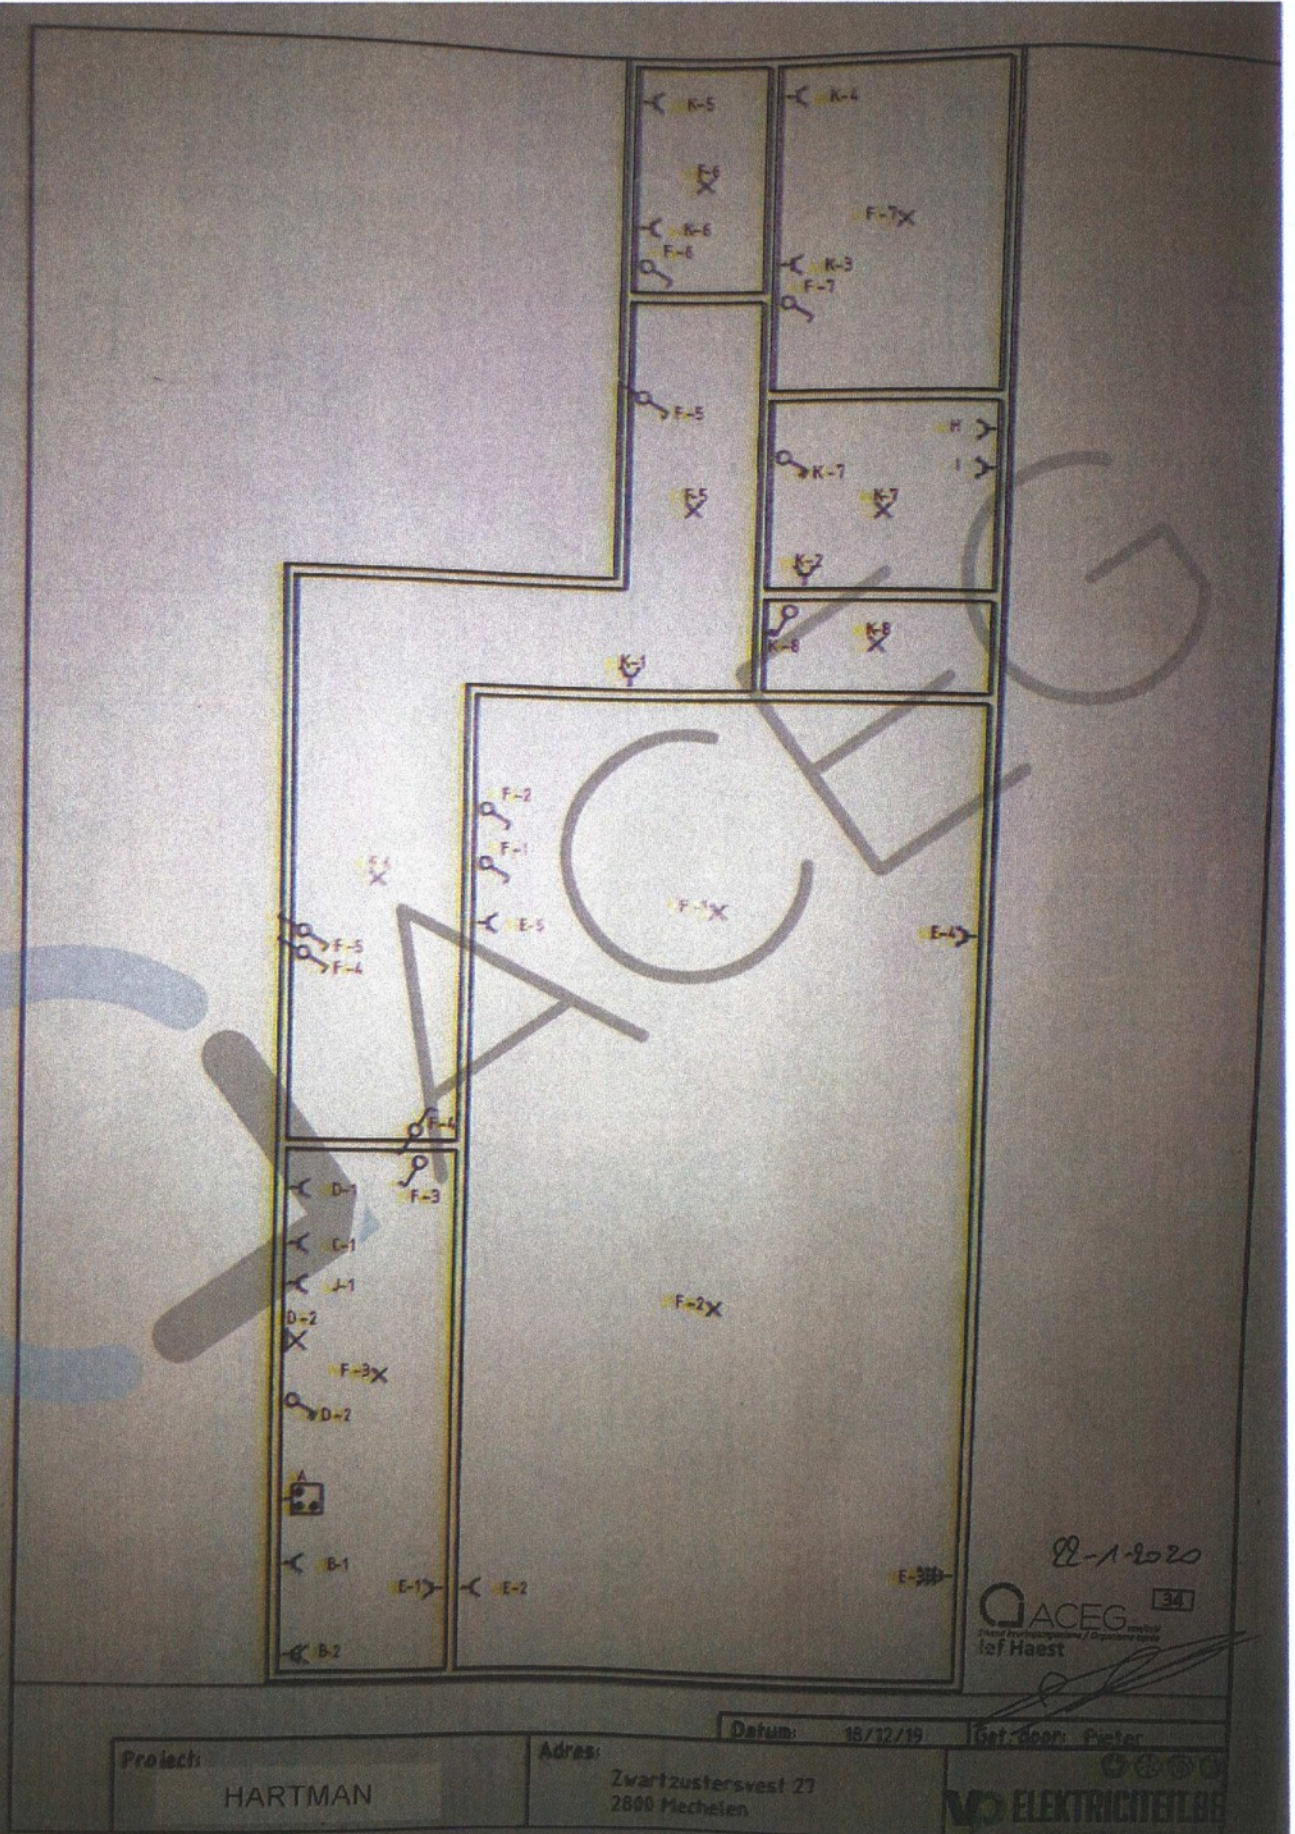

Project: HARTMAN

Adres: Zwartustersvest 27
2800 Mechelen

Datum: 18/12/19


Get door: Pieter


ACEG 34
Jef Haest
ELECTRICITEIT.BE








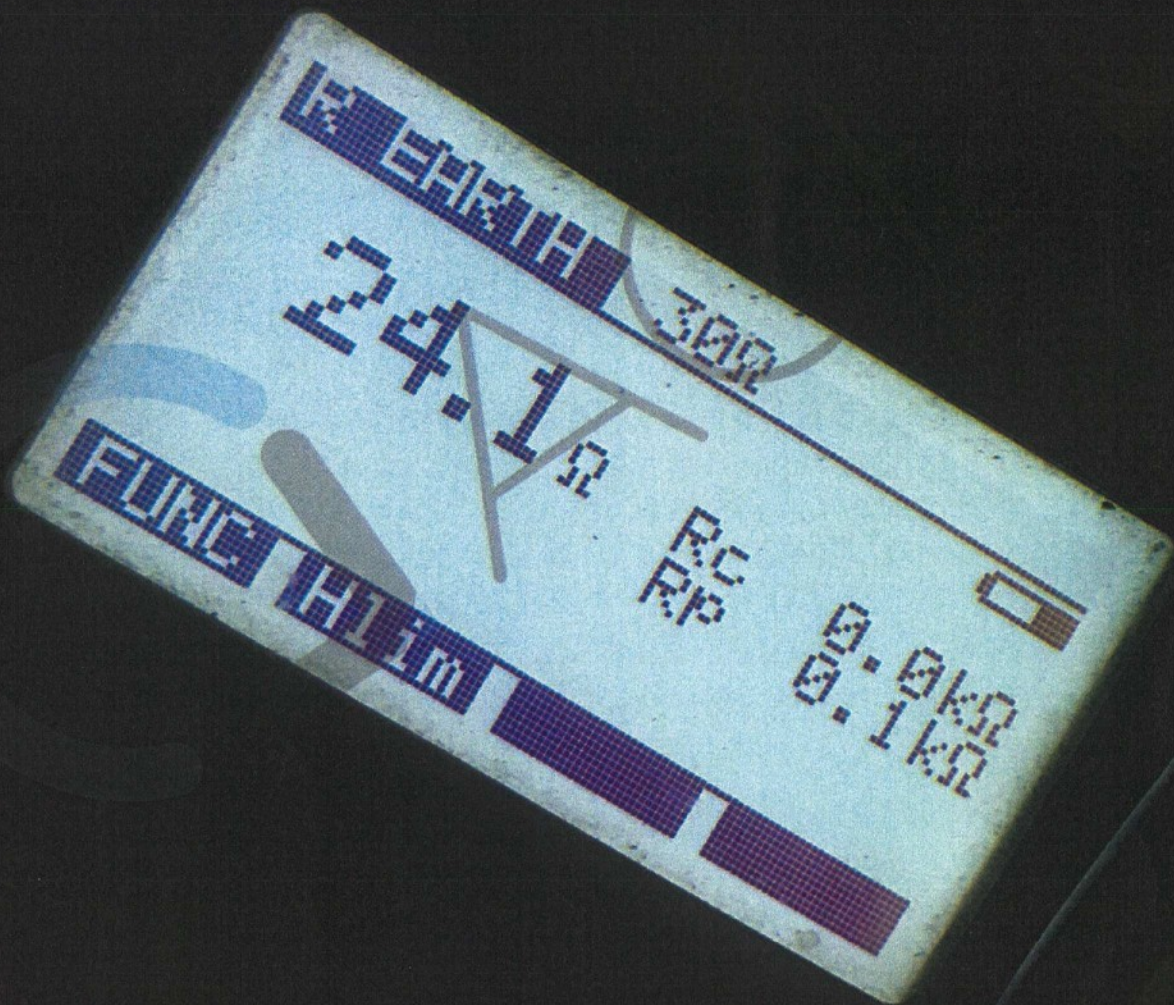

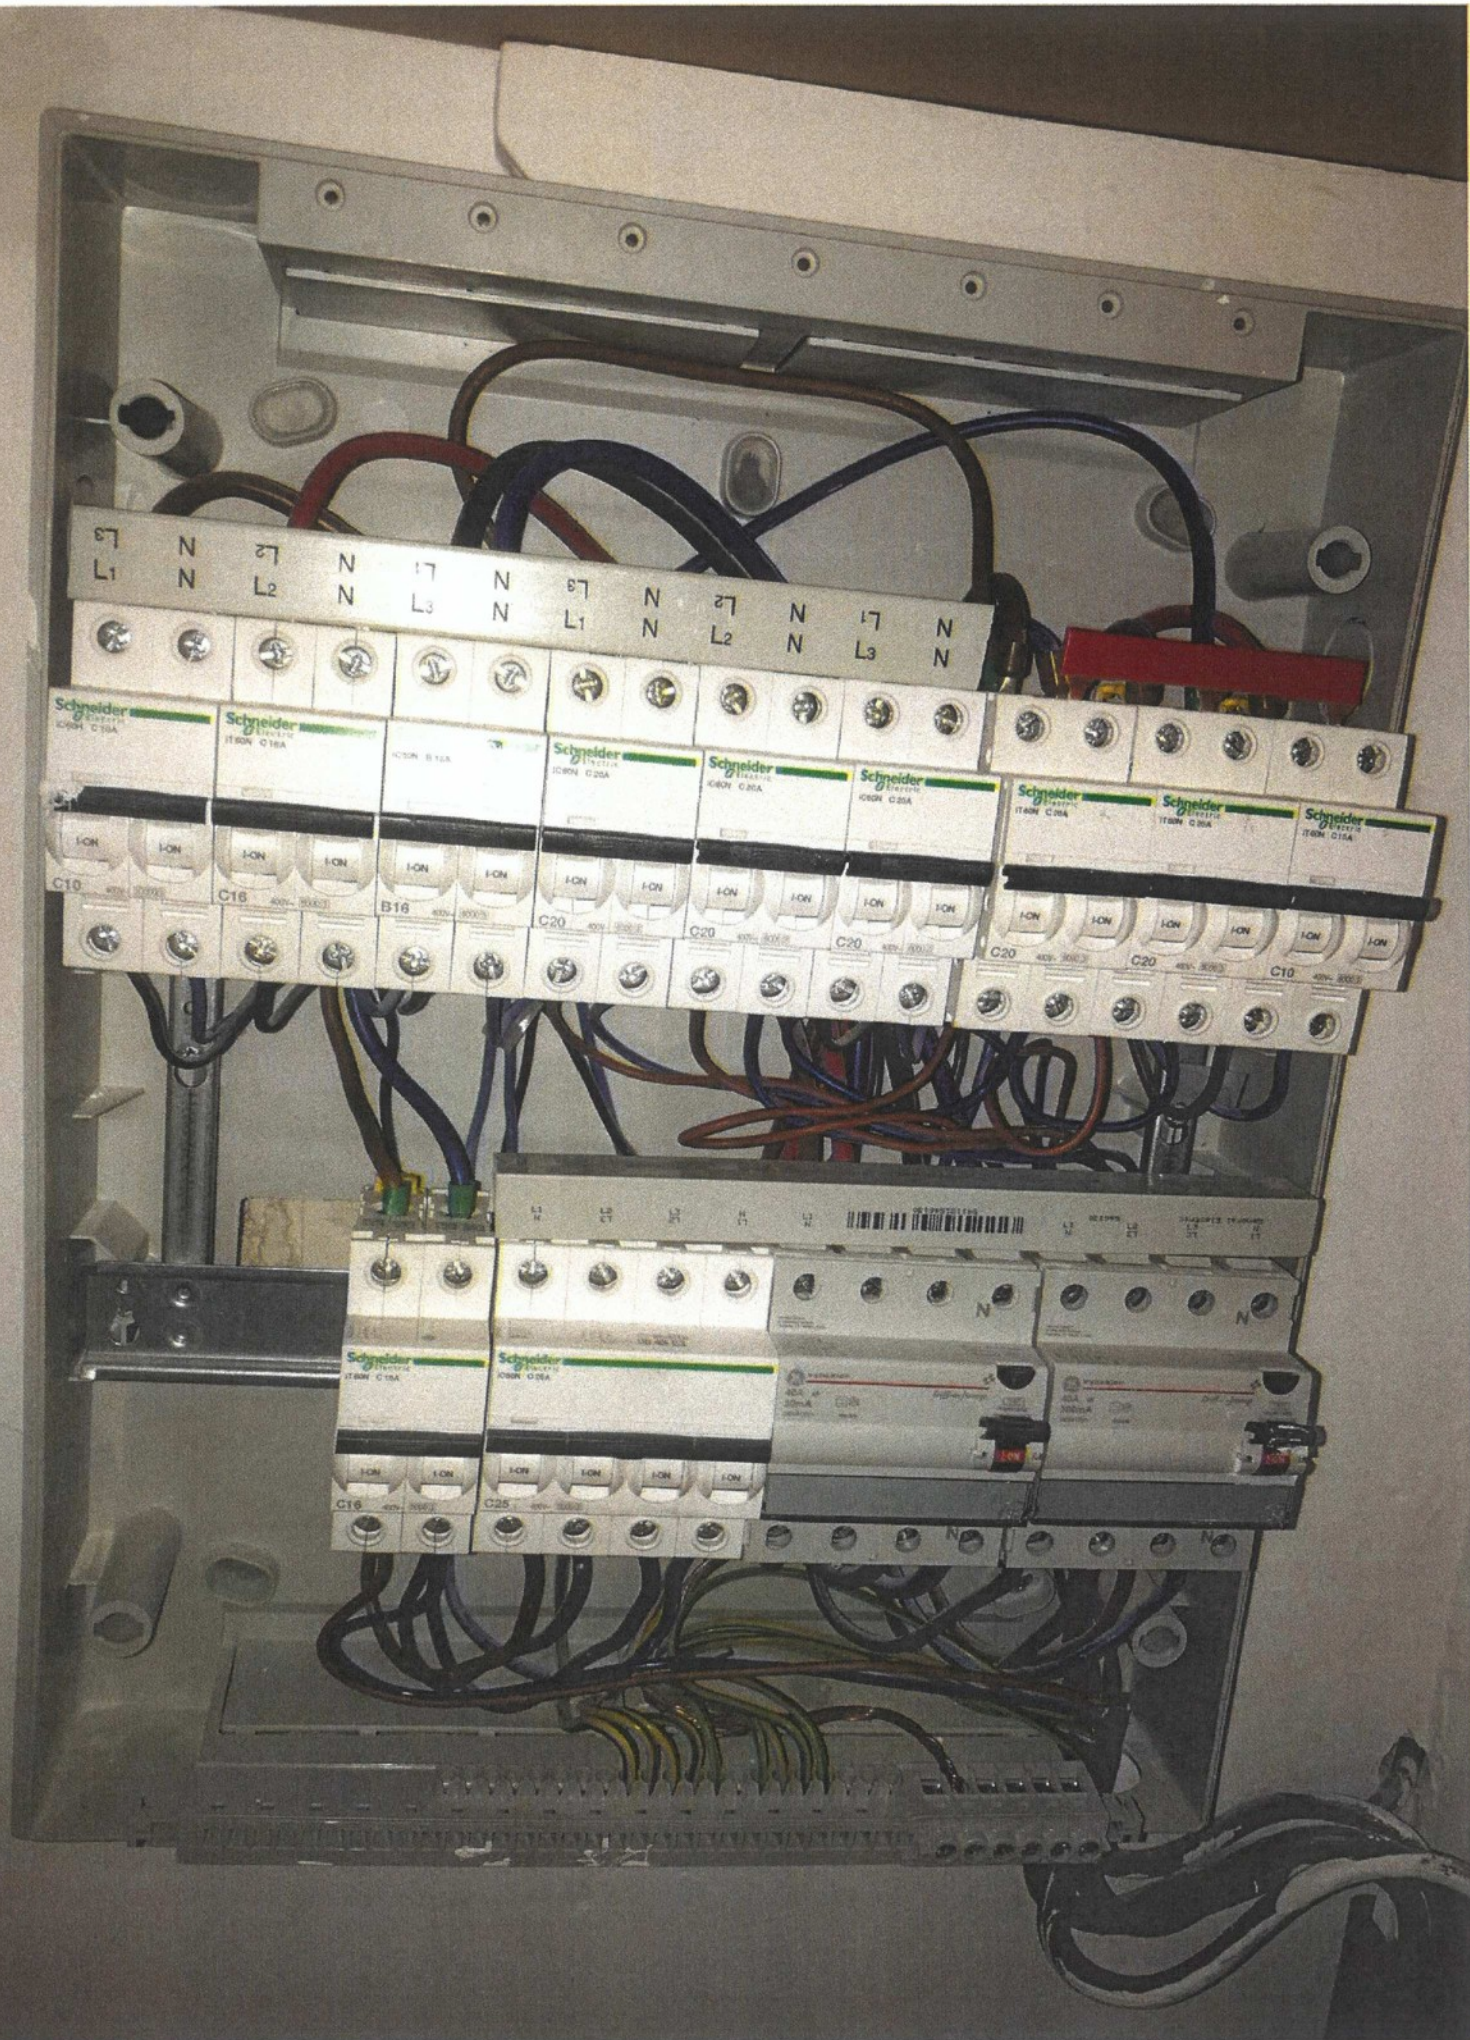

Eurotest 61557

METREL

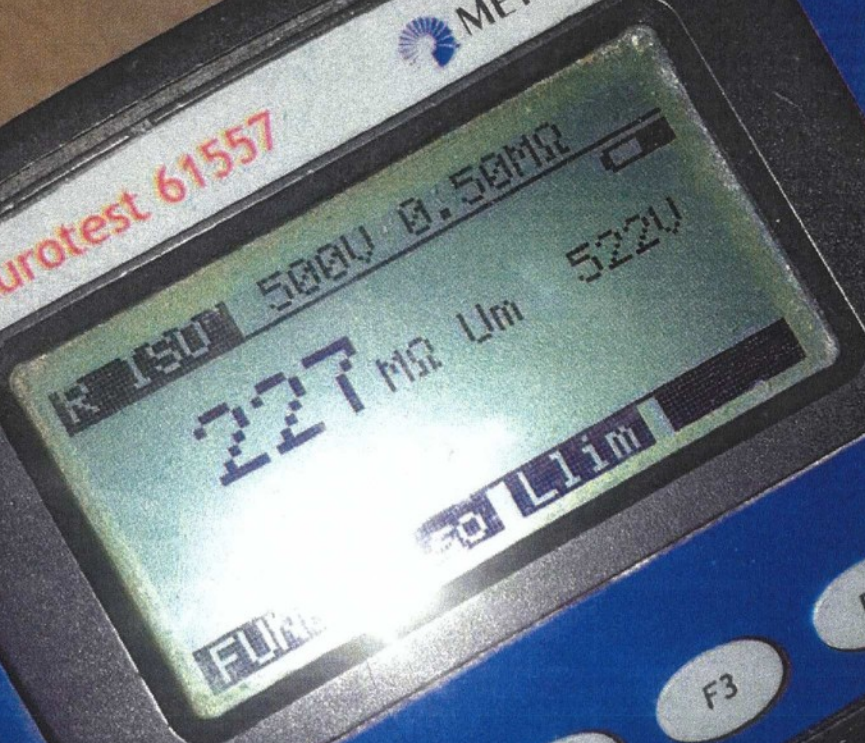

CE

R LOOP N-PE
PE 4

Z LOOP
PE 4

Z LINE

RCD
PE 4

LOCATOR

POWER

ESC

SETUP

ON/OFF

HELP

F1

F2

F3


F4

0.032

FLING H11m

RC
R/P

0.012
0.112



VAN EYLEN/MERTENS

VERT VISIBLE = COURANT COUPE
GROEN ZICHTBAAR = STROOM ONDERBROKEN

N° 707515

TYPE: DS 12/3
380 V. 50~ 40 A.

ECO

22
CEBEC
69


GG

COBEMET
contiges-atea

74

5 5 8 6 9 9

kWh

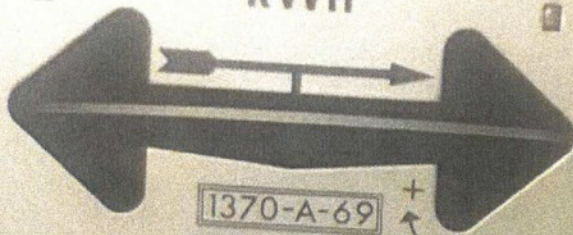

(2)

1370-A-69

TYPE STN14

3x220/380V



(10) 40A

C:100tr/kWh

50Hz

Nº L 6252160

HHHHH 300

24.1 Ω

FUNE H1m

Rc
Rp

0.0k Ω
0.1k Ω

