



ACA vzw – Erkend controle-organisme  
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare  
BE 0811407 869 / TEL: 051/200 002  
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie:  
Datum controle:  
Agent-bezoeker:  
Besluit:

2020073493  
14/09/2020  
Simon Dinler  
CONFORM



## ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 08/09/2019)

### Identificatie van derden:

Opdrachtgever: Verstreken Frederik, Vondelpark 81, 3120 TREMELO  
Eigenaar: Verstreken Frederik Vondelpark 81 3120 TREMELO  
Installateur: /  
BTW-nummer: /

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

### Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle: Vondelpark 81, 3120 TREMELO  
EAN-code installatie: 541 448 820 061 978 094  
Tarief teller(s): Dubbeluur  
Nummer teller(s): 12712148  
Index teller(s): 50991/ 35037  
Type installatie: Woonenheid  
Private HS-cabine: Neen  
DNB: Fluvius  
Type lokaal: Woning

### Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 – Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning – Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle: Controlebezoek (6.5.)  
Datum uitvoering: ☐ Vóór 01/10/1981 ☒ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☒ Na 01/06/2020  
Nota's: Zie rubriek 'VASTSTELLINGEN: Opmerkingen'  
Afwijkingen (Deel 8): Toegepast  
Herkeuring op verslag: Aca 2019080981 2/9/2019

### Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning: 1 x 230 V  
Voedingsleiding hoofdbord: 4 X 10 mm<sup>2</sup>  
Aardelektrode: Aardingslus  
Aantal borden: 1  
Gedecentraliseerde productie-installatie: Niet aanwezig  
☐ PV-installatie ☐ Batterij-opslag ☐ Waterstofcentrale ☐ Warmte-kracht-koppeling ☐ Windmolen  
Max. nominale stroom: 40 A  
Type: XVB  
Aantal stroombanen: 19  
AC-Vermogen (maximaal): kVA  
Nominale waarde aansluitautomaat: 40 A  
Type aardverbindingssysteem: TT  
Sectie aardelektrode: 35 mm<sup>2</sup>  
Sectie aardgeleider: 16 mm<sup>2</sup>  
Aantal reservekringen:

### Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Hoofddifferentieelstroominrichting(en):  
Nominale stroom  $I_n$ : 40 A  
Gevoeligheid  $\Delta I$ : 300 mA  
Aantal polen: 4  
Type: ☐ Niet aanwezig  
Extra: /  
Bijkomende differentieelstroominrichting(en):  
Nominale stroom  $I_n$ : 40 A  
Gevoeligheid  $\Delta I$ : 30 mA  
Aantal polen: 2  
Type: ☐ Niet aanwezig  
Extra: /

### Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema('s): Versie/nr.: / Datum: 14/9/2020 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig  
Situatieplan(nen): Versie/nr.: Datum: 14/9/2020 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig  
Situatieplan(nen) van de aardverbindingen: Versie/nr.: Datum: ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig  
Document(en) uitwendige invloeden: Versie/nr.: Datum: ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig  
Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr.: Datum: ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig  
Document(en) van de kritische installaties: Versie/nr.: Datum: ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig

### Metingen, controles en beproevingen:

Spreidingsweerstand aardverbinding: 3.39 Ohm Meetmethode: RE  
Algemene isolatieweerstand: +0.5 MOhm Meetspanning: 500V  
Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: OK Foutlus: OK  
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: Algemeen: OK Equipotentiale verbinding: OK  
Bescherming onrechtstreekse aanraking: OK Bescherming rechtstreekse aanraking: OK  
Staat van het vast (opgesteld) materiaal: OK Staat van het verplaatsbaar materieel: OK

Dit verslag mag enkel in zijn geheel afgedrukt of gekopieerd en verspreid worden. In zijn digitale vorm geldt dit rapport als origineel exemplaar.

Referentie 2020073493  
Uitgiftedatum verslag: 14/09/20

Beschrijving van de stroombanen:

| ID Bord              | Differentieel-<br>stroominrichting | Type beveiliging | Nominale<br>stroom | Aantal<br>polen | Sectie<br>geleiders | Aantal |
|----------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------|
| BORD KELDER BIJ BORD | 300 mA                             | Railautomaat     | 20 A               | 2P              | 2.5 mm²             | 9      |
| BORD KELDER BIJ BORD | 30 mA                              | Railautomaat     | 20 A               | 2P              | 2.5 mm²             | 4      |
| BORD KELDER BIJ BORD | 300 mA                             | Railautomaat     | 6 A                | 2P              | 2.5 mm²             | 1      |
| BORD KELDER BIJ BORD | 300 mA                             | Railautomaat     | 10 A               | 2P              | 1.5 mm²             | 4      |
| BORD KELDER BIJ BORD | 300 mA                             | Railautomaat     | 25 A               | 2P              | 4 mm²               | 1      |

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

VASTSTELLINGEN: Opmerkingen

- A - Geen inbreuken.
- A - De schema's van de elektrische installatie moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A - Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr. voorschriften van de fabrikant).
- A - De schema's van de elektrische installatie zijn aanwezig op het ogenblik van de controle en werden ter plaatse nagezien. Deze moeten opnieuw voorgelegd worden tijdens de eerstvolgende (her)keuring.
- A - Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- A - Deze controle omvat enkel deze delen van de elektrische installatie zoals aangeduid op de bijhorende (en ondertekende) delen van de schema's.
- A - De uitgevoerde controle is een momentopname. Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van de keuring.
- A1 - Alle afdekplaatjes van de stopcontacten en schakelaars dienen teruggeplaatst te worden na voltooiing van de pleister- en schilderwerken.
- A2 - De verlichting is nog niet definitief geplaatst.

De controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: **25 jaar vanaf de datum van controle**

☐ Door hetzelfde organisme

☒ Door een organisme naar keuze

De eendraadsschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend.

De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie werden verzegeld.

☐ Tijdens een vorig plaatsbezoek

☒ Tijdens huidig plaatsbezoek

☐ Geen enkele elektrische installatie of deel ervan waarvoor inbreuken worden vastgesteld mag in gebruik worden genomen. Er moet een nieuwe gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname worden uitgevoerd, zodra de elektrische installatie in orde werd gebracht.

☐ De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

☐ Indien tijdens het nieuwe controlebezoek wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven of indien geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie, wordt de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme ingelicht.

☐ De koper is ertoe gehouden zijn identiteit en de datum van de verkoopakte mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd.

Namens de technisch verantwoordelijke, de agent-bezoeker:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

#### De reglementaire voorschriften:

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie. Dit dossier wordt ter beschikking gehouden van iedere persoon die het mag raadplegen. Een kopie van dit dossier wordt ter beschikking gesteld van elke eventuele huurder. De verkoper is ertoe gehouden het dossier van de installatie aan de koper bij eigendomsoverdracht te overhandigen.

Elke wijziging aan de elektrische installatie dient uitgevoerd te worden volgens de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 en dient vermeld te worden in het dossier. Elke belangrijke wijziging of uitbreiding dient het voorwerp uit te maken van een gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname. Deze controle wordt uitgevoerd door een erkend organisme.

De met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

De plichten van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installaties zijn raadpleegbaar op de website van ACA vzw ([www.acavzw.be](http://www.acavzw.be)).

Een kopie van dit verslag wordt gedurende een periode van 5 jaar bewaard door het erkend organisme. Het verslag wordt ter beschikking gesteld van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen.

Voor bijkomende informatie over de reglementaire voorschriften of klachten is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

#### Stappenplan in geval van een conforme elektrische installatie:

Lees de eventuele opmerkingen vermeld op het verslag zorgvuldig na.

Bewaar het verslag en bijhorende schema's in het dossier van de elektrische installatie.

Laat elke belangrijke wijziging of uitbreiding keuren door een erkend organisme.

Laat de eerstvolgende periodieke controle tijdig uitvoeren (zie bovenstaande).

S..... 6A... Centrale verwarming.  
 P..... 10A... LICHT Keuken-Living-Slaapkamer-Slaapkamer boven - wc .  
 O..... 10A... LICHT Garage.  
 Q..... 10A... LICHT Slaapk. boven - Hall boven/beneden - Living muur.  
 R..... 10A... LICHT Living - Keuken - Kleine slaapkamer boven.  
 M... 20A... STOPK. aan voordeur.  
 B.... 20A... STOPK. Slaapk.voor - Hall - Keuken - Oven - IJskast.  
 K.... 20A... STOPK. Slaapk.boven - Klein slaapk.boven - Dampkap.  
 L.... 20A... STOPK. Hall boven - Slaapkamer boven.  
 D.... 20A... STOPK. Slaapkamer - Keuken -Microgolfoven.  
 C.... 20A... STOPK. TV - Keuken.  
 A.... 20A... STOPK. Living  
 E.... 20A... Vaatwasmachine.  
 G.... 20A... Droogkast.  
 H.... 20A... Wasmachine.  
 I.... 20A... Diepvriezer.  
 J.... 20A... STOPK. Garage.  
 F.... 25A... Fornois.  
     40A... Differentieel 300mA.  
     40A... Differentieel 30mA.  
 N.... 20A... Badkamer.

Plaats van de elektrische installatie:

Vondelpark 81  
 3120 Tremelo

Eigenaars:

Verstrecken-Van Goethem  
 Vondelpark 81  
 3120 Tremelo

**Zekeringskast**

Installateur:

Verstrecken Frederik  
 Vondelpark 81  
 3120 Tremelo Handtekening:


Datum:

19/04/2020

Erkend keuringsorganisme:



1419182  
 22073493  
 ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
 Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
 BTW BE 0811.407.869  
 Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
 info@acavzw.be - www.acavzw.be

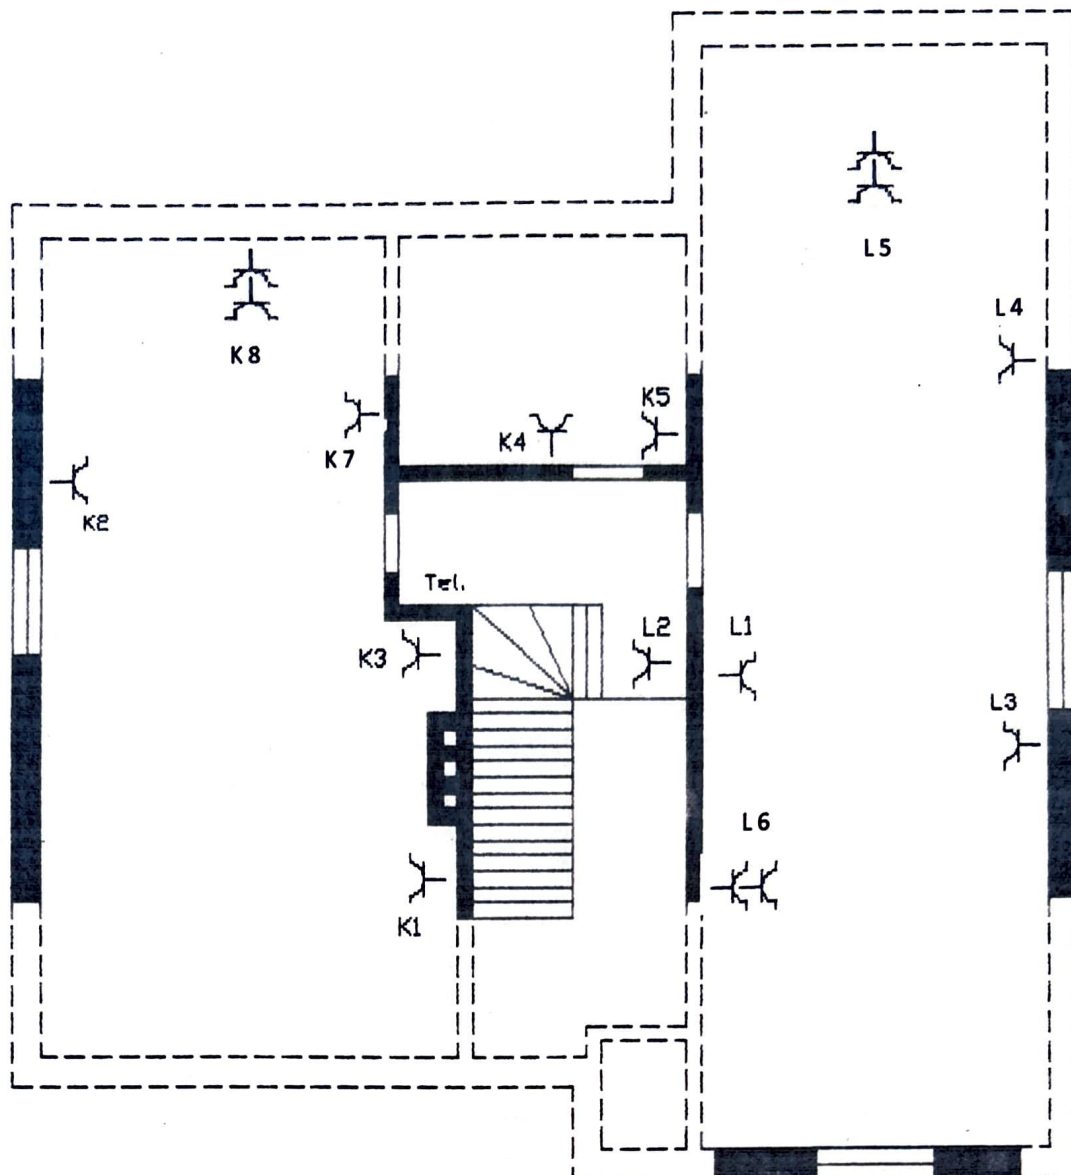

# ZOLDER-DAKPLAN STOPKONTAKTEN

**Plaats van de elektrische installatie:**

Vondelpark 81  
3120 Tremelo

**Eigenaars:**

Verstreken-Van Goethem  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

**Situatieschema**

**Installateur:**

Verstreken Frederik  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Handtekening: 


**Datum:**

19/09/2020

Erkend keuringsorganisme: 14/8/20 280073493



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

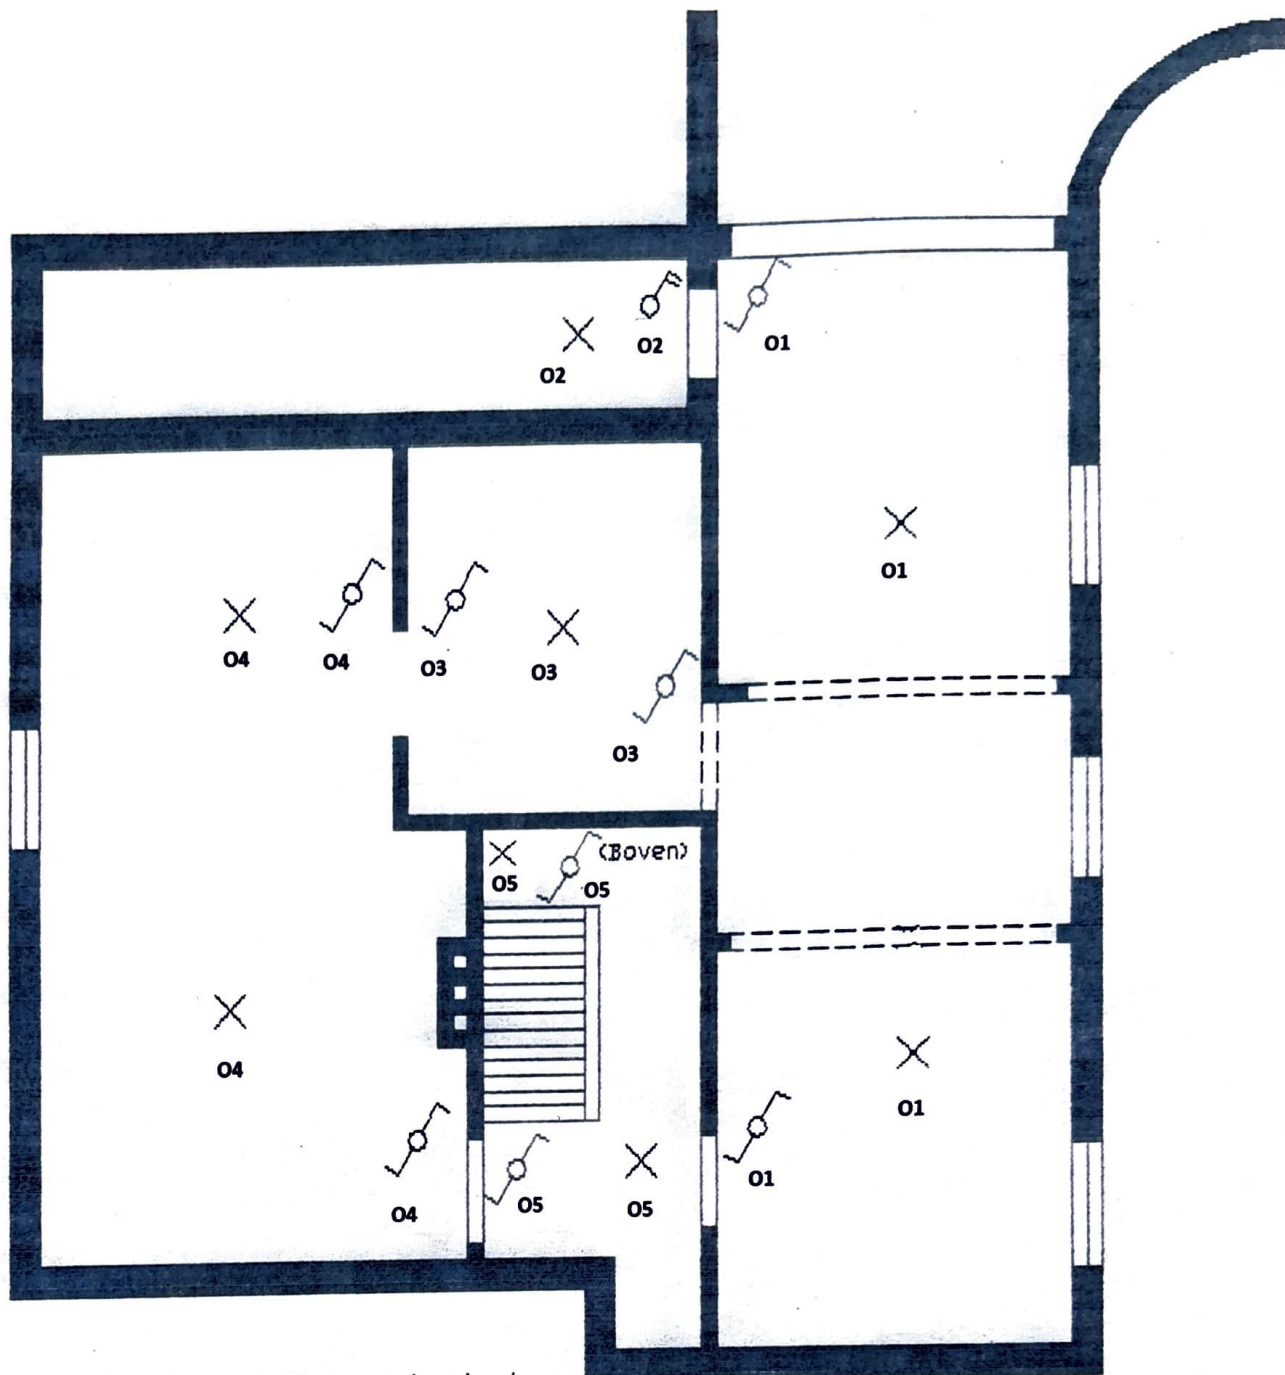

NIKO spatwaterdicht  
opbouw

## KELDER VERLICHTING

Plaats van de elektrische installatie:

Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Eigenaars:

Verstreken-Van Goethem  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Situatieschema

Installateur:

Verstreken Frederik  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Handtekening:

Datum:

14/09/2020

Erkend keuringsorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme


Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare

BTW BE 0811.407.869

Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02

info@acavzw.be - www.acavzw.be

14/9/2020  
2020079433

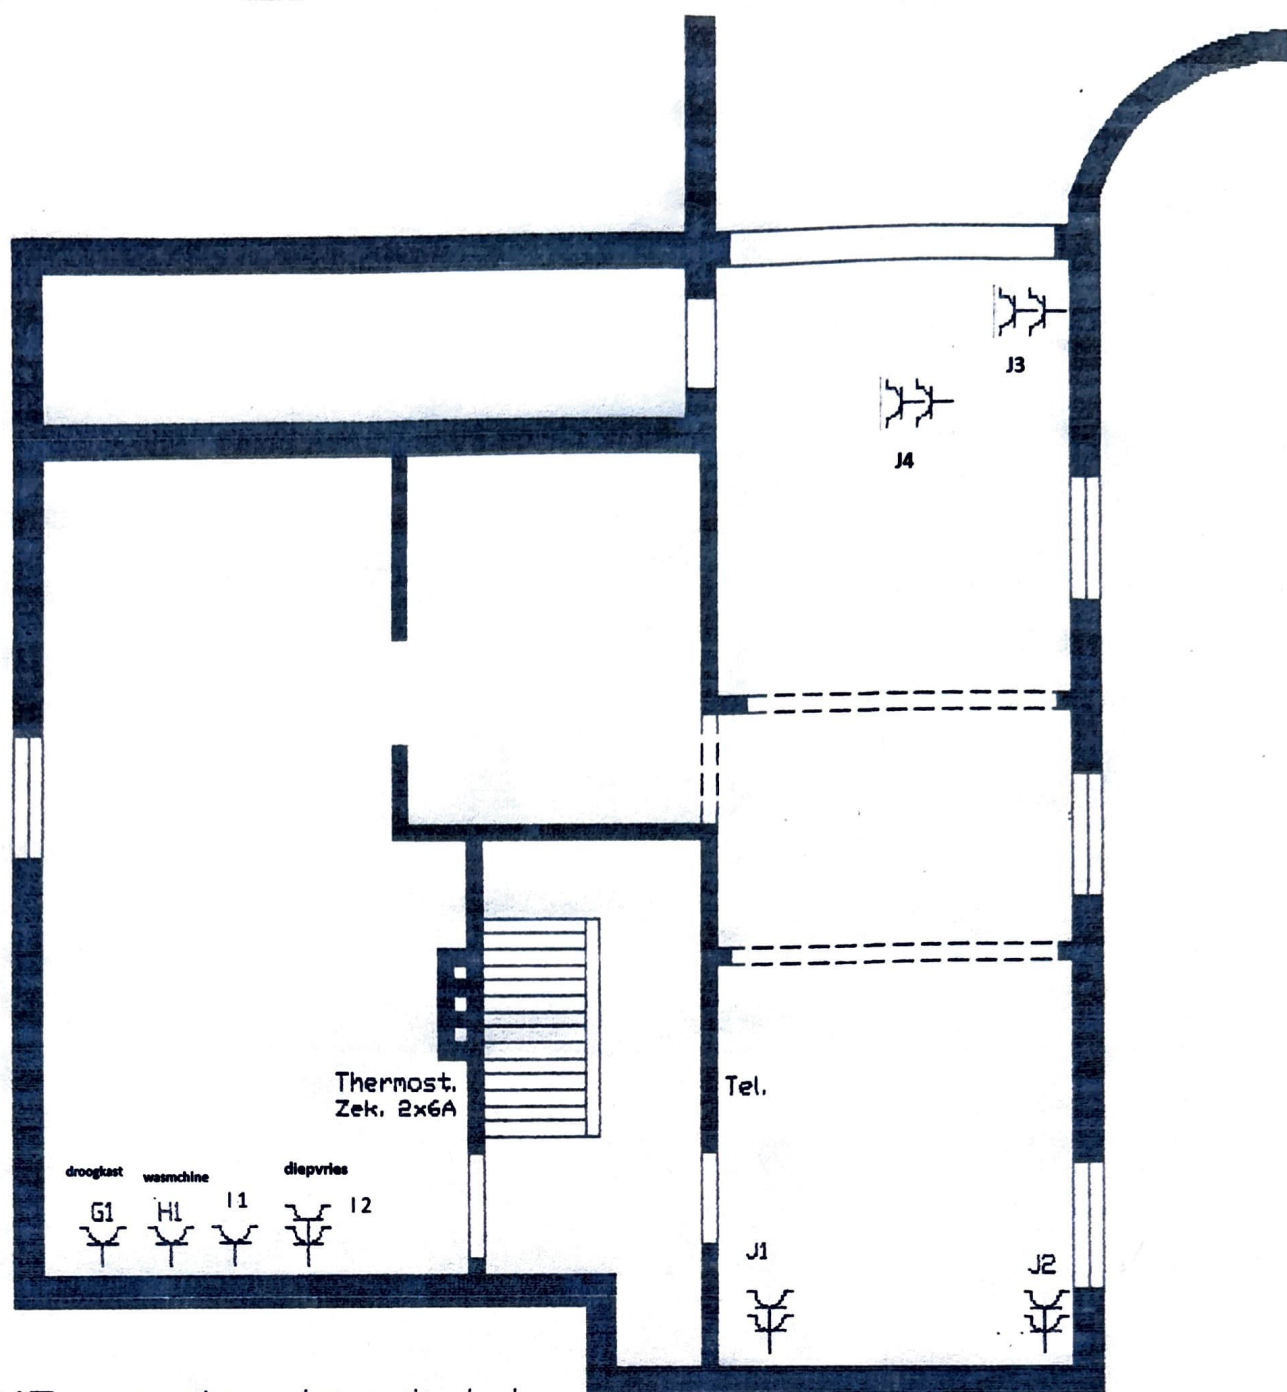

NIKO spatwaterdicht  
opbouw

## KELDER STOPKONTAKTEN

Plaats van de elektrische installatie:

Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Eigenaars:

Verstreken-Van Goethem  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Situatieschema

Installateur:

Verstreken Frederik  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Handtekening:

Datum:


14/09/2020

Erkend keuringsorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

1415182  
820073493

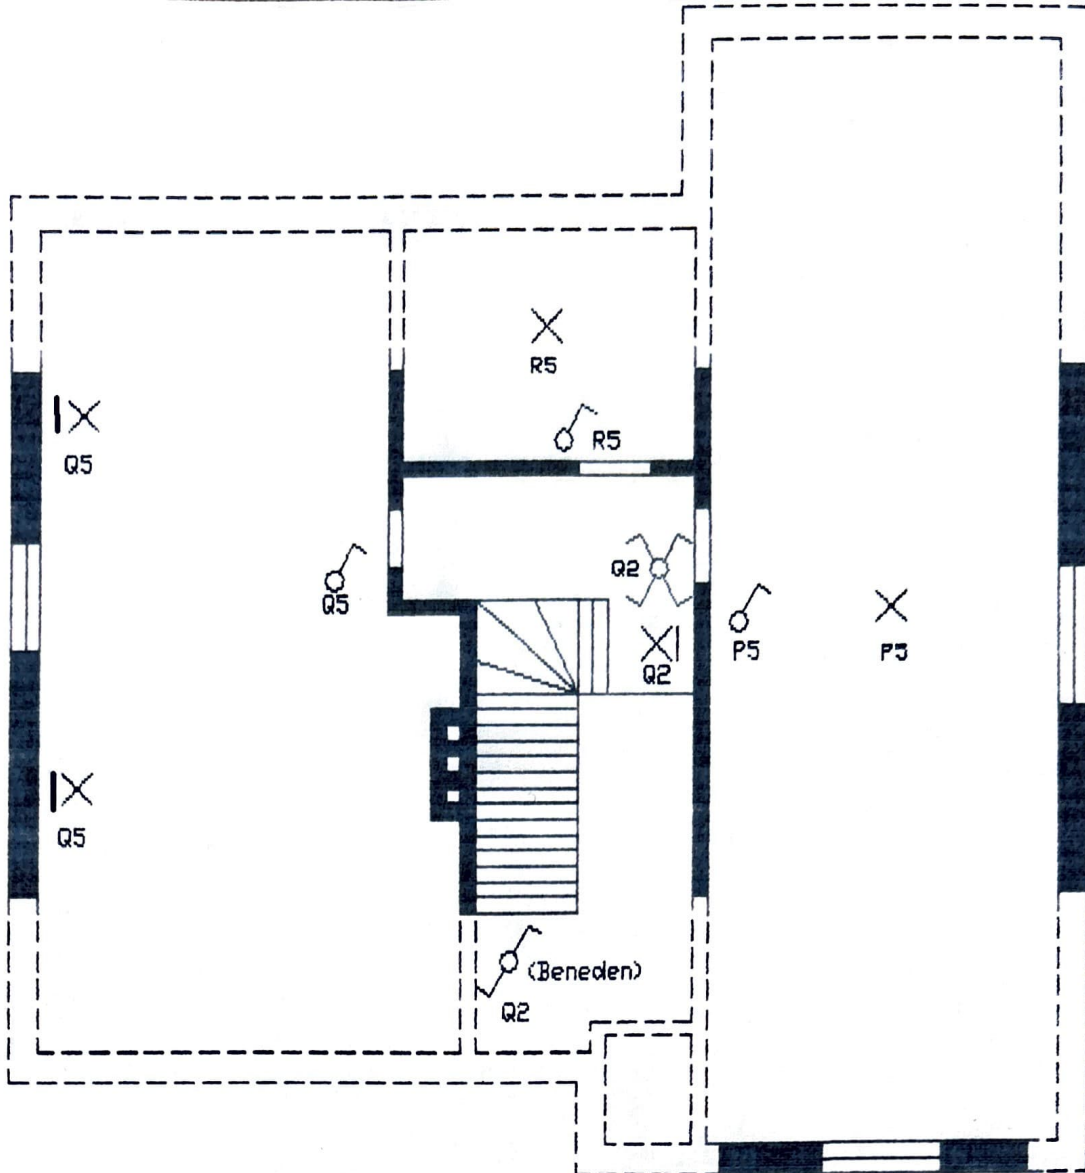

## ZOLDER-DAKPLAN VERLICHTING

Plaats van de elektrische installatie:

Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Eigenaars:

Verstreken-Van Goethem  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Situatieschema

Installateur:

Verstreken Frederik  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Handtekening: 

Datum:


14/09/2020

Erkend keuringsorganisme:

28073493  
14/9/20



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.868  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

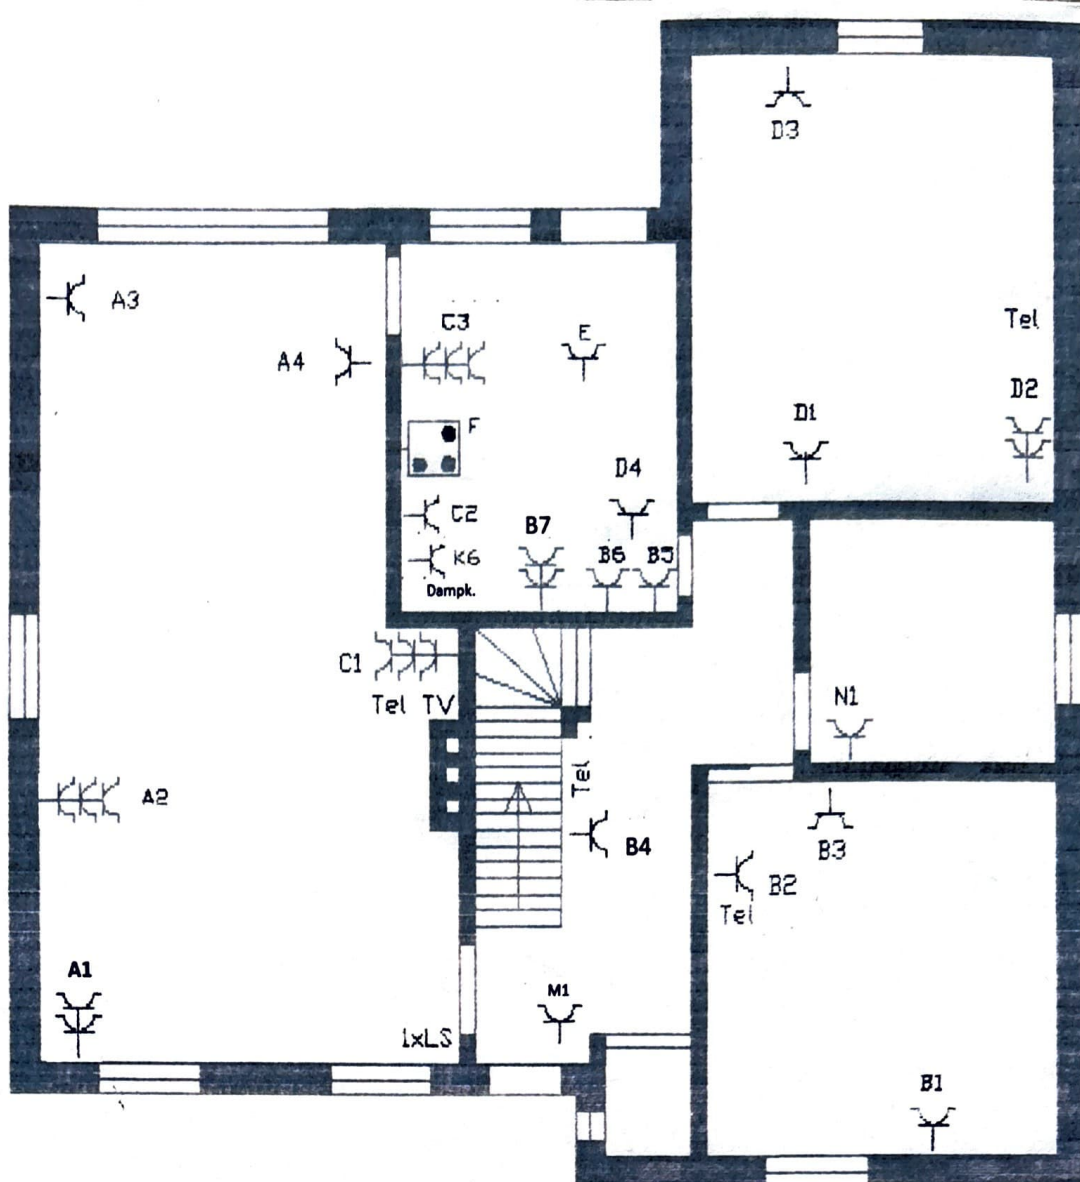

# GELIJKVLOERS STOPKONTAKTEN

Plaats van de elektrische installatie:

Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Eigenaars:

Verstreken-Van Goethem  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Situatieschema

Installateur:

Verstreken Frederik  
Vondelpark 81

3120 Tremelo Handtekening: 


Datum:

14/09/2020

Erkend keuringsorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811.407.869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

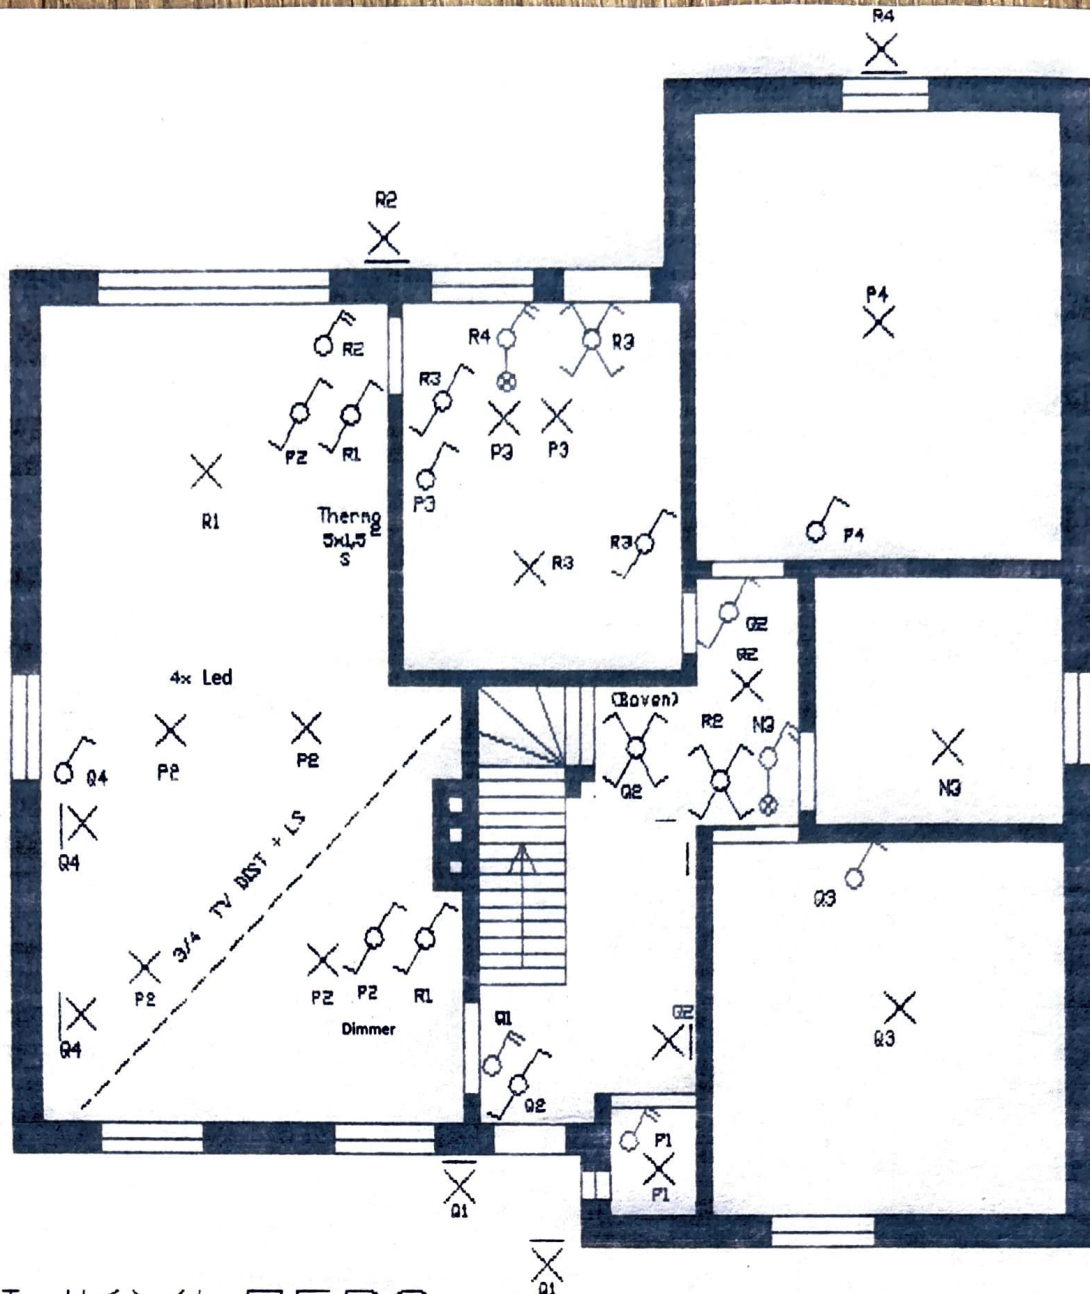

# GELIJKVLOERS VERLICHTING

Situatieschema

Plaats van de elektrische installatie:

Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Eigenaars:

Verstreken-Van Goethem  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Installateur:

Verstreken Frederik  
Vondelpark 81  
3120 Tremelo

Handtekening:

Datum:

14/09/2020

Erkend keuringsorganisme:



ACA vzw - Erkend Controle Organisme  
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare  
BTW BE 0811 407 869  
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02  
info@acavzw.be - www.acavzw.be

2200 73493

14/9/20