

**ACA Vzw**Erkend controle-organisme
Elektrische installatiesMeensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: 051/201 002
www.acavzw.be / info@acavzw.be
Ondernemingsnummer: BE 0811 407 869

514401167

Ref: 2020022185

**VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRIJKNAMEN EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAAG SPANNING****Algemene gegevens**

Plaats van het onderzoek:	Berkelei 85, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER				
Eigendom van:	/				
Opdrachtgever:	Mortier Femke, Berkelei 85, 2860 SINT-KATELIJNE-WAVER				
Type lokalen:	Woning	DNB:	Fluvius	Tarief:	Dubbeltarief
EAN-code installatie:	541 44	Nr. teller:	4184886	Index:	D99949/N84544 · kWh
Installateur:	/				
BTW-nr.:	/	Of ID-kaartnr:	/	Uitgereikt te:	/ op /
Agent-bezoeker:	Simon Dinler				Datum onderzoek: 27/02/2020

Aard van het onderzoek

Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) - Interne procedure QPRO/ELE/001	
Type keuring:	Art. 271/271bis Periodieke controle (verkoop)
Bijkomende info:	Controlebezoek + Art. 278
Herkeuring op:	2015072390
Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking: Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaatsen (net TT - voeding van de elektrische installatie via elektrische teller)	

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:	3 x 400V + N	Max nominale stroom:	40 A	Nominale stroom hoofdbeveiliging:	25,00
Voedingsleiding hoofdbord:	4 X10 mm²	Type:	VFVB		
Aardelektrode:	Niet vast te stellen			Sectie:	
				Aardgeleider:	16 mm²
Hoofddifferentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI:	300 mA	Aantal polen:	4
Extra hoofddifferentieel(s):	/				
Bijkomende differentieel - In:	40 A	Gevoeligheid DI :	30 mA	Aantal polen:	2
Extra bijkomende differentieel(s):	/				
Aantal eindstroombanen:	25	Aantal borden:	1		

Metingen & controles

Aardspreidingsweerstand:	22.5 Ohm	Bescherming onrechtstreekse aanraking:	In orde	Hoofddifferentieel verzegeld:	/
Algemeen isolatieniveau:	+0.5 MOhm	Werking differentieel - Testknop:	In orde	Staat vast elektrisch materiaal:	In orde
Aardingscontinuïteit:	In orde	Werking differentieel - Foutlus:	In orde	Schema's vs. uitvoering:	In orde
Bescherming rechtstreekse aanraking:	In orde				

**Besluit :
DE INSTALLATIE VOLDOET AAN HET AREI**

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:

25 jaar na datum onderzoek

☐ Door hetzelfde organisme (*)**AANTAL
BIJLAGEN**Situatieschema's: Ja
Eendraadsschema's: Ja
Plan uitwendige invloeden: NVT
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER:

Visum van de verdeler:


Visum controle organisme**ACA vzw - Erkend Controle Organisme**
Meensesteenweg 338 - 8800 Roeselare
BTW BE 0811.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051/20 10 02
info@acavzw.be - www.acavzw.be





Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie moet voor ingebruikname onderworpen worden aan een gelijkvormigheidsonderzoek. De Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.

(*) De werken, nodig voor de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen of goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.


Legende


- A) 2P10A Verlichting SLK1/SLK2/ Bureau
- B) 2P 10A Verlichting Living / Inkom + SLK Boven
- C) 2P 10A Verlichting Keuken/ Terras / Gang Garage
- D) 2P2A Voeding Bel
- E) 4P25A Voeding Kookvuur
- F) 2P16A Stopcontacten SLK1/SLK2
- G) 2P16A CV
- H) 2P16A Stopcontacten SLK Boven
- I) 2P16A StopcontactenSLK /Gang Boven
- J) 2P16A Stopcontacten Eetkamer
- K) 2P16 Stopcontacten Eetkamer Vooraan
- L) 2P20A Stopcontacten achter Televisie
- M) 2P20A StopcontactenKeuken
- N) 2P20A Stopcontact Oven
- O) 2P20A stopcontact Frigo/ MG
- P) 2P20A Airco
- Q) 2P16A Badkamer boven
- R) 2P16A Stopcontact WM
- S) 2P16A Stopcontact Garage (aan poort)
- T) 2P16A Stopcontact + Verlichting buitenlicht
- U) 2P16A Stopcontact Poort
- V) 2P16A Stopcontact naast electriciteitskast
- W) 2P16A Stopcontact Vaatwas
- X) 2P16A Verlichting Kelder / Garage

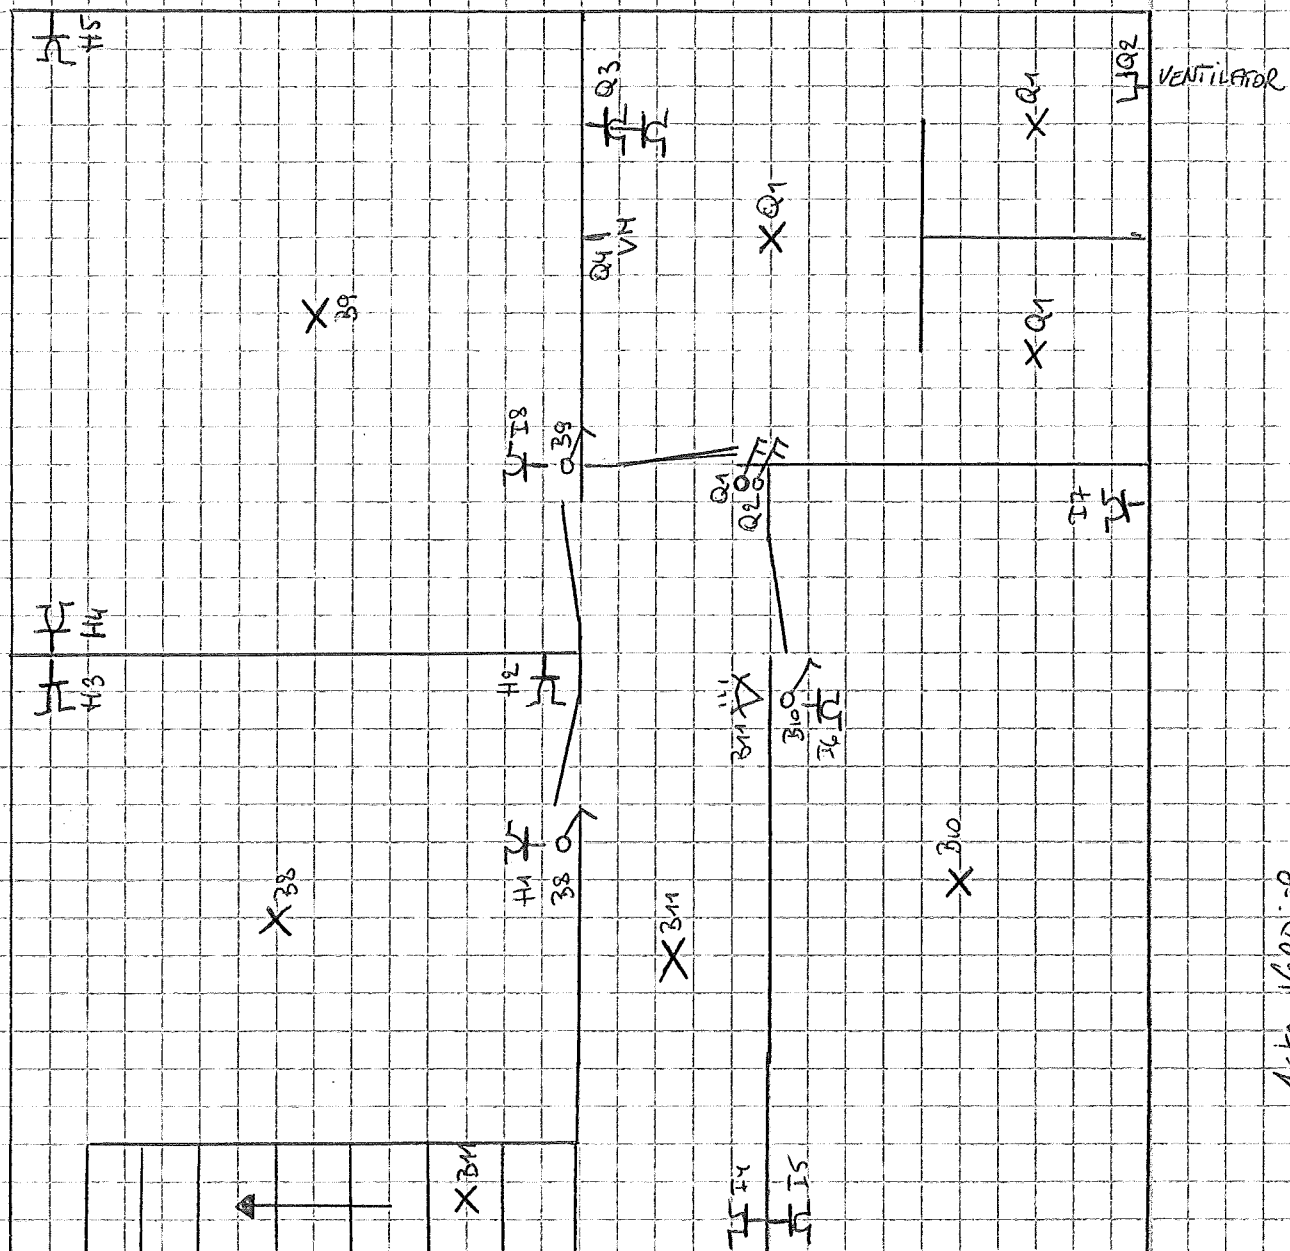

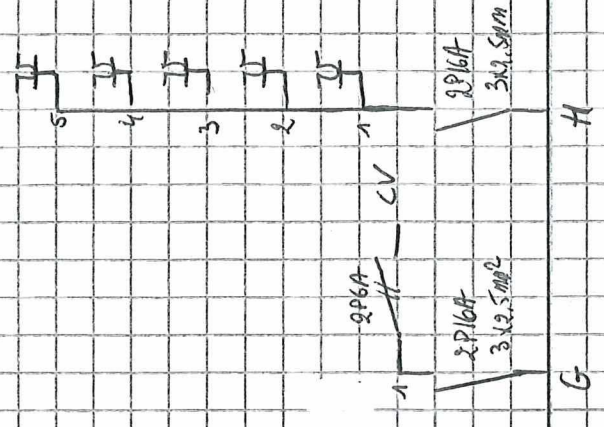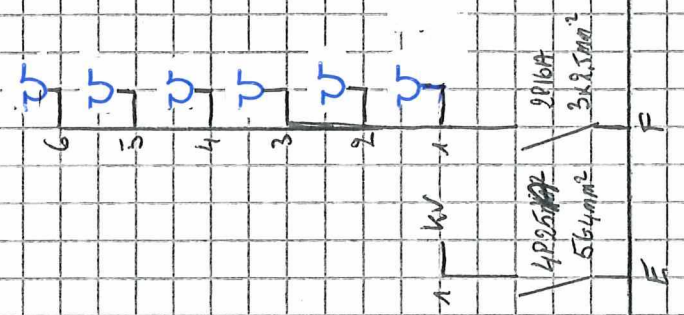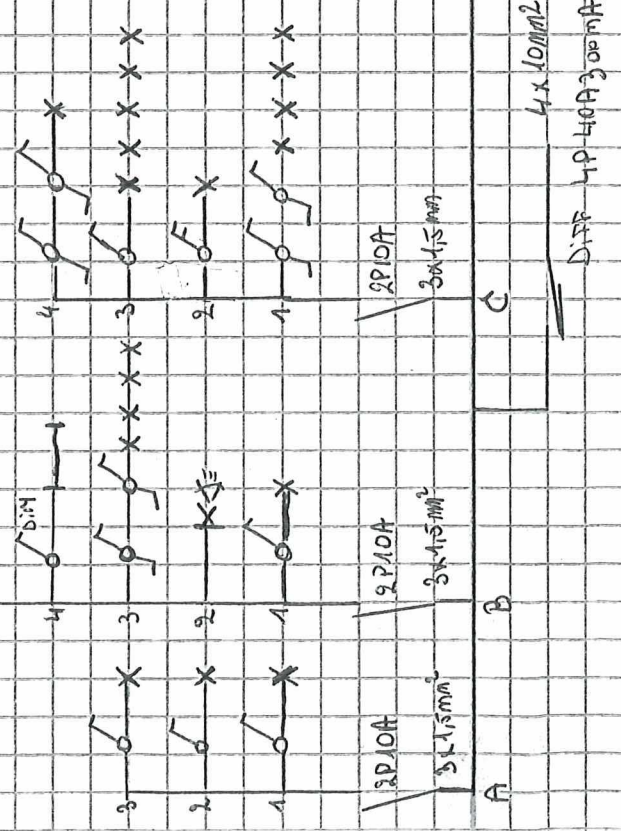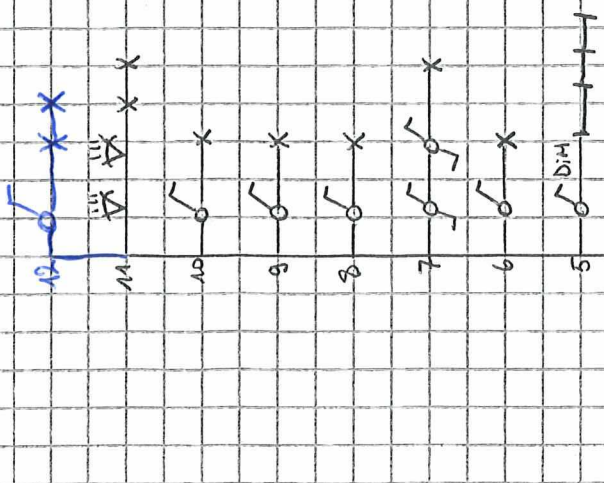

DIFF 4P40A300mA
4x10mm²

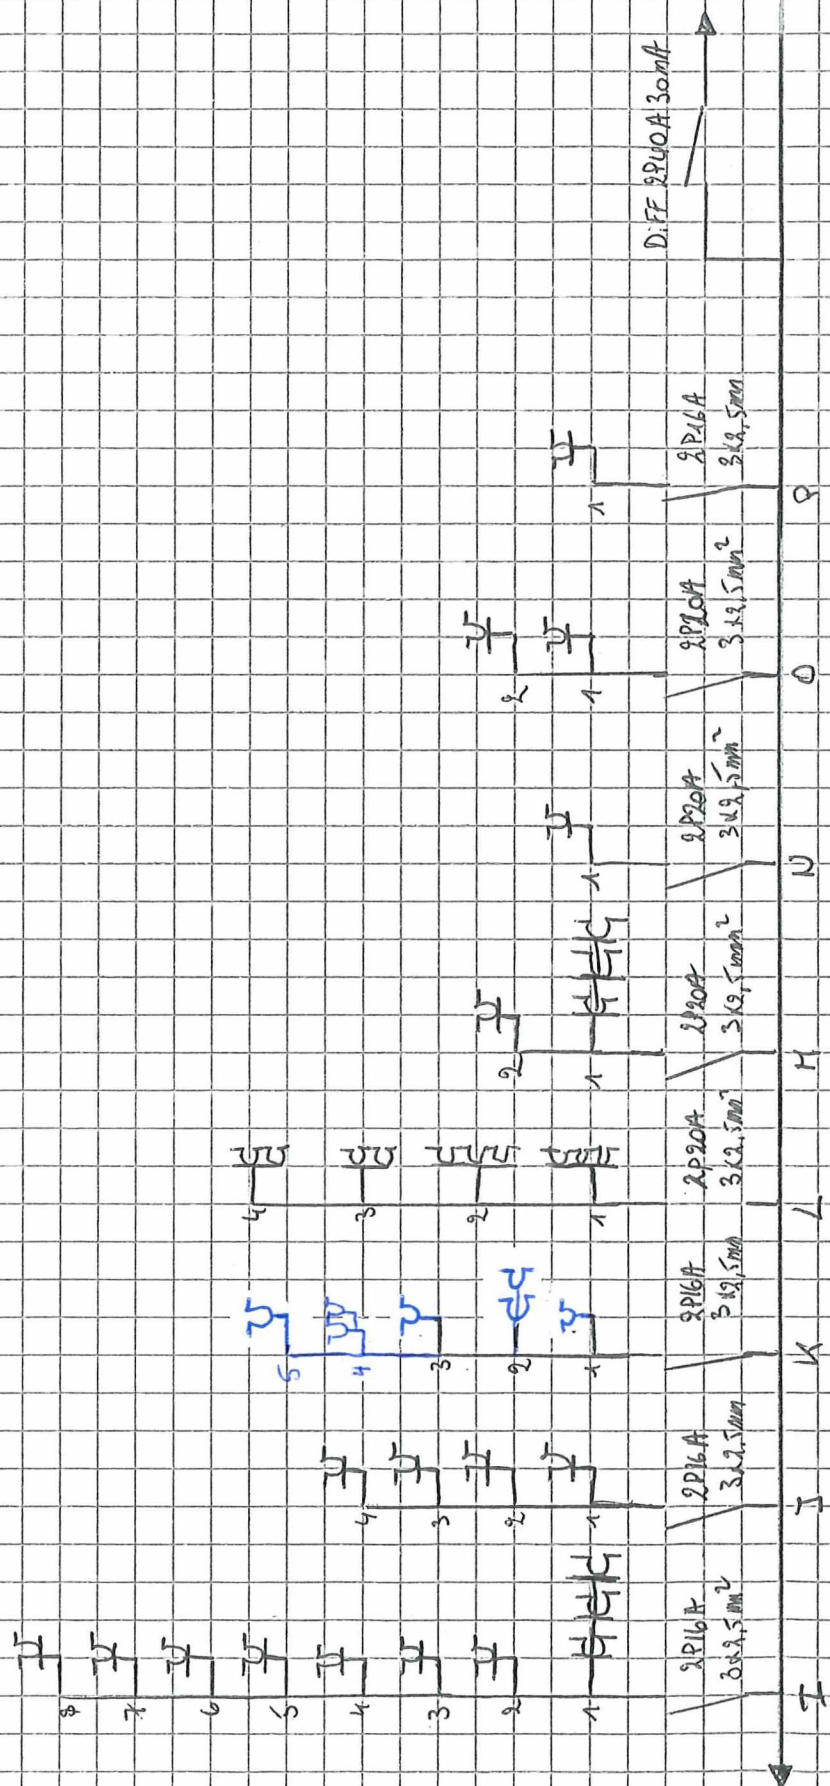

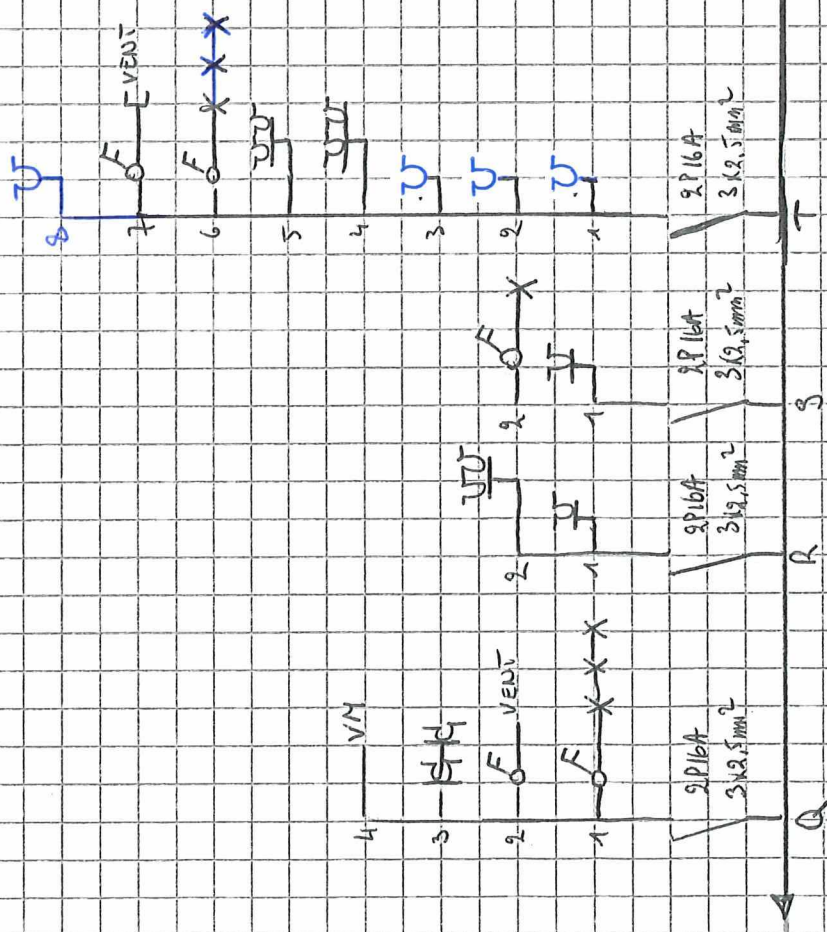

4 - VM

3 - F VENT

2 - F VENT

1 - F VENT

2P16A

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²

3x2,5mm²