

Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT

CONFORME

Date inspection: 05/03/2019 Inspecteur: David Volont Mentor: Installateur: J&D electriciteits
Étiquette d'identification: Appartement lot 17
N° TVA:- N° C. Ident:-

Marque et type d'appareil de mesure: Fluke 1663
N° série: 4359099

Adresse de l'installation:

Rue Veeartsenstraat
Numéro 45 lot 17
Code postal 1070
Commune Anderlecht
Type appartement

Propriétaire:

Nom Planimo
Rue Veeartsenstraat
Numéro 45
Code postal 1070
Commune Anderlecht

EAN : 541448965000460299

N° compteur: 31479978

Type de contrôle: Contrôle de conformité d'une nouvelle installation domestique selon les articles RGIE 270 et 86.

Distributeur: SIBELGA Tension: 1~230V Liaison comp / tableau: 10 mm² Protection Max: 40 A
Nombres tableaux: 1 Nombres circuits: 18 RI GEN: 78,7 MΩ

Prise de terre: RE: 12,3 Ω

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	Ist	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	-	-
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	-	-

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve		Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
Voir schema						
Contrôle visuel (général)	☒ BON	☐ PB	Contact direct	☒ BON	☐ PB	Contact indirect ☒ BON ☐ PB
Raccordement	☒ BON	☐ PB	Schéma correct	☒ BON	☐ PB	schéma en annexe par Aceg asbl ☐
Liaisons équipotentielle	☒ BON	☐ PB	☐ pas d'application ☐ en attente			
Continuité	☒ BON	☐ PB	Éclairage / machines	☒ BON	☐ PB	☐ PA

REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES

O2 Aucune infraction.
O5 L'éclairage n'est pas définitivement installé.
O12 Le système électrique n'est pas sous tension. Le bon fonctionnement des différentiels n'a pas pu être testé.
O22 Cuisine équipée et/ou appareils de cuisine non placés.

CONCLUSION

- ☒ L'installation électrique est conforme au RGIE. La prochaine visite périodique est à prévoir avant le 5/3/2044
- ☒ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que le différentiel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage en amont et aval.
- ☒ Le schéma unifilaire et le schéma de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme.. Les travaux nécessaires pour faire disparaître les manquements constatés doivent être exécutés sans retard, et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Date:
- ☐ L'installation électrique n'est pas conforme.. La visite de contrôle prévue par l'art 276bis du RGIE, doit avoir lieu au plus tard 18 mois après la date de l'acte de vente. Les coordonnées du nouveau propriétaire doivent nous parvenir après signature de l'acte de base. Si le recontrôle est effectué par un autre organisme, celui-ci est prié de nous en tenir informé suite à sa visite. Date:

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe: 6

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur David Volont


Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au AREI

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la direction Energie Gaz - Electrique du Service Public Fédéral concerné.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visitées et normalement accessibles de l'installation.


www.aceg.be

02 / 880.88.90


BE06 7340 3288 4322 - BTW BE0839 866 481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des améliorations majeures à l'installation, vous êtes obligé de faire une reinspection	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 5/3/2044	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.

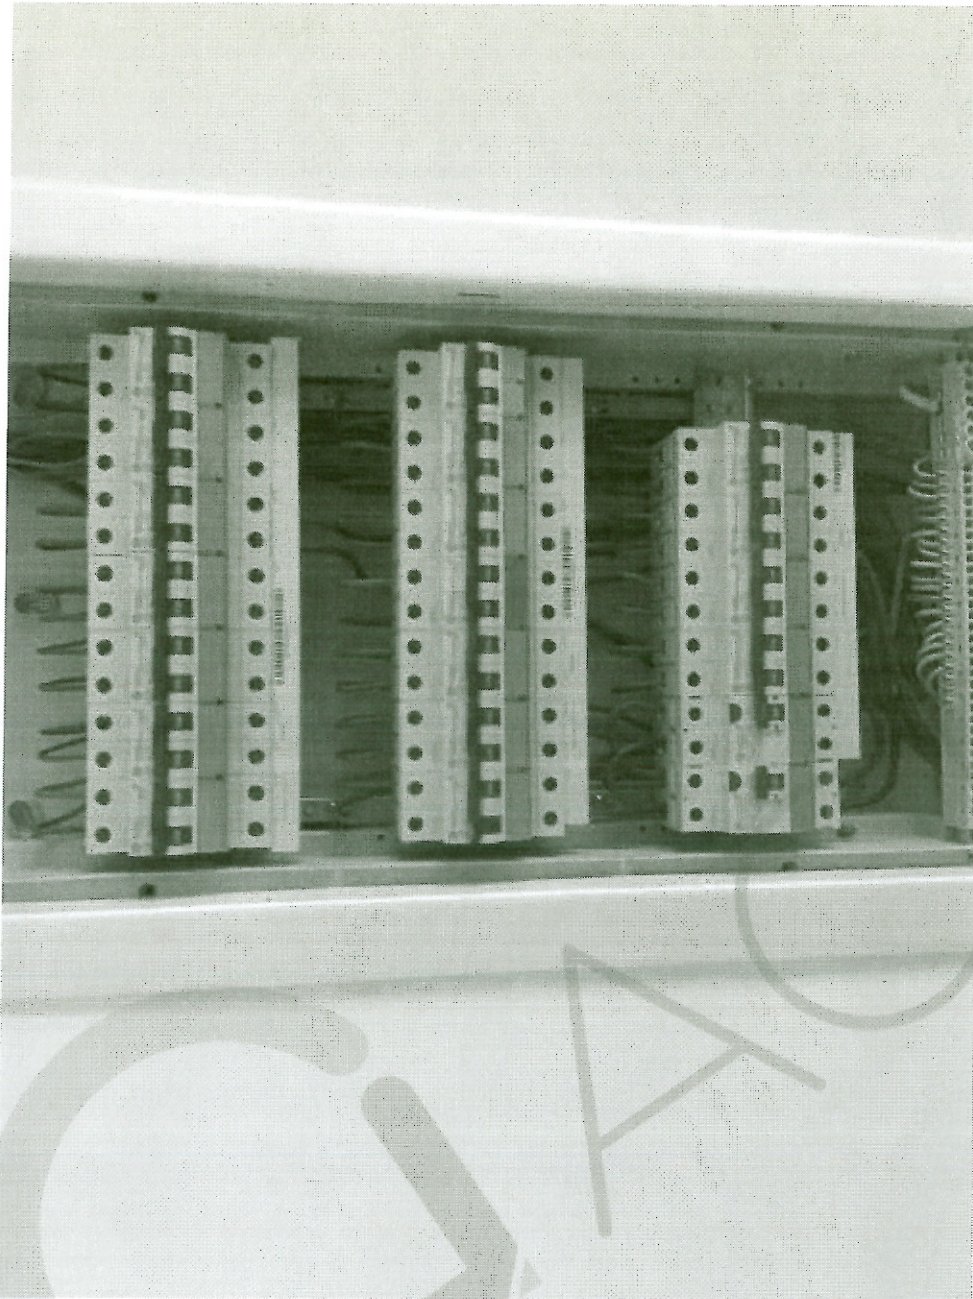



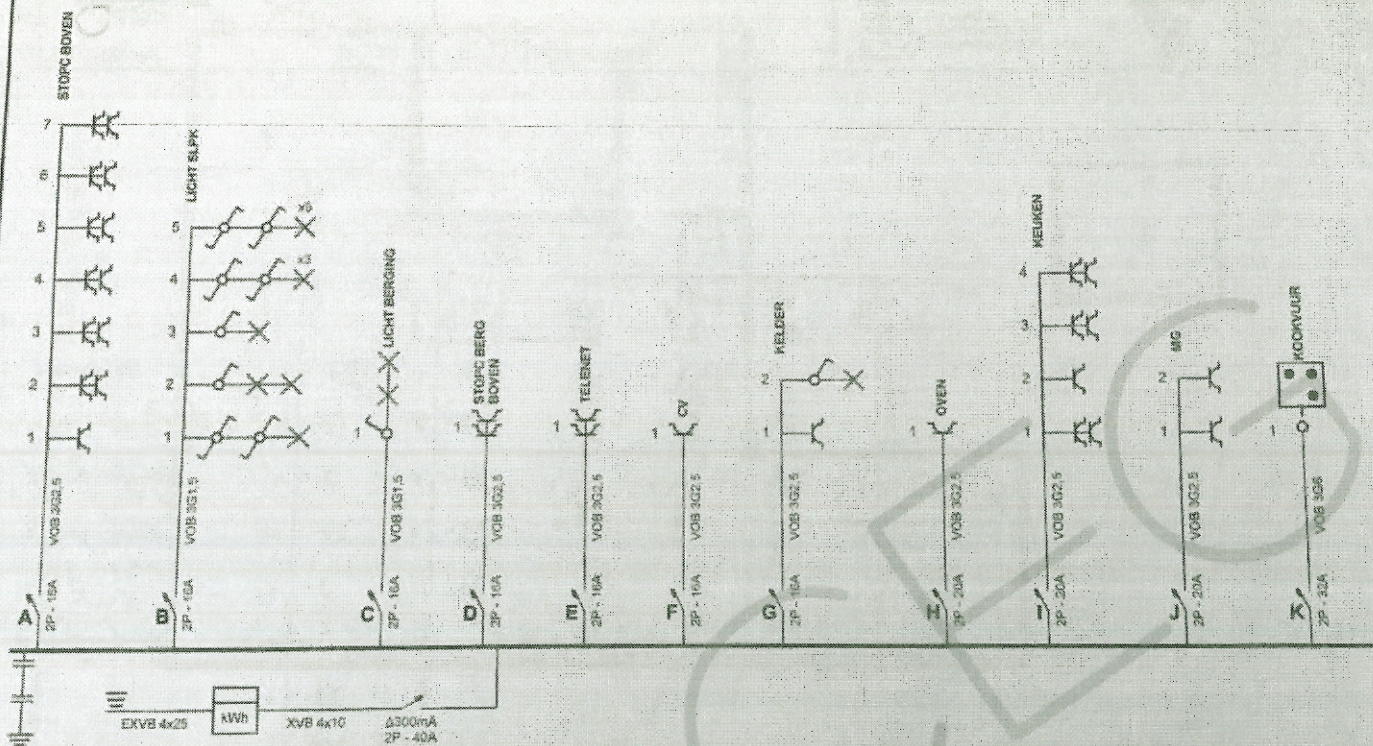

Erkend Organisme

ACEG
David Volont

59

A. 05/04/19

Plaats van de elektrische installatie
PLANIMO LOFT 17
ANDERLECHT

Installateur
ELEKTRICITEITSWERKEN J&D BVBA
BRUSSELESTEENWEG 399
3020 VELTEM-HERENT
GSM: 0498/22 86 62
e-mail: info@elektriciteitswerkenjend.be
0543693512




p. 1/5
Eendraadschema

Datum: 23/07/2018

3 x 230V - 50Hz

KWHTELLER NR

Schema's getekend door: jw Sinem - BTW BE 0442 794 013

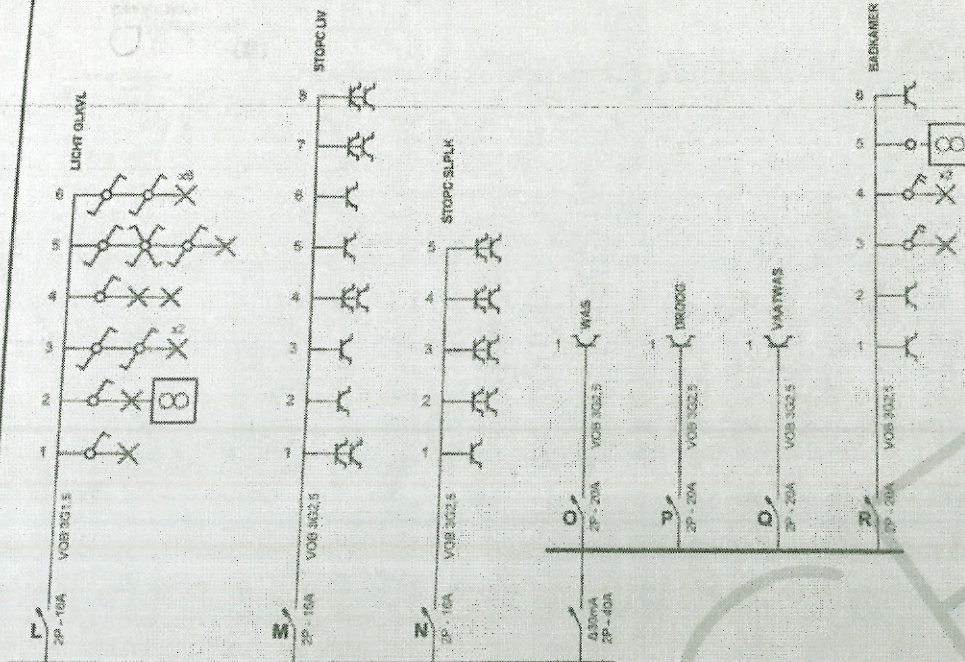

Erkend Organisme


GACEU
David Volont

Plaats van de elektrische installatie
PLANIMMO LOFT 17
ANDERLECHT

Installateur
ELEKTRICITEITSWERKEN J&D BVBA
BRUSSELSSESTEENWEG 398
3020 VELTEM-HERENT
GSM 0438722 66 62
e-mail: info@elektriciteitswerkenj&d.be
0543693812



p. 2/3
Eendradschema
Datum: 23/07/2018
3 x 230V - 50Hz
KWHFELLER NR

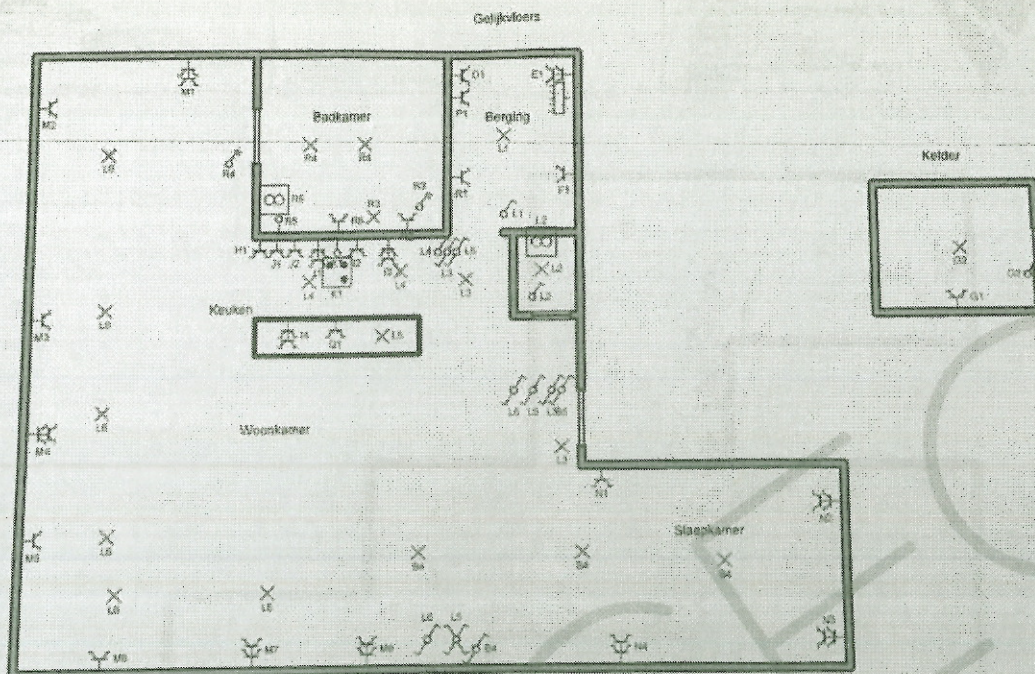

Erkend Organisme

ACEG
Association Belge des
Electriciens et des
Installateurs
David Volont

59

Plaats van de elektrische installatie
PLANIMMO LOFT 17
ANDERLECHT

Installateur
ELEKTRICITEITSWERKEN J&D BVBA
BRUSSELSSESTEENWEG 399
3020 VELTEM-HERENT
GSM: 0498/22.86.62
e-mail: info@elektricitetswerken.be
0543593512


p. 3/5
Situatieschema

Datum: 23/07/2015

3 x 230V - 50Hz

KWHTELLER NR

Schema's getekend door: jw Sinem - BTW BE 0442.794.013



QACEG
David Volont

Plaats van de elektrische installatie
PLANIMMO LOFT 17
ANDERLECHT

Installateur
ELEKTRICITEITSWERKEN J&D BVBA
BRUSSELESTEENWEG 399
3020 VELTEM-HERENT
GSM 049822 88 82
e-mail info@elektriciteitswerkenjd.be
0543693512



p. 4/5

Date: 23/07/2018

3 x 230V - 50Hz

INTELLERNS

- A STOPC BOVEN
- B LICHT SLPK
- C LICHT BERGING
- D STOPC BERG BOVEN
- E TELENET
- F CV
- G KELDER
- H OVEN
- I KEUKEN
- J MG
- K KOOKVUUR
- L LICHT GLKVL
- M STOPC LIV
- N STOPC SLPLK
- O WAS
- P DROOG
- Q VAATWAS
- R BADKAMER

Erkend Organisme


David Valont

Plaats van de elektrische installatie
PLANUMMO LOFT 17
ANDERLECHT

Installateur
ELEKTRICITEITSWERKEN J&D BVBA
BRUSSELSSESTEENWEG 399
3020 VELTEM-HERENT
GSM: 0498/22 86 62
e-mail: info@elektriciteitswerkenjand.be
0543693512



p. 5/5
Lijst Kringen
Datum: 23/07/2016
3 x 230V - 50Hz
KWHTELLER NR.

Schéma's getekend door: Jv Simen - BTW BE 0442.754.013

- A** STOPC BOVEN
- B** LICHT SLPK
- C** LICHT BERGING
- D** STOPC BERG BOVEN
- E** TELENET
- F** CV
- G** KELDER
- H** OVEN
- I** KEUKEN
- J** MG
- K** KOOKVUUR
- L** LICHT GLKVL
- M** STOPC LIV
- N** STOPC SLPLK
- O** WAS
- P** DROOG
- Q** VAATWAS
- R** BADKAMER

Erkend Organisme
...

Plaats van de elektrische installatie
PLANIMMO LOFT 17
ANDERLECHT

Installateur
ELEKTRICITEITSWERKEN J&D BVBA
BRUSSELSSESTEENWEG 399
3020 VELTEM-HERENT
GSM: 0498/22 86 62
e-mail: info@elektriciteitswerkenjend.be
0543693512



p. 5/5
Lijst Kringen
Datum: 23/07/2018
3 x 230V ~ 50Hz
KWHTELLER NR

