

Klantverantw.:
Opdrachtnr.:
Klantnr.: 118074
Cont.pers.:
Tel.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: ehcs-bvba@outlook.com



OCB vzw
Member of OCB Group

ProKo.: LS02
Verslagnr.: 6161755
Voort. verslagnr.:
Datum: 06/07/2023

Klant / Opdrachtgever:

EHCS
JOZEF VERBERTSTRAAT 38
2800 MECHELEN

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN CONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LS OF ZLS
(Boek 1 van KB 08/09/2019) - Algemene Directie Energie

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie INSP-205 volgens procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATIE

Erkend organisme: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-bezoeker: 584 DEVOS JONAS
Eigenaar/beheerder/uitbater: Naam: DE SMEDT EMMAUNELLA Adres: GROENSTRAAT 25 BEERZEL 2580
Installateur/verantw. werk: Naam: EHCS Adres: JOZEF VERBERTSTRAAT 38 2800 MECHELEN B.T.W.: BE0451885980
Adres installatie: DE SMEDT EMMAUNELLA GROENSTRAAT 25 BEERZEL 2580 Private HS-cabine: NEE
Type installatie: wooneenheid Toestel/install. ID: 06.07.2023.
EAN nr.: 541448820061179866 Netbeheerder: Kies een item. Teller nr.: Nachtteller nr.:

CONTROLE

Basis: KB van 08/09/2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Type: controlebezoek (hfst. 6.5)

Kies een item.

Installatiedatum: ☐ vóór 01/10/1981 ☐ tussen 01/10/1981 en 01/06/2020 ☒ tussen 01/06/2020 en 01/06/2023 ☐ vanaf 01/06/2023

Afwijkingen: deel 8 Boek 1 : nvt en punt 1 van onderafdeling 6.5.8.1: nvt

Datum: 06/07/2023 Volgende controle binnen 300 maand of uiterlijk vóór 31/07/2048

Inhoud: Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.
Het onderzoek beperkt zich tot de gemakkelijk toegankelijke, bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen, zoals achter nissen, valse plafonds, e.d. uit.

INSTALLATIE

Spanning: aanwezig Aansluiting: ondergronds Wachtbuis: niet geplaatst Isolatieplaat: aanwezig
Norm. spanning: 1 x 240V Max. beveiliging: 40A Hoofdbeveiliging: aut. 2p 40A Alg. scheidingsschak.: alg. diff. schakelaar
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: DNB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Aardverbinding: aard: individueel bereikbaarheid: in orde
Aardelektrode: type: pen sectie: 16 mm²
Diff. schakelaar: algemene: 2p 40A/300mA bijkomende: 2p 40A/30mA
Eéndraadschema en situatieplan: ☒ zie bijlage ☐ referentie:
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema en plan: OK Staat vast of - opgesteld materieel: OK
Aanwezige bijzondere installaties: ☒ PV ☐ zwembad ☐ sauna ☐ voeding elektrisch voertuig ☐ -
Nog niet geplaatst: ☐ keuken ☐ badkamer ☐ C.V. ☐ verlichting ☐ -
☐ gasmeter ☐ watermeter ☐ hoofd - ☐ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen, incl reserve: 30

RESULTATEN

Algemene Isolatiweerstand: 0.8 MOhm Spreidingsweerstand: 20 Ohm
Testknop diff.schak.: OK Controle foutlus: OK Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: OK
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: OK onrechtstreekse aanraking: OK
Bescherming tegen overstroom: OK Bescherming vast of - opgesteld materieel klasse I: OK

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | geen

I | geen

BESLUIT

De elektrische installatie **voldoet** aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019.

De volgende controle moet worden uitgevoerd **uiterlijk op hoger vermelde datum volgende controle**.

De ééndraadschema's en situatieplannen van de installatie werden gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie zijn verzegeld.



Voor de Technisch Directeur,



Ir. G. Croes

RAADGEVINGEN / REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Lees de reglementaire voorschriften via deze link: https://www.ocb.be/documenten/2020/Informatienota_reglementaire_voorschriften.pdf

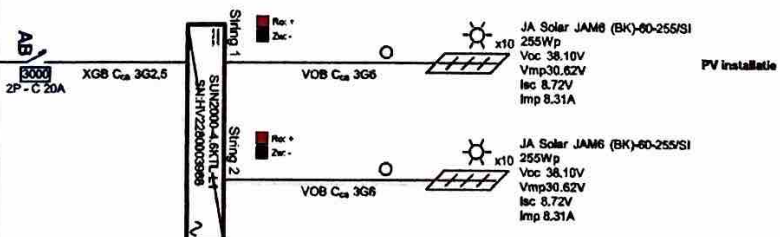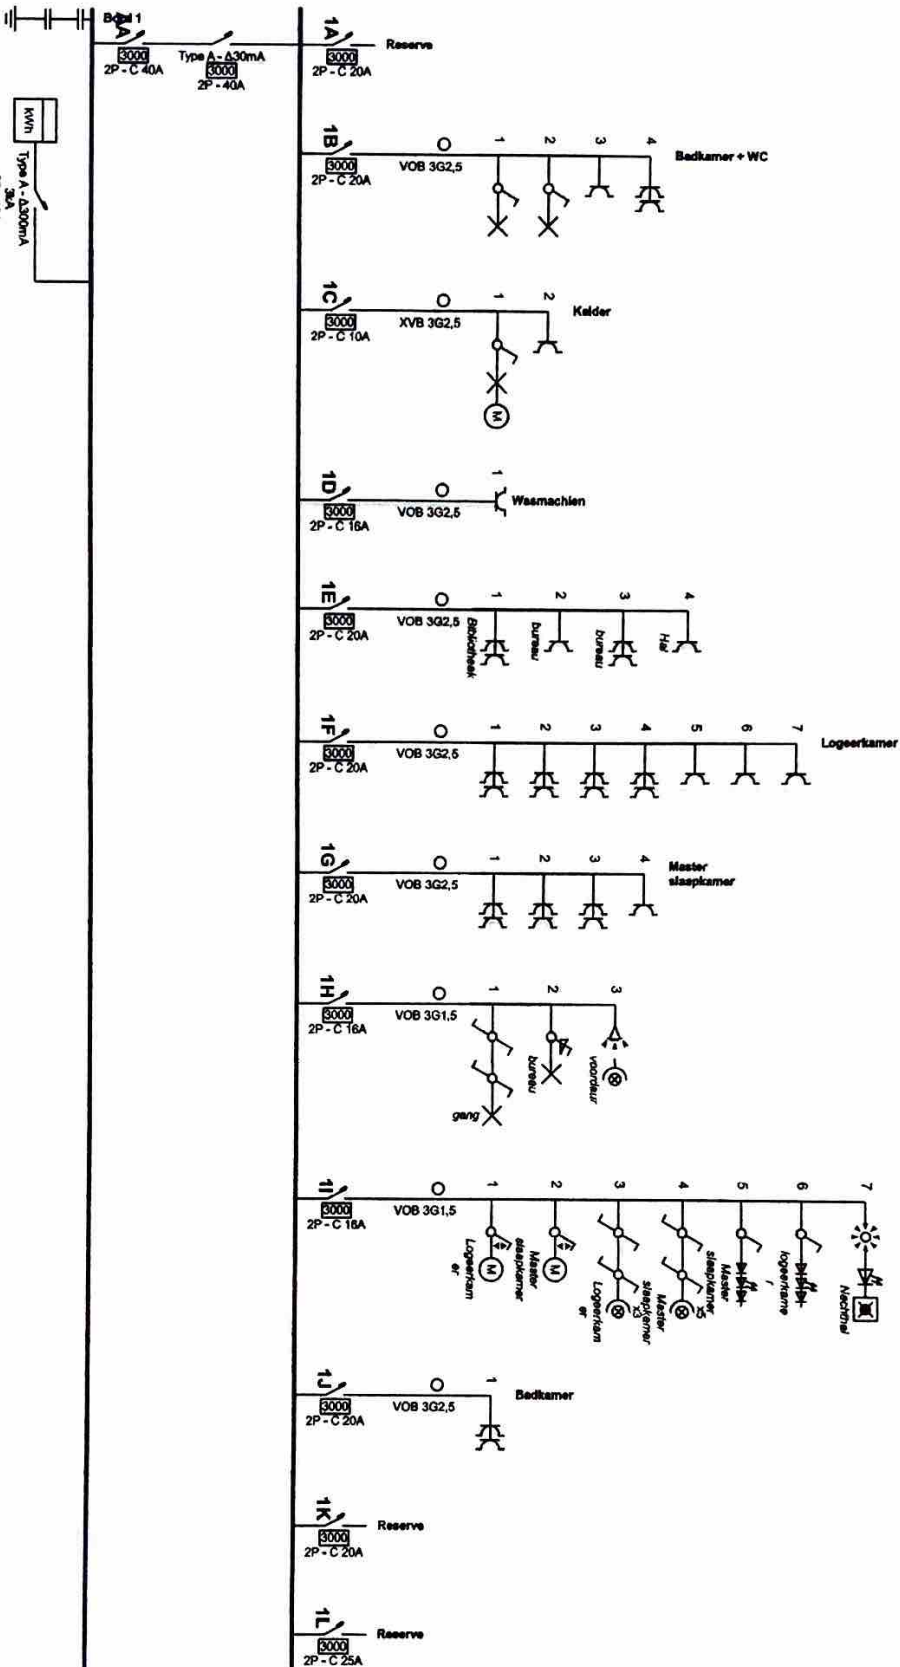

JONAS DEVOS
OCB 06.07.2023.

Plaats van de elektrische installatie

De Smedt Emmaunella
Groenstraat 25
2580 Peulis (Putte)

EAN 541448820061179866

Installateur


DS Elektro & Reno
Bleikofstraat 40 A
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0476 88 01 58
e-mail: info@ds-elektro-reno.be
BTW BE 0525.702.782



p. 1/8
Eendraadschema

Datum: 1/07/2023

2 x 230V ~ 50Hz

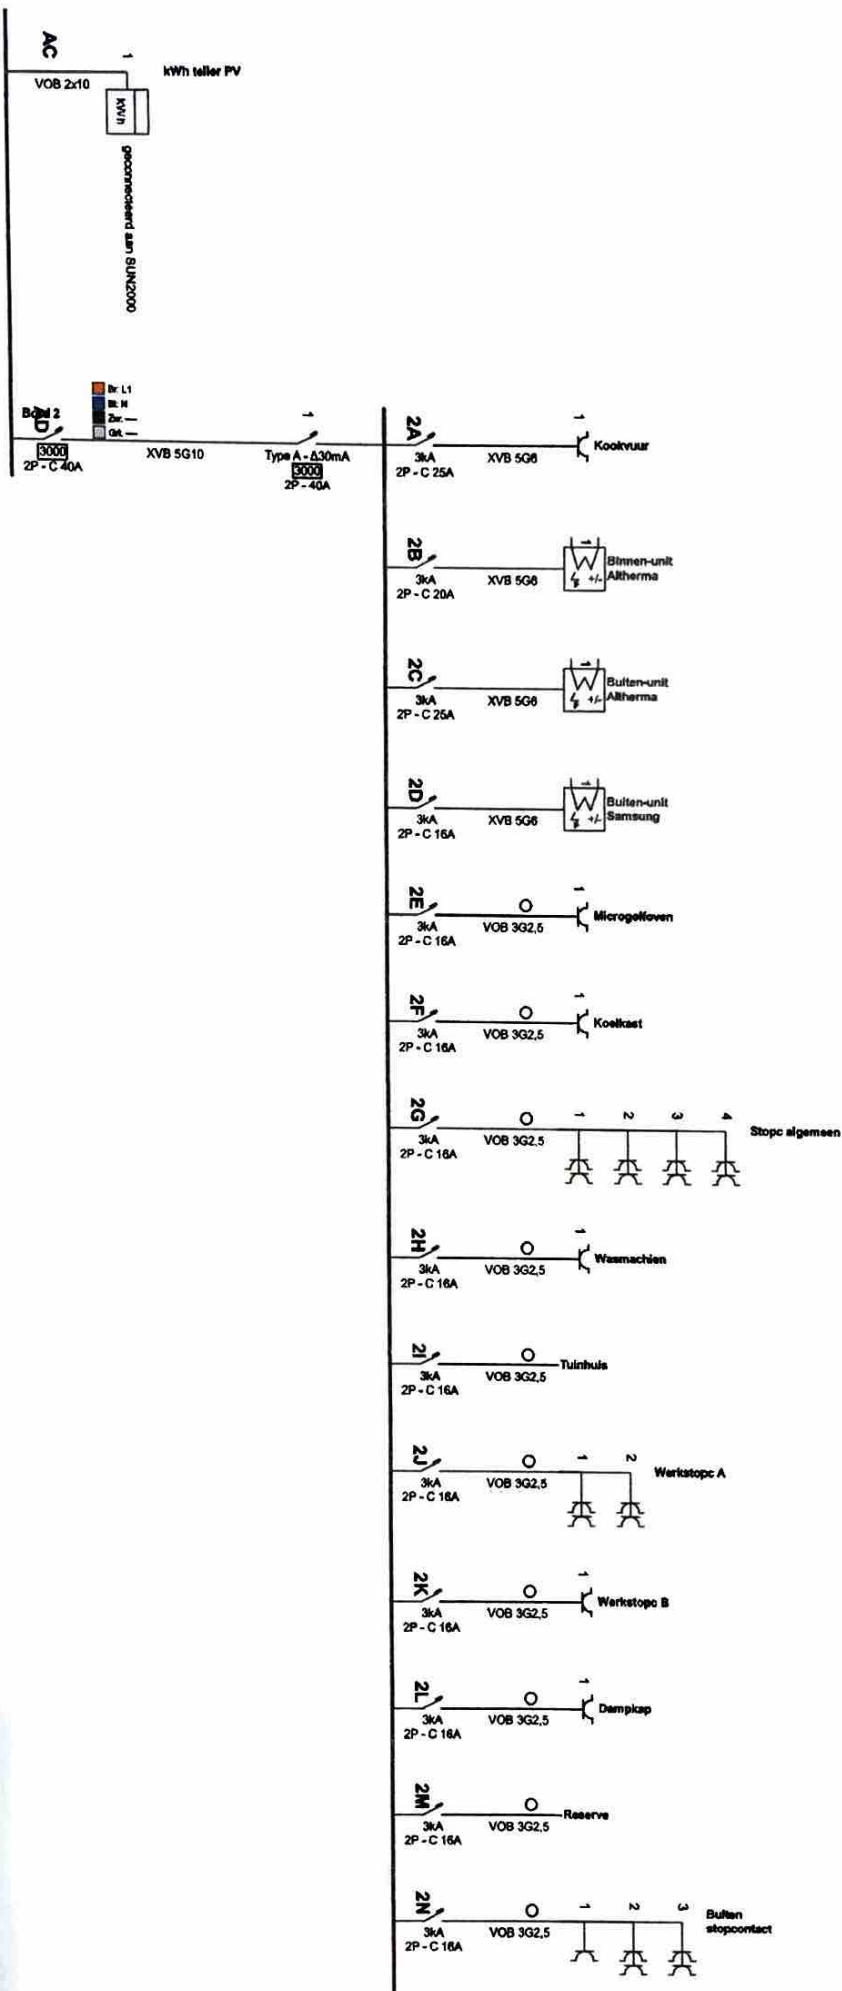

JONAS DEVOS
OCB 06.07.2023

Plaats van de elektrische installatie

De Smedt Emmaunella
Groenstraat 25
2580 Peulits (Putte)
EAN 54144820061179866

Installateur

DS Elektro & Reno
Bleikofstraat 40 A
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0476 88 01 58
e-mail: info@ds-elektro-reno.be
BTW BE 0525.702.782




p. 2/8

Eendraadschema

Datum: 1/07/2023

2 x 230V ~ 50Hz

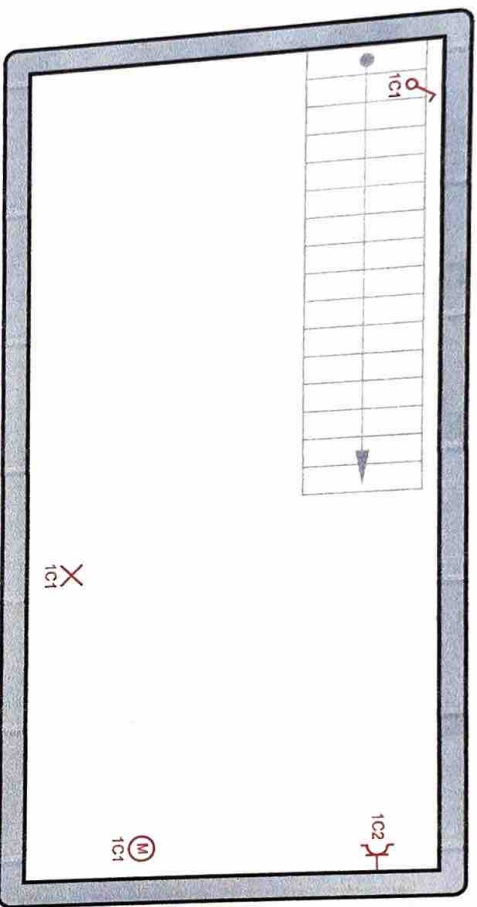

Kelder

Plaats van de elektrische installatie

De Smedt Emmaunella
Groenstraat 25
2580 Peulde (Putte)
EAN 54144820061179866

Installateur


DS Elektro & Reno
Blaekofstraat 40 A
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0476 88 01 58
e-mail: info@ds-elektro-reno.be
BTW BE 0525.702.782

P. 4/8
Situatieschema

Datum: 1/07/2023
2 x 230V ~ 50Hz



JONAS DEVOS
OCB 06.07.2023.

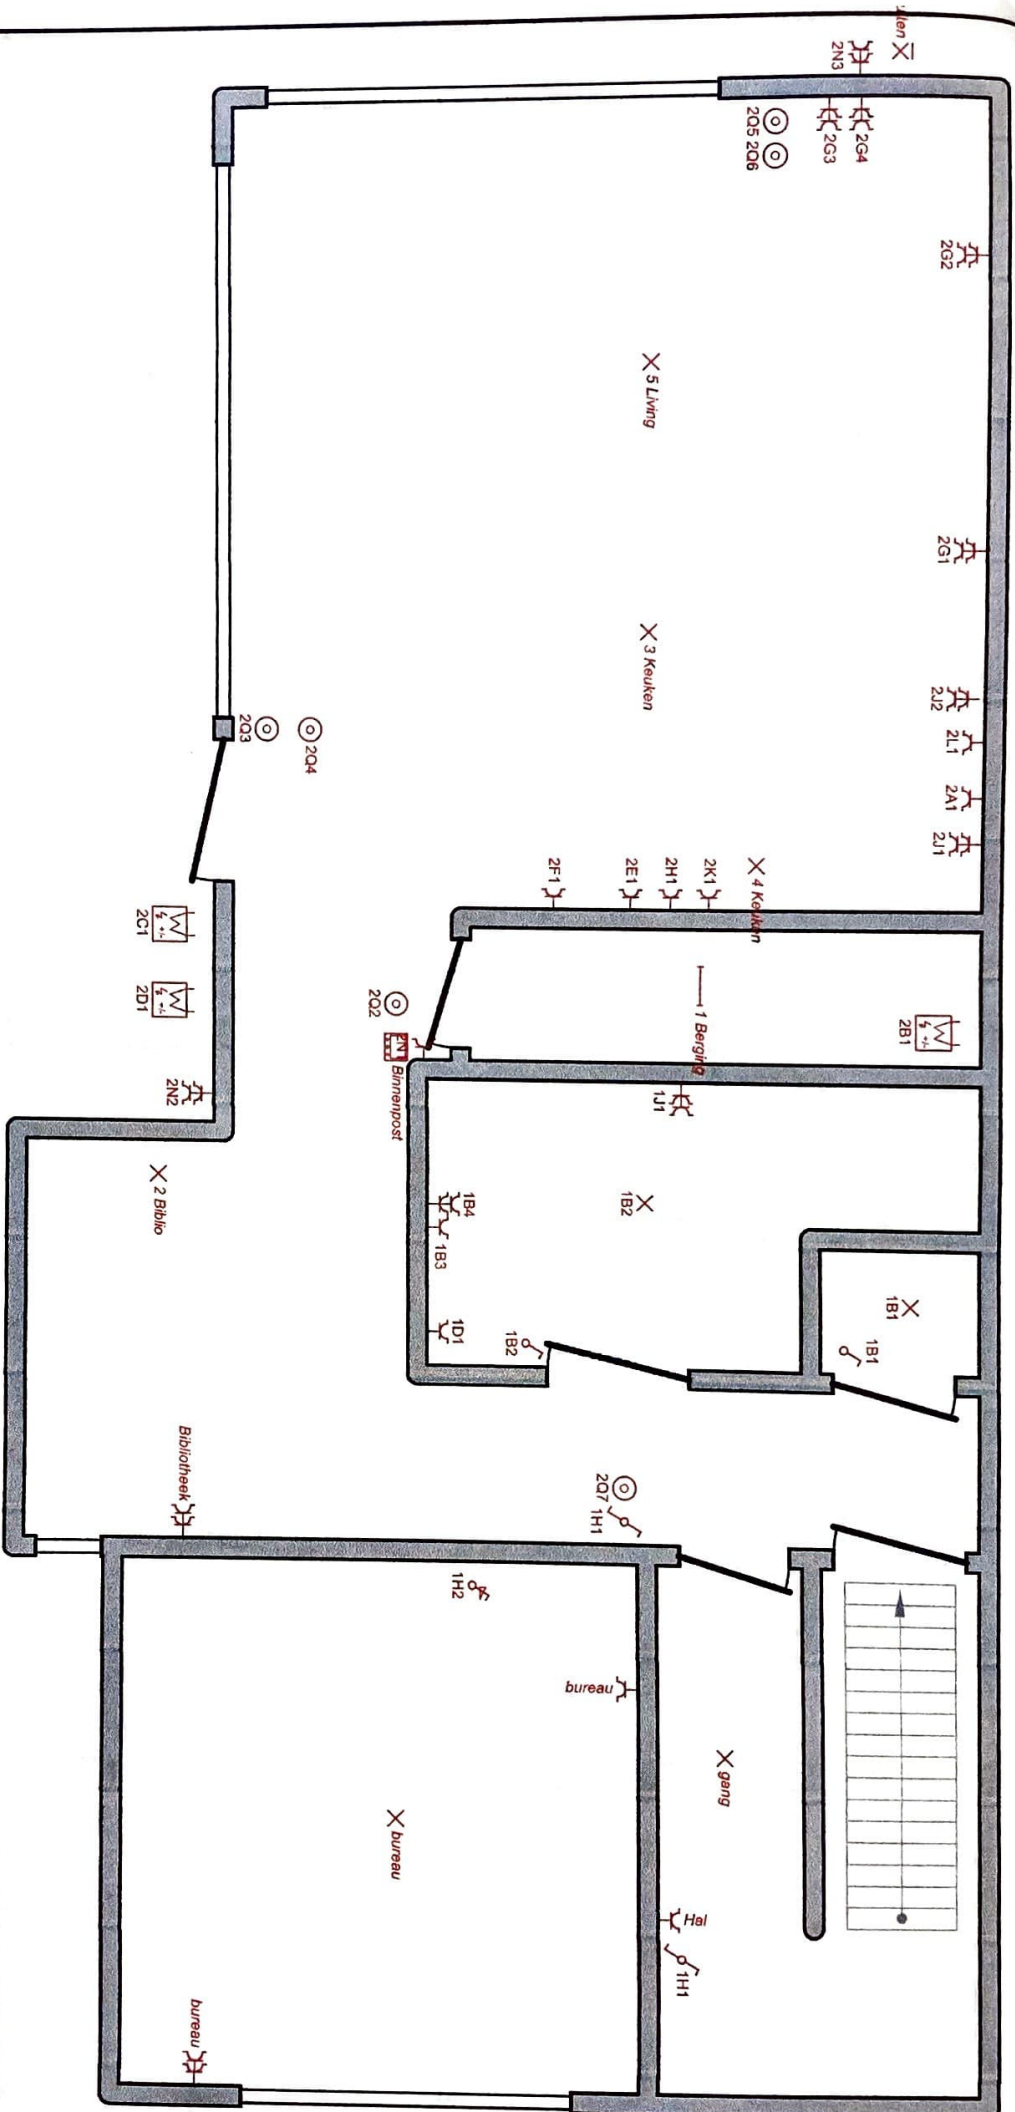

JONAS DEVOS
OCB 06.07.2023.

Gelijkvloers

Plaats van de elektrische installatie
De Smedt Emmaunella
Groenstraat 25
2580 Peulis (Putte)


EAN 541448820061179866

Installateur
DS Elektro & Reno
Blekerstraat 40 A
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0476 88 01 58
e-mail: info@ds-elektro-reno.be
BTW BE 0525.702.782

DS Elektro & Reno
Blekerstraat 40 A
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0476 88 01 58
e-mail: info@ds-elektro-reno.be
BTW BE 0525.702.782



p. 5/8
Situatieschema
Datum: 1/07/2023
2 x 230V ~ 50Hz

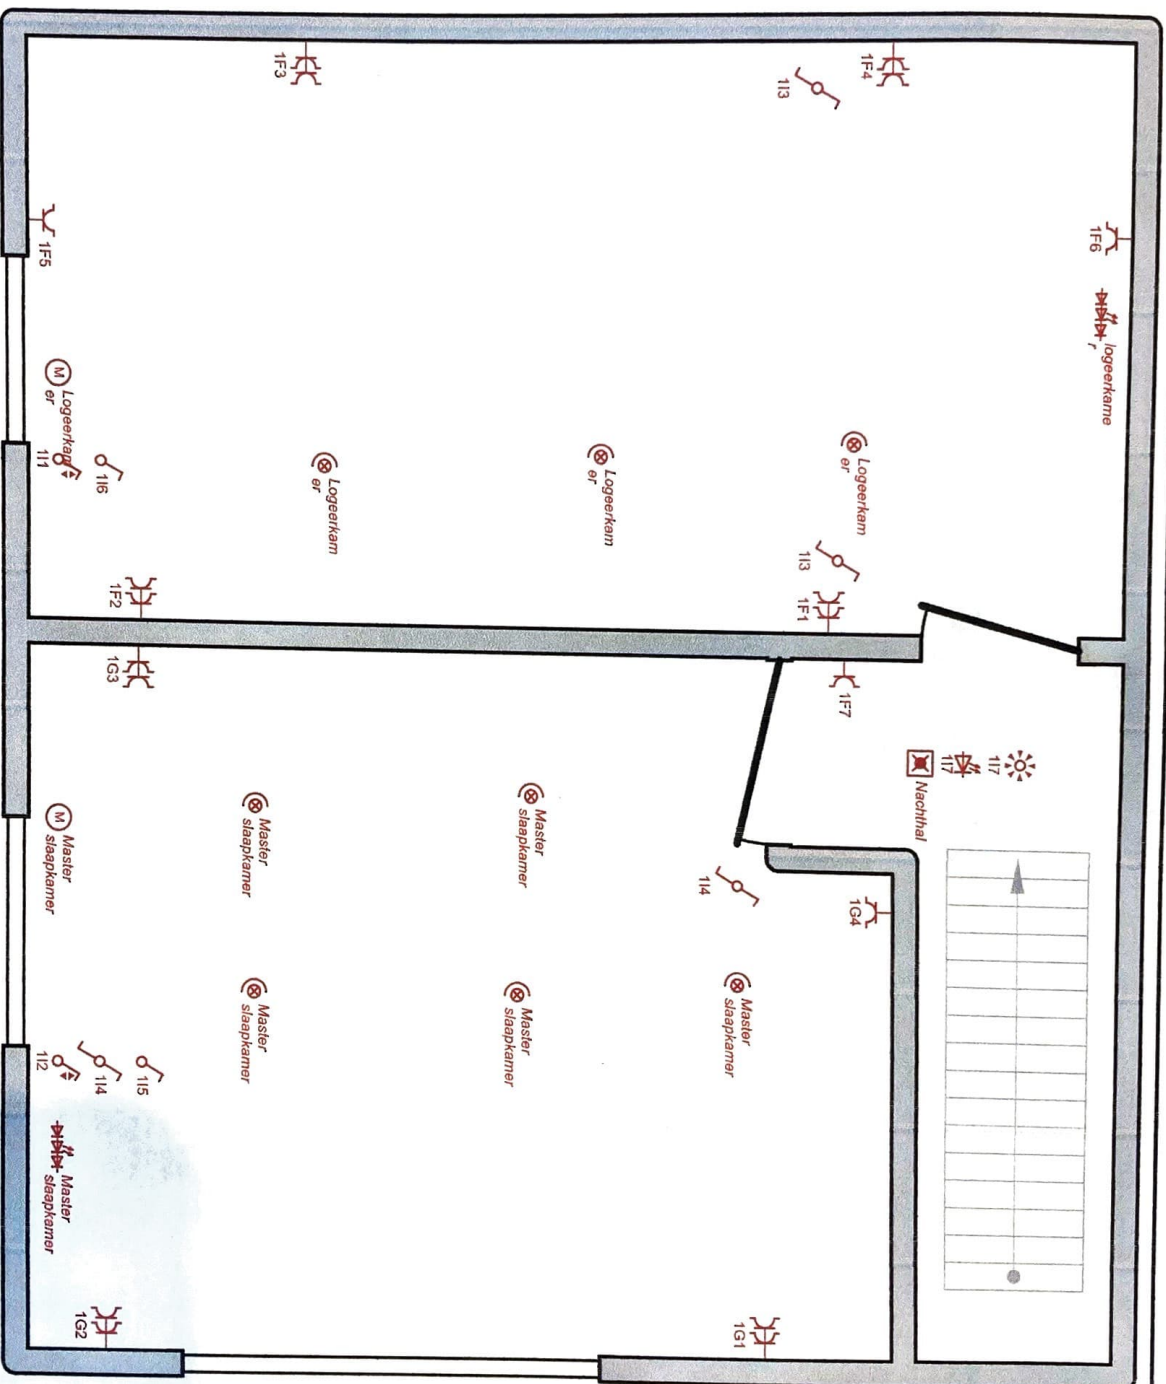

1ste verdiep

Plaats van de elektrische installatie

De Smedt Emmaunella

Groenstraat 25

2580 Peults (Putte)

EAN 541448820061179866

Installateur

DS Elektro & Reno

Blekkersstraat 40 A

2220 Heist-op-den-Berg

GSM: 0476 88 01 58

e-mail: info@ds-elektro-reno.be

BTW BE 0525.702.782



p. 6/8


Situatieschema

Datum: 1/07/2023

2 x 230V ~ 50Hz

JONAS DEVOS
OCB 06.07.2023.



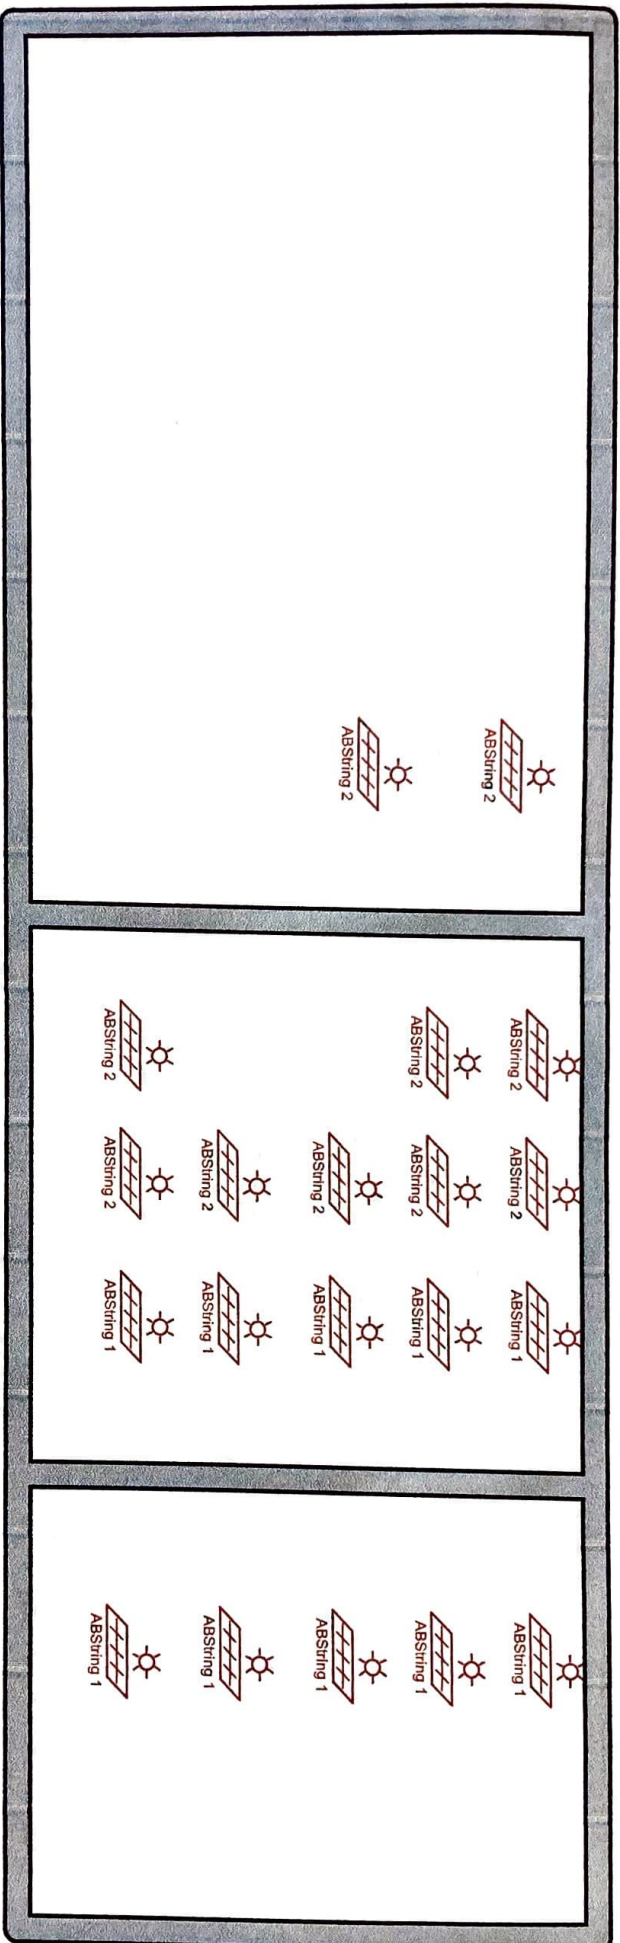

Plat dak

Achterste dak

Voorste dak

JA Solar JAM6 (BK)-60-255/SI
255Wp
Voc 38,10V
Vmp30,62V
Isc 8,72V
Imp 8,31A

JA Solar JAM6 (BK)-60-255/SI
255Wp
Voc 38,10V
Vmp30,62V
Isc 8,72V
Imp 8,31A

Dak

Plaats van de elektrische installatie

De Smedt Emmaunella
Groenstraat 25
2580 Peulits (Putte)

EAN 541448820061179866

Installateur

DS Elektro & Reno
Blekkorstraat 40 A
2220 Heist-op-den-Berg
GSM: 0476 88 01 58
e-mail: info@ds-elektro-reno.be
BTW BE 0525.702.782

p. 7/8

Situatieschema

Datum: 1/07/2023

2 x 230V ~ 50Hz

JONAS DEVOS
OCB 06.07.2023.



AA	Bord 1
1A	Reserve
1B	Badkamer + WC
1C	Kelder
1D	Wasmachines
1E	
1F	Logeerkamer
1G	Master slaapkamer
1H	
1I	
1J	Badkamer
1K	Reserve
1L	Reserve
AB	PV installatie
AC	KWh teller PV
AD	Bord 2
2A	Kookvuur
2B	Binnen-unit Altherma
2C	Buiten-unit Altherma
2D	Buiten-unit Samsung
2E	Microgolfoven
2F	Koelkast

2G	Stopcontact algemeen
2H	Wasmachines
2I	Tuinhuis
2J	Werkstopcontact A
2K	Werkstopcontact B
2L	Dampkap
2M	Reserve
2N	Buiten stopcontact
2O	Verlichting
2P	Verlichting
2Q	

Plaats van de elektrische installatie
 De Smedt Ermenaunella
 Groenstraat 25
 2580 Peulke (Putte)

EAN 541448820061179866

Installateur
 DS Elektro & Reno
 Blekensstraat 40 A
 2220 Heist-op-den-Berg
 GSM: 0476 88 01 58
 e-mail: info@ds-elektro-reno.be
 BTW BE 0525.702.782



p. 8/8
Lijst Kringen
 Datum: 1/07/2023

2 x 230V - 50Hz