AUTONOME SECURITY CONTROLE
Erkend CONTROLEORGANISME

VERSLAG VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN EEN HUISHOUDELIJKE ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE A.R.E.I. Art.270

Onderzoek conform interne procedures 23 en werkvoorschrift E006

Datum onderzoek	19/11/2019	Verslag N°	NB 2019-1326		
Adres installatie	**Mouterij 13bus0003, 2580 Putte**				
* Eigenaar of DNG	Berckmans - Wouters				
* Opdrachtgever	AEW Van Gestel bvba, Nieuwstraat 80, 3140 Keerbergen			Contact	0498/66-05-39
* Installateur	AEW Van Gestel bvba, Nieuwstraat 80, 3140 Keerbergen			BTW / IK	BE 08940.883.316
* DNB	Fluvius	EAN Ref.	/		
* Teller N°	/	Index dag	/ KWh	Index nacht	/ KWh
* ID meettoestel	METREL type 3102				

1.- *KENMERKEN VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in MΩ	Type aardelektrode	
230/400 V	Aangesloten op algemene aarding.	91.7 MOhm	Lus	
Automaat DNB	Nominale waarde in A – en type v. d. bescherming v. d. aansluiting	Voedingskabel : type en Ø	Borden	Eind - stroombanen
40A/GI/4P Max.	40A/300mA/4P	XVB 4X10 mm²	1	19

2.- *BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE*

Begin der werken	***Funderingen***		Na	01/10/1981
	Installatie		Na	01/10/1981

Voorschriften	Algemeen Reglement op de elektrische installaties (A.R.E.I.) - Art. 270 – art. 86 Voorschriften van de DNB
Installatie - detail beschrijving	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie. Zie schema's in bijlage.
Type van de lokalen	Wooneenheid (huis of appartement, andere) huishoudelijke werkeenheid, gemeenschappelijke delen van de residentiële eenheid. – **App. D1.0.2 -**
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden

3.- *VASTGESTELDE INBREUKEN OP DE ONDER PUNT 2 VERMELDE VOORSCHRIFTEN*

	Geen

4.- *BESLUIT*

1.- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische Installaties (A.R.E.I.).
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementaire voorgeschreven termijn. uiterlijk op 19/11/2044 alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding voor deze datum.
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling
- Het (de) ééndraadschema (s) werd (en) geviseerd .

De inspecteur
NIKI BYNENS - NB

Vr. De directeur,

Vervolg verslag nummer	NB 2019-1326	

5.-UITGEVOERDE CONTROLES

Onderzoek conform interne **procedures 23** en werkinstructie **E006** op basis van de onder punt 2 vermelde voorschriften bij het uitvoeren van het gelijkvormigheidsonderzoek van huishoudelijke elektrische installaties	
5.- a	Controle op de conformiteit van de uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de voorgelegde schema's.
5.- b	Controle van de staat (vastleggingen, beschadigingen....) van het vast geïnstalleerd elektrisch materieel en in het bijzonder voor wat betreft de schakelaars, de stopcontacten, de aansluitingen in de verdeelkasten en verbindingsdozen
5.- c	Controle van de beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking
5.- d	Controle van de werking van differentieelstroominrichtingen via eigen testinrichting
5.- e	Controle van de foutlussen en de juiste aansluiting van de differentieelstroominrichtingen via de opwekking van een foutstroom van minimaal 2,5 maal de gevoeligheid van het apparaat.
5.- f	De controle van de continuïteit van de equipotentiale verbindingen hoofd – en bijkomende equipotentiale verbindingen en van de beschermingsgeleiders van de stopcontacten en van de vast opgestelde of verplaatsbare elektrische toestellen met vaste standplaats van klasse I
5.- g	Visuele controle van vast of vast opgesteld elektrisch materieel .dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
5.- h	Visuele controle van verplaatsbaar elektrisch materieel dat gevaar kan opleveren voor personen en goederen
- Behoudens inbreuken, wordt de overeenstemming bevestigd tussen de geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom en de doorsnede van de geplaatste geleiders in de respectievelijke eindstroombanen die ze beschermen.	

6.- PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS, HUURDERS

6.a.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht het verslag van het onderzoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie, samen met de ééndraadschema's en de situatieplannen.
6.b.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.
6.c.-	De eigenaar, beheerder of huurder is verplicht de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk van personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.
6.d.	**Kopieën** : Onderhavig verslag mag uitsluitend in zijn geheel gereproduceerd worden na toestemming van de opdrachtgever en A"S"C


7.- VERIFICATIE VAN HET VERSLAG DOOR DE DNB

Datum	De aangestelde van de netbeheerder : Naam	Handtekening

Nota : Onderhavig verslag mag uitsluitend gebruikt worden voor de doelstellingen waarvoor het werd opgemaakt d.w.z. gelijkvormigheidsonderzoek en voor geen enkel ander doel.

Nota: /

Betekenis van de nota's : betreffen de gebreken die geen invloed hebben op de besluitvorming, vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen maar geen gevaar inhouden voor de veiligheid, of organisatorische gegevens.

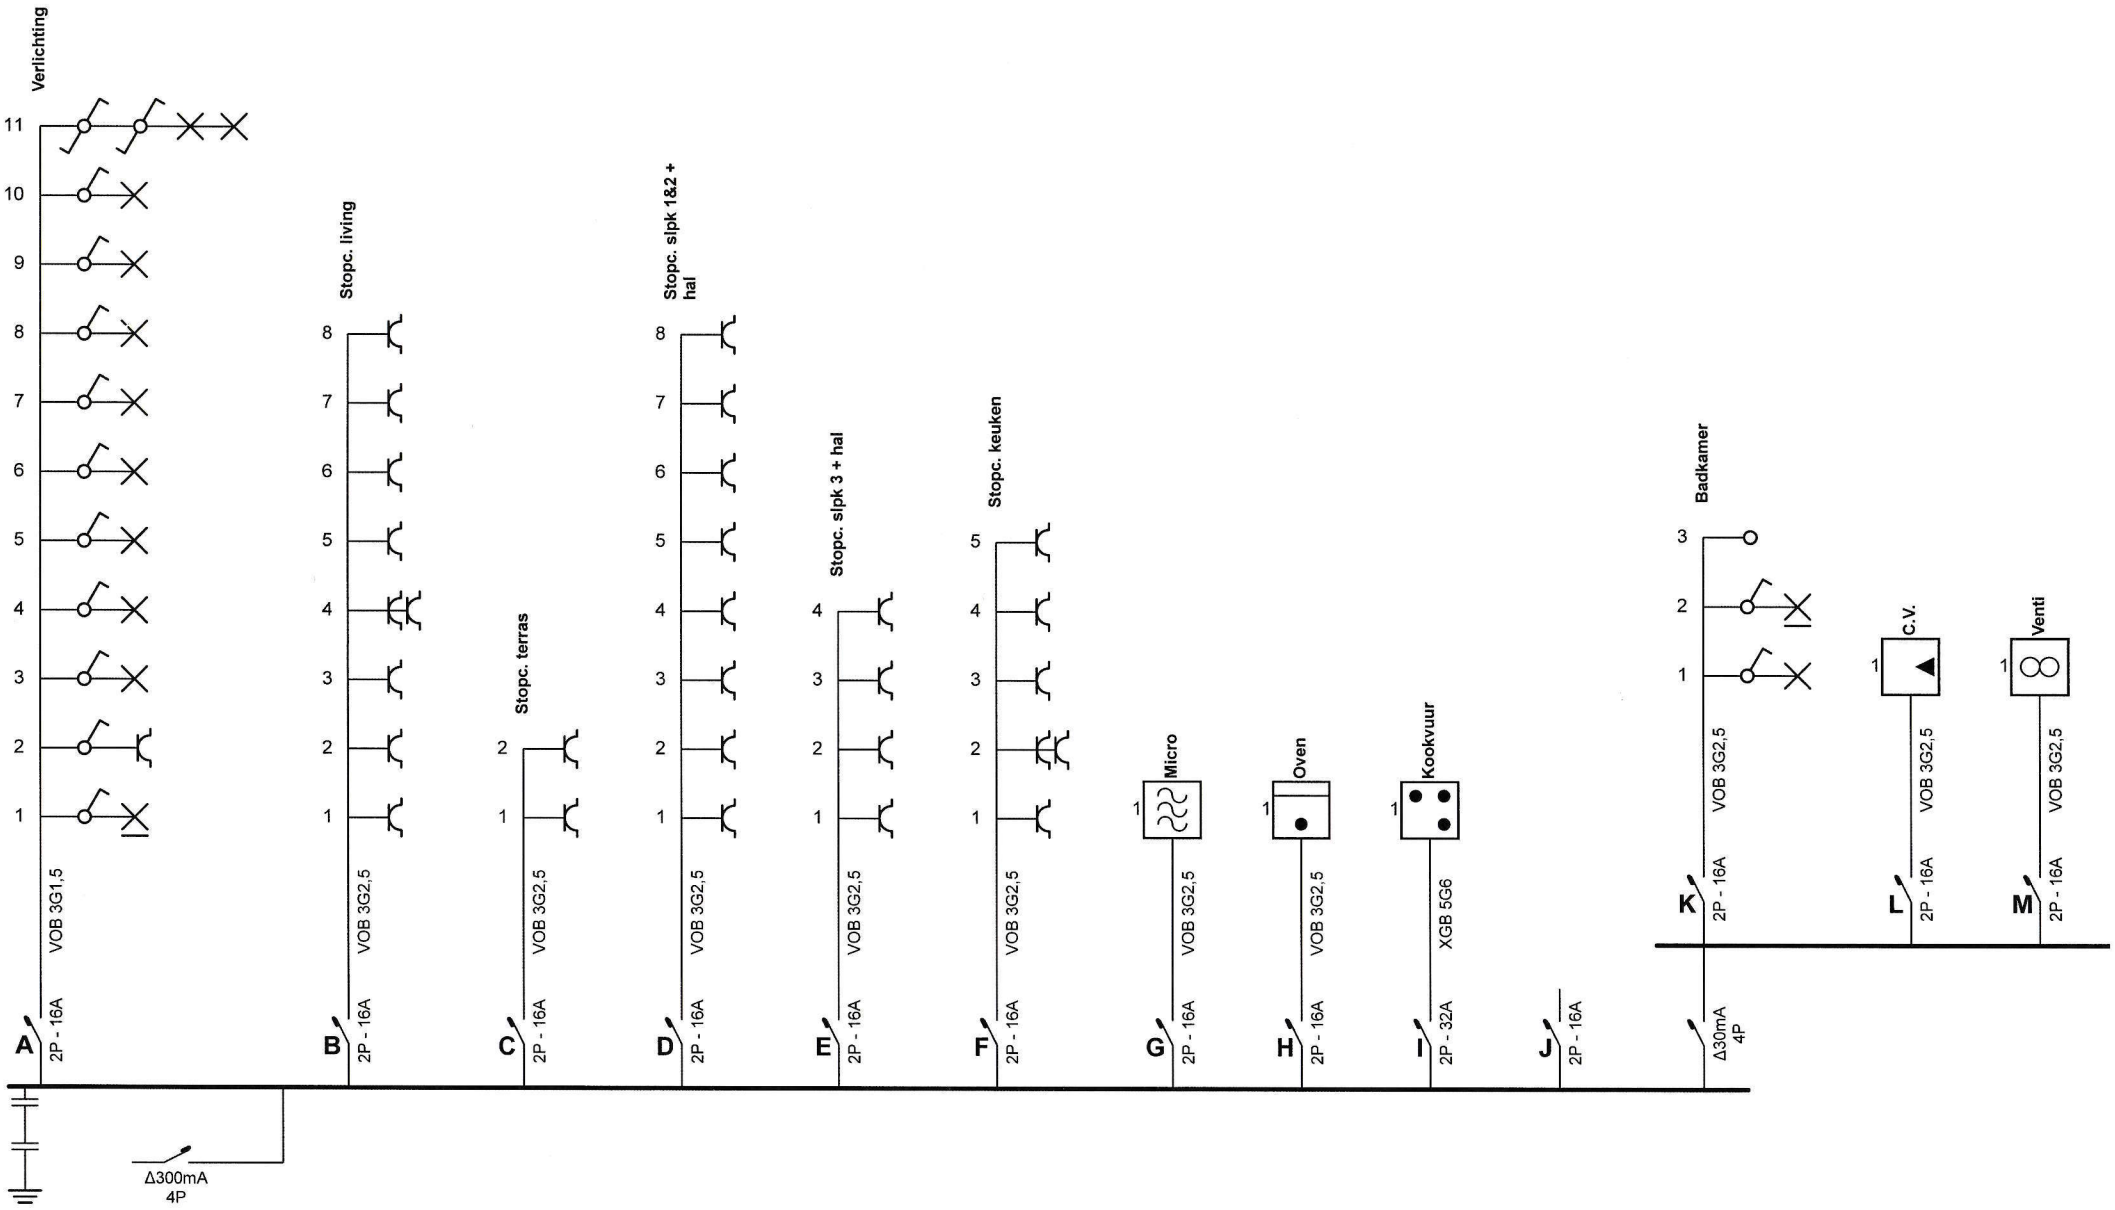


Erkend Organisme
A"S"C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
Berckmans-Wouters
Mouterij 13 Bus 0003
2580 Putte

Installateur
AEW Van Gestel bvba
Nieuwstraat 80
3140 Keerbergen
GSM: 0498 66 05 39
e-mail: info@aewvangestel.be
BTW BE 0849.883.316

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

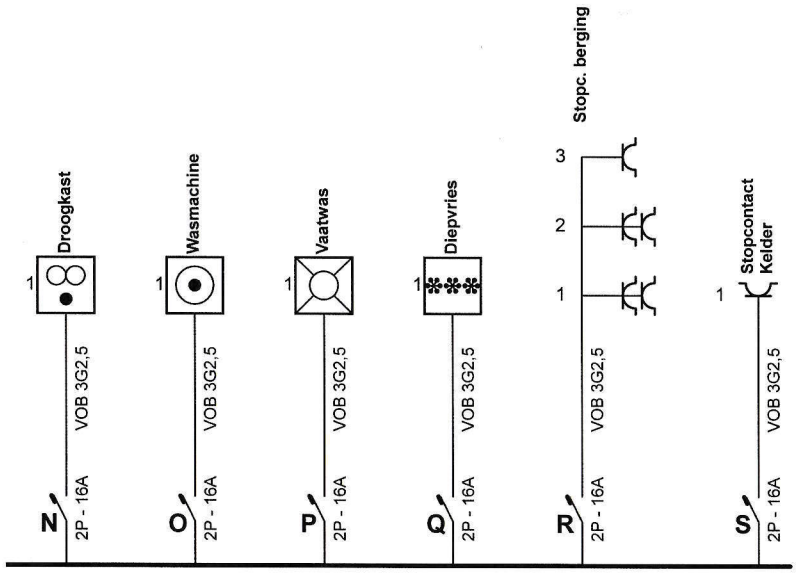


Erkend Organisme
A"S"C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
Berckmans-Wouters
Mouterij 13 Bus 0003
2580 Putte

Installateur
AEW Van Gestel bvba
Nieuwstraat 80
3140 Keerbergen
GSM: 0498 66 05 39
e-mail: info@aewvangestel.be
BTW BE 0849.883.316

p. 2/4
Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

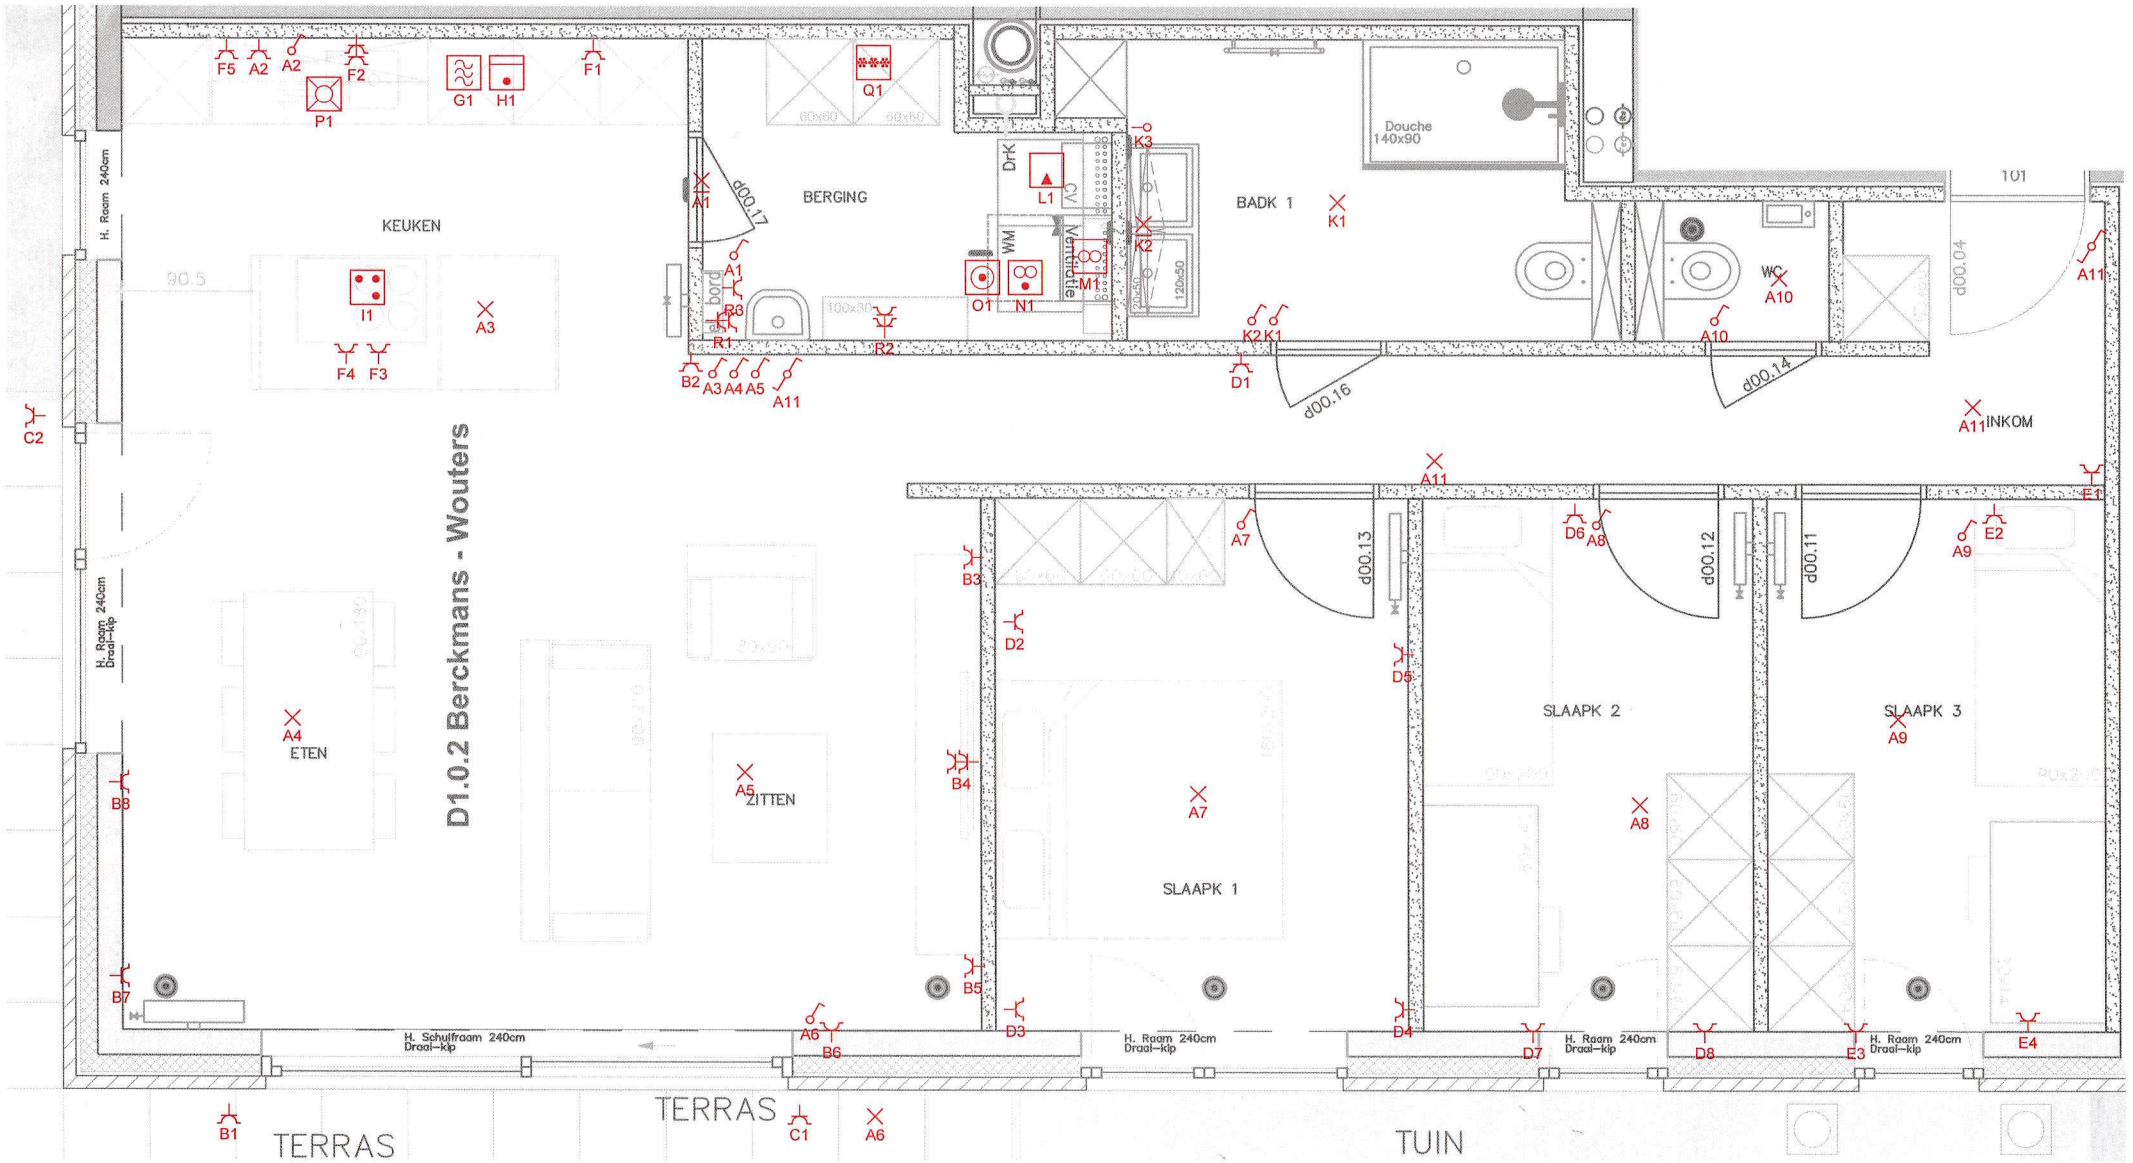

Erkend Organisme A"S"C. Singellaan 16A 3545 Halen GSM: 0483 42 98 30 Fax: 011 58 29 61 e-mail: bureel@asc-controle.be	**Plaats van de elektrische installatie** Berckmans-Wouters Mouterij 13 Bus 0003 2580 Putte	**Installateur** AEW Van Gestel bvba Nieuwstraat 80 3140 Keerbergen GSM: 0498 66 05 39 e-mail: info@aewvangestel.be BTW BE 0849.883.316	**p. 3/4** **Situatieschema** 2 x 230V ~ 50Hz

A	Verlichting
B	Stopc. living
C	Stopc. terras
D	Stopc. slpk 1&2 + hal
E	Stopc. slpk 3 + hal
F	Stopc. keuken
G	Micro
H	Oven
I	Kookvuur
J	
K	Badkamer
L	C.V.
M	Venti
N	Droogkast
O	Wasmachine
P	Vaatwas
Q	Diepvries
R	Stopc. berging
S	Stopcontact Kelder

Erkend Organisme
A"S"C.
Singellaan 16A
3545 Halen
GSM: 0483 42 98 30
Fax: 011 58 29 61
e-mail: bureel@asc-controle.be

Plaats van de elektrische installatie
Berckmans-Wouters
Mouterij 13 Bus 0003
2580 Putte

Installateur
AEW Van Gestel bvba
Nieuwstraat 80
3140 Keerbergen
GSM: 0498 66 05 39
e-mail: info@aewvangestel.be
BTW BE 0849.883.316

p. 4/4
Lijst Kringen

2 x 230V ~ 50Hz